

Результати розрахунку
6000 / 337 Оксид вуглецю
Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-2000	-2000	0,002965	0,000593	319,00	1,50	472	28,22								
-1750	-2000	0,003215	0,000643	315,00	1,50	472	28,54								
-1500	-2000	0,003492	0,000698	311,00	1,50	472	28,75								
-1250	-2000	0,003792	0,000758	307,00	1,50	472	28,82								
-1000	-2000	0,004105	0,000821	302,00	1,50	472	28,98								
-750	-2000	0,004421	0,000884	296,00	1,50	472	29,20								
-500	-2000	0,004780	0,000956	289,00	6,00	472	35,14								
-250	-2000	0,005075	0,001015	282,00	6,00	472	35,20								
0	-2000	0,005265	0,001053	275,00	6,00	472	35,01								
250	-2000	0,005287	0,001057	268,00	6,00	472	34,82								
500	-2000	0,005178	0,001036	260,00	6,00	472	34,91								
750	-2000	0,004926	0,000985	253,00	6,00	472	34,80								
1000	-2000	0,004568	0,000914	247,00	6,00	472	34,70								
1250	-2000	0,004229	0,000846	240,00	1,50	472	28,89								
1500	-2000	0,003915	0,000783	235,00	1,50	472	28,72								
1750	-2000	0,003606	0,000721	230,00	1,50	472	28,48								
2000	-2000	0,003320	0,000664	226,00	1,50	472	28,30								
-2000	-1750	0,003177	0,000635	323,00	1,50	472	28,46								
-1750	-1750	0,003485	0,000697	319,00	1,50	472	28,86								
-1500	-1750	0,003836	0,000767	315,00	1,50	472	29,14								
-1250	-1750	0,004233	0,000847	311,00	1,50	472	29,24								
-1000	-1750	0,004705	0,000941	305,00	6,00	472	35,49								
-750	-1750	0,005270	0,001054	299,00	6,00	472	35,54								
-500	-1750	0,005813	0,001163	292,00	6,00	472	35,56								
-250	-1750	0,006317	0,001263	284,00	6,00	472	36,18								
0	-1750	0,006667	0,001333	276,00	6,00	472	35,64								

Перелік найбільших концентрацій
6000 / 337 Оксид вуглецю
Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
250	-250	0,177762	0,035552	229,00	1,10	473	43,77								

Концентрації у заданих точках
6000 / 337 Оксид вуглецю
Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-1750	0,006667	0,001333	276,00	6,00	472	35,64								
-1300	-1280	0,005202	0,001040	321,00	6,00	472	36,35								
1022	-452	0,015735	0,003147	204,00	0,37	472	38,73								
960	-17	0,019802	0,003960	177,00	0,37	471	40,49								
-1860	0	0,004655	0,000931	2,00	6,00	472	37,35								
775	309	0,022986	0,004597	149,00	0,37	471	41,82								
-365	777	0,014783	0,002957	58,00	6,00	472	40,25								
-122	1191	0,010357	0,002071	77,00	6,00	471	39,28								


Речовина 06000 / 337 Оксид вуглецю

2000

-2000

-2000

2000

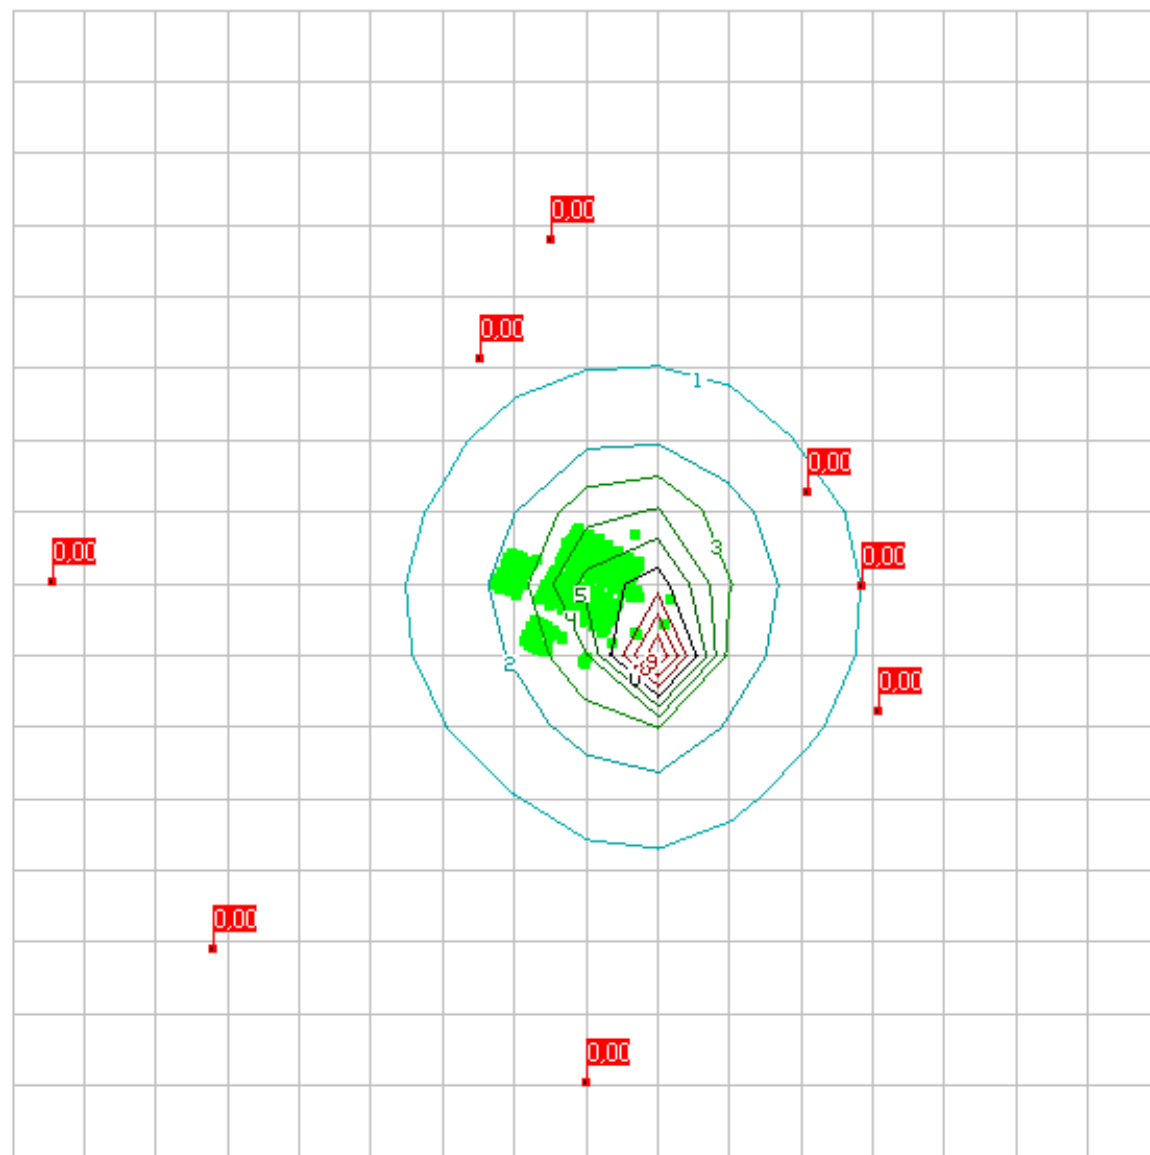

9	-	0.032	г/л
8	-	0.029	г/л
7	-	0.025	г/л
6	-	0.022	г/л
5	-	0.018	г/л
4	-	0.015	г/л
3	-	0.011	г/л
2	-	0.008	г/л
1	-	0.004	г/л
0	-	0.050	г/л

Результати розрахунку
11048 / 1071 Фенол
Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-2000	-2000	0,000055	0,005462	315,00	0,50	468	0,73								
-1750	-2000	0,000061	0,006120	311,00	0,50	468	0,70								
-1500	-2000	0,000068	0,006847	307,00	0,50	468	0,68								
-1250	-2000	0,000076	0,007626	302,00	0,50	468	0,65								
-1000	-2000	0,000084	0,008411	296,00	0,50	468	0,63								
-750	-2000	0,000091	0,009138	290,00	0,50	468	0,62								
-500	-2000	0,000097	0,009736	284,00	0,50	356	0,61								
-250	-2000	0,000101	0,010131	277,00	0,50	356	0,62								
0	-2000	0,000103	0,010274	270,00	0,50	356	0,63								
250	-2000	0,000101	0,010134	263,00	0,50	356	0,62								
500	-2000	0,000097	0,009738	256,00	0,50	356	0,61								
750	-2000	0,000091	0,009143	250,00	0,50	356	0,59								
1000	-2000	0,000084	0,008418	244,00	0,50	468	0,59								
1250	-2000	0,000076	0,007635	238,00	0,50	468	0,61								
1500	-2000	0,000069	0,006857	234,00	0,50	468	0,62								
1750	-2000	0,000061	0,006131	229,00	0,50	468	0,65								
2000	-2000	0,000055	0,005473	225,00	0,50	468	0,68								
-2000	-1750	0,000061	0,006127	318,00	0,50	468	0,69								
-1750	-1750	0,000070	0,006988	315,00	0,50	468	0,67								
-1500	-1750	0,000080	0,007971	310,00	0,50	468	0,64								
-1250	-1750	0,000090	0,009048	305,00	0,50	468	0,61								
-1000	-1750	0,000102	0,010152	299,00	0,50	468	0,59								
-750	-1750	0,000113	0,011252	293,00	0,50	356	0,61								
-500	-1750	0,000122	0,012227	286,00	0,50	356	0,62								
-250	-1750	0,000129	0,012889	278,00	0,50	356	0,64								
0	-1750	0,000131	0,013125	270,00	0,50	356	0,64								

Перелік найбільших концентрацій
11048 / 1071 Фенол
Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-250	0	0,000788	0,078843	350,00	1,50	353	1,15								

Концентрації у заданих точках
11048 / 1071 Фенол
Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-1750	0,000131	0,013125	270,00	0,50	356	0,64								
-1300	-1280	0,000122	0,012246	315,00	0,50	353	0,59								
1022	-452	0,000274	0,027431	205,00	0,50	185	0,54								
960	-17	0,000343	0,034332	183,00	0,50	173	0,58								
-1860	0	0,000120	0,011996	359,00	0,50	353	0,62								
775	309	0,000416	0,041557	160,00	0,50	171	0,61								
-365	777	0,000409	0,040910	64,00	0,50	354	0,68								
-122	1191	0,000261	0,026116	84,00	0,50	354	0,62								


Речовина 11048 / 1071 Фенол

2000

-2000

-2000

2000

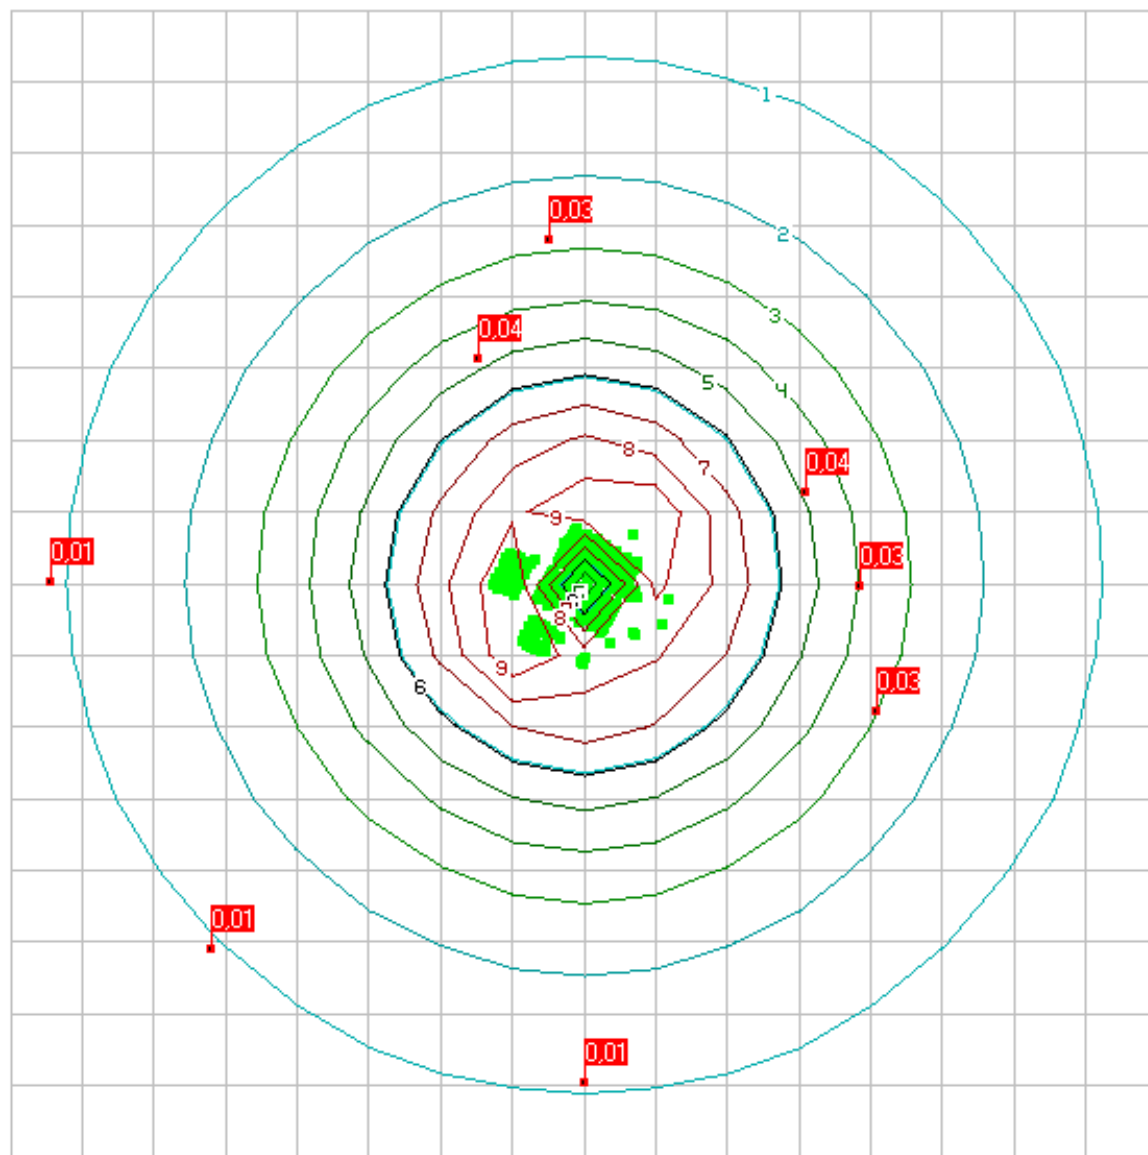

9	-	0.072	ГДК
8	-	0.064	ГДК
7	-	0.057	ГДК
6	-	0.049	ГДК
5	-	0.042	ГДК
4	-	0.035	ГДК
3	-	0.027	ГДК
2	-	0.020	ГДК
1	-	0.013	ГДК
0	-	0.001	ГДК

Результати розрахунку

11000 / 1314 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-2000	-2000	0,000326	0,032649	315,00	0,50	468	0,70								
-1750	-2000	0,000366	0,036579	311,00	0,50	468	0,68								
-1500	-2000	0,000409	0,040925	307,00	0,50	468	0,65								
-1250	-2000	0,000456	0,045580	302,00	0,50	468	0,63								
-1000	-2000	0,000503	0,050269	296,00	0,50	468	0,61								
-750	-2000	0,000546	0,054618	290,00	0,50	356	0,60								
-500	-2000	0,000582	0,058194	284,00	0,50	356	0,62								
-250	-2000	0,000606	0,060555	277,00	0,50	356	0,63								
0	-2000	0,000614	0,061411	270,00	0,50	356	0,64								
250	-2000	0,000606	0,060574	263,00	0,50	356	0,63								
500	-2000	0,000582	0,058207	256,00	0,50	356	0,62								
750	-2000	0,000547	0,054655	250,00	0,50	356	0,59								
1000	-2000	0,000503	0,050323	244,00	0,50	356	0,58								
1250	-2000	0,000456	0,045641	238,00	0,50	468	0,59								
1500	-2000	0,000410	0,040995	234,00	0,50	468	0,60								
1750	-2000	0,000367	0,036650	229,00	0,50	468	0,63								
2000	-2000	0,000327	0,032716	225,00	0,50	468	0,66								
-2000	-1750	0,000366	0,036624	318,00	0,50	468	0,67								
-1750	-1750	0,000418	0,041766	315,00	0,50	468	0,64								
-1500	-1750	0,000476	0,047643	310,00	0,50	468	0,61								
-1250	-1750	0,000541	0,054074	305,00	0,50	468	0,59								
-1000	-1750	0,000607	0,060673	299,00	0,50	356	0,59								
-750	-1750	0,000673	0,067256	293,00	0,50	356	0,62								
-500	-1750	0,000731	0,073075	286,00	0,50	356	0,63								
-250	-1750	0,000770	0,077033	278,00	0,50	356	0,65								
0	-1750	0,000784	0,078446	270,00	0,50	356	0,65								

Перелік найбільших концентрацій

11000 / 1314 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-250	0	0,004700	0,470011	349,00	1,50	151	1,08								

Концентрації у заданих точках

11000 / 1314 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)


Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-1750	0,000784	0,078446	270,00	0,50	356	0,65								
-1300	-1280	0,000732	0,073185	315,00	0,50	353	0,60								
1022	-452	0,001640	0,163976	205,00	0,50	185	0,54								
960	-17	0,002052	0,205243	183,00	0,50	173	0,57								
-1860	0	0,000717	0,071714	359,00	0,50	353	0,62								
775	309	0,002485	0,248487	160,00	0,50	171	0,60								
-365	777	0,002450	0,244952	64,00	0,50	354	0,68								
-122	1191	0,001563	0,156345	84,00	0,50	354	0,62								

Речовина 11000 / 1314 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)

2000

-2000

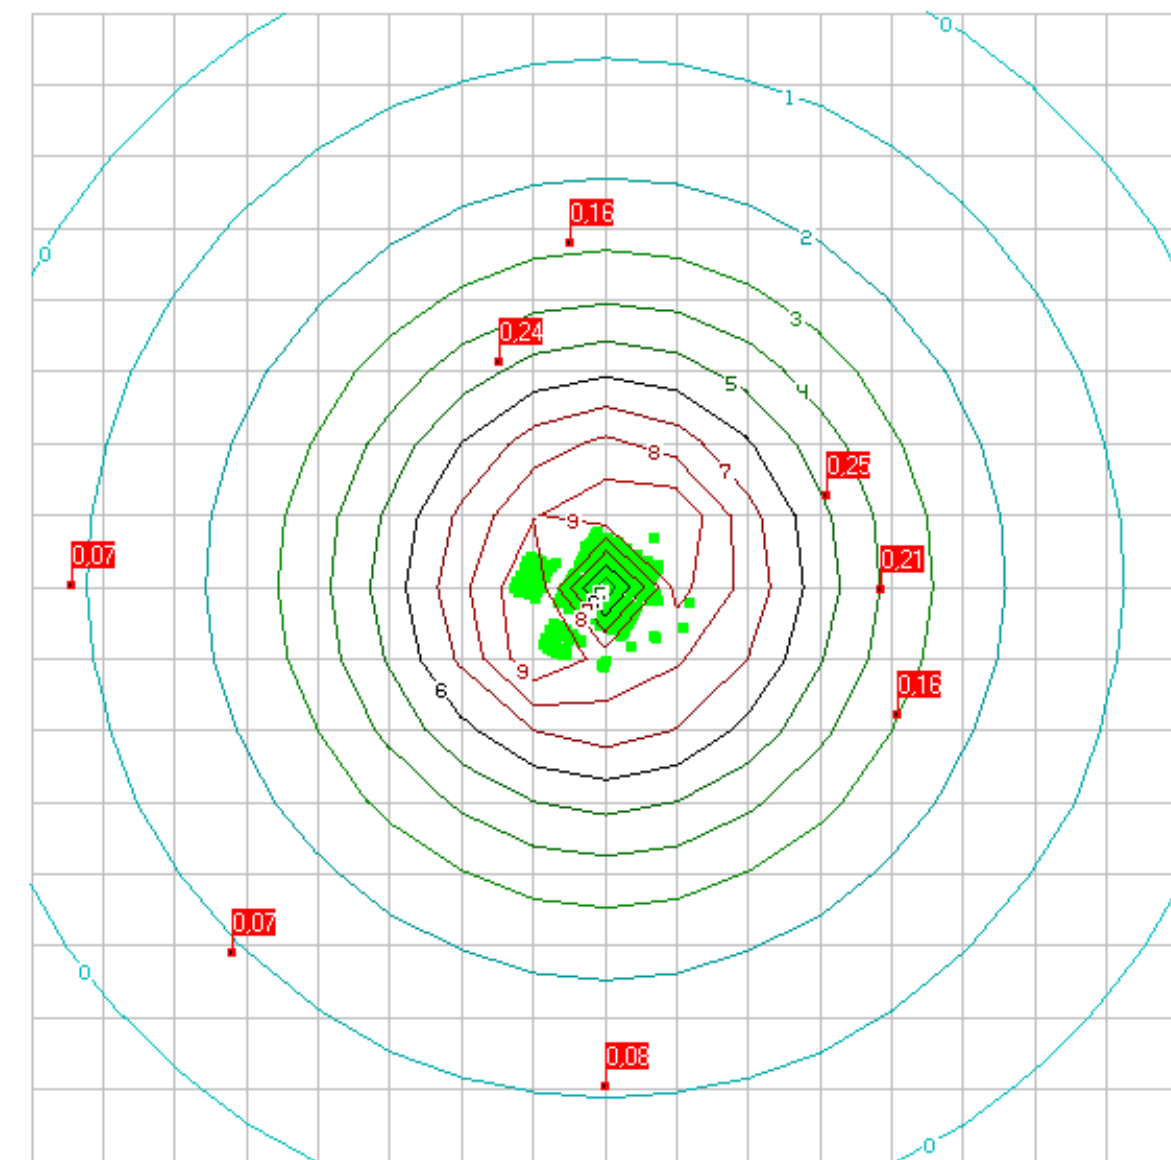

-2000

2000

9	-	0.426	ГДК
8	-	0.383	ГДК
7	-	0.339	ГДК
6	-	0.295	ГДК
5	-	0.251	ГДК
4	-	0.208	ГДК
3	-	0.164	ГДК
2	-	0.120	ГДК
1	-	0.076	ГДК
0	-	0.050	ГДК

Результати розрахунку
11049 / 1325 Формальдегід
Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-2000	-2000	0,000120	0,003443	317,00	0,50	72	20,49								
-1750	-2000	0,000134	0,003838	313,00	0,50	72	20,76								
-1500	-2000	0,000150	0,004273	309,00	0,50	72	20,97								
-1250	-2000	0,000166	0,004734	304,00	0,50	72	21,18								
-1000	-2000	0,000182	0,005194	298,00	0,50	72	21,38								
-750	-2000	0,000196	0,005613	292,00	0,50	72	21,48								
-500	-2000	0,000210	0,005991	285,00	0,50	72	21,41								
-250	-2000	0,000220	0,006283	278,00	0,50	72	21,71								
0	-2000	0,000224	0,006390	271,00	0,50	72	21,58								
250	-2000	0,000220	0,006296	263,00	0,50	72	21,58								
500	-2000	0,000210	0,006004	256,00	0,50	72	21,20								
750	-2000	0,000198	0,005652	249,00	0,50	72	21,13								
1000	-2000	0,000183	0,005238	243,00	0,50	72	20,92								
1250	-2000	0,000167	0,004778	237,00	0,50	72	20,70								
1500	-2000	0,000151	0,004317	233,00	0,50	72	20,43								
1750	-2000	0,000136	0,003881	228,00	0,50	72	20,18								
2000	-2000	0,000122	0,003485	224,00	0,50	72	19,92								
-2000	-1750	0,000134	0,003821	321,00	0,50	72	20,78								
-1750	-1750	0,000152	0,004330	317,00	0,50	72	21,08								
-1500	-1750	0,000172	0,004901	312,00	0,50	72	21,38								
-1250	-1750	0,000193	0,005514	307,00	0,50	72	21,60								
-1000	-1750	0,000218	0,006232	302,00	0,50	72	21,84								
-750	-1750	0,000241	0,006894	295,00	0,50	72	21,94								
-500	-1750	0,000261	0,007450	287,00	0,50	72	22,05								
-250	-1750	0,000274	0,007834	279,00	0,50	72	22,06								
0	-1750	0,000279	0,007976	271,00	0,50	72	21,97								

Перелік найбільших концентрацій
11049 / 1325 Формальдегід
Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	0	0,003450	0,098570	111,00	1,50	72	31,47								


Концентрації у заданих точках
11049 / 1325 Формальдегід
Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-1750	0,000279	0,007976	271,00	0,50	72	21,97								
-1300	-1280	0,000256	0,007310	318,00	0,50	72	22,22								
1022	-452	0,000543	0,015524	200,00	0,50	72	22,09								
960	-17	0,000637	0,018188	176,00	0,50	72	22,50								
-1860	0	0,000239	0,006822	2,00	0,50	72	22,41								
775	309	0,000706	0,020161	153,00	0,50	72	23,48								
-365	777	0,000665	0,018994	67,00	0,50	72	24,27								
-122	1191	0,000430	0,012292	84,00	0,50	72	23,62								

Речовина 11049 / 1325 Формальдегід

2000

-2000

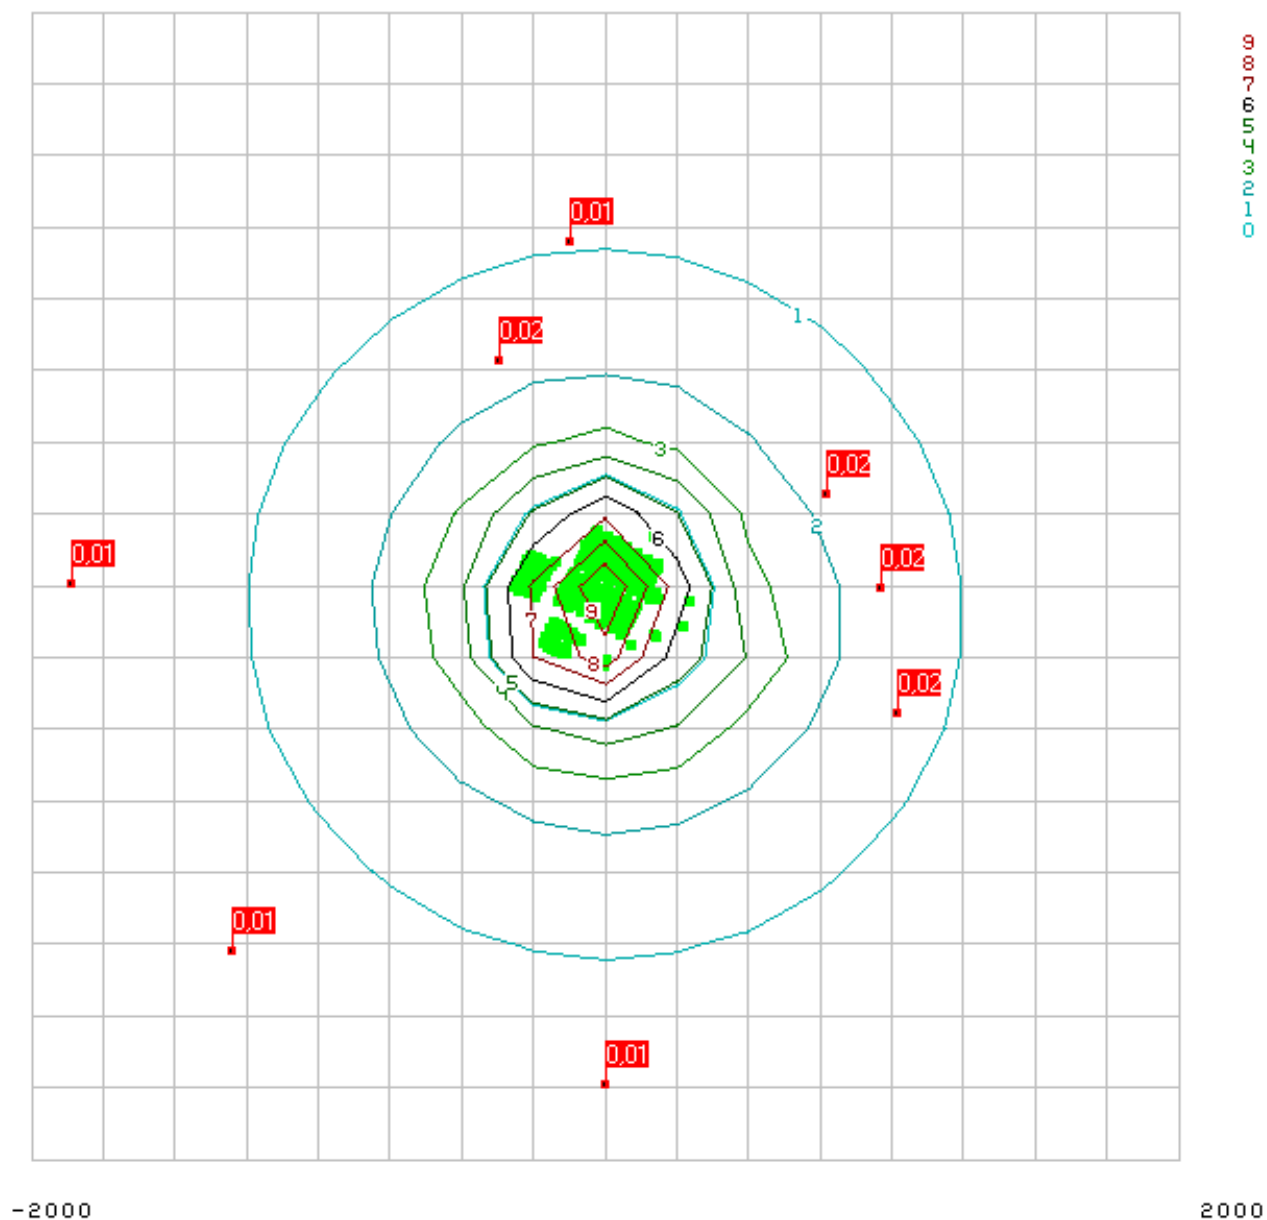

Результати розрахунку

11000 / 1328 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-2000	-2000	0,000241	0,008049	316,00	0,37	359	7,85								
-1750	-2000	0,000269	0,008972	313,00	0,37	361	7,87								
-1500	-2000	0,000302	0,010050	309,00	0,37	361	8,09								
-1250	-2000	0,000337	0,011226	303,00	0,37	361	8,12								
-1000	-2000	0,000369	0,012315	298,00	0,37	361	8,19								
-750	-2000	0,000400	0,013325	291,00	0,37	361	8,25								
-500	-2000	0,000425	0,014155	285,00	0,37	361	8,25								
-250	-2000	0,000441	0,014699	277,00	0,37	361	8,24								
0	-2000	0,000446	0,014881	270,00	0,37	361	8,16								
250	-2000	0,000440	0,014667	263,00	0,37	361	8,04								
500	-2000	0,000423	0,014097	255,00	0,37	361	7,95								
750	-2000	0,000398	0,013253	249,00	0,37	361	7,78								
1000	-2000	0,000367	0,012236	243,00	0,37	361	7,64								
1250	-2000	0,000335	0,011150	237,00	0,37	361	7,53								
1500	-2000	0,000297	0,009905	232,00	0,37	359	7,90								
1750	-2000	0,000268	0,008925	228,00	0,37	359	8,27								
2000	-2000	0,000240	0,008004	224,00	0,37	359	8,62								
-2000	-1750	0,000268	0,008937	320,00	0,37	361	7,84								
-1750	-1750	0,000306	0,010209	317,00	0,37	361	8,06								
-1500	-1750	0,000349	0,011630	312,00	0,37	361	8,14								
-1250	-1750	0,000393	0,013109	307,00	0,37	361	8,25								
-1000	-1750	0,000439	0,014644	301,00	0,37	361	8,35								
-750	-1750	0,000485	0,016158	294,00	0,50	359	6,99								
-500	-1750	0,000525	0,017505	287,00	0,50	359	6,94								
-250	-1750	0,000552	0,018400	279,00	0,50	359	6,96								
0	-1750	0,000561	0,018709	270,00	0,50	361	7,01								

Перелік найбільших концентрацій

11000 / 1328 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	0	0,006977	0,232574	111,00	1,50	361	7,58								

Концентрації у заданих точках

11000 / 1328 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)


Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-1750	0,000561	0,018709	270,00	0,50	361	7,01								
-1300	-1280	0,000517	0,017217	317,00	0,50	361	6,59								
1022	-452	0,001078	0,035917	200,00	0,50	359	7,53								
960	-17	0,001264	0,042146	176,00	0,50	359	7,25								
-1860	0	0,000478	0,015929	3,00	0,50	361	6,41								
775	309	0,001416	0,047191	153,00	0,50	361	5,46								
-365	777	0,001342	0,044731	67,00	0,50	361	5,38								
-122	1191	0,000863	0,028761	85,00	0,50	361	5,27								

Речовина 11000 / 1328 Неметанові легкі органічні сполуки (НМОЛС)

2000

-2000

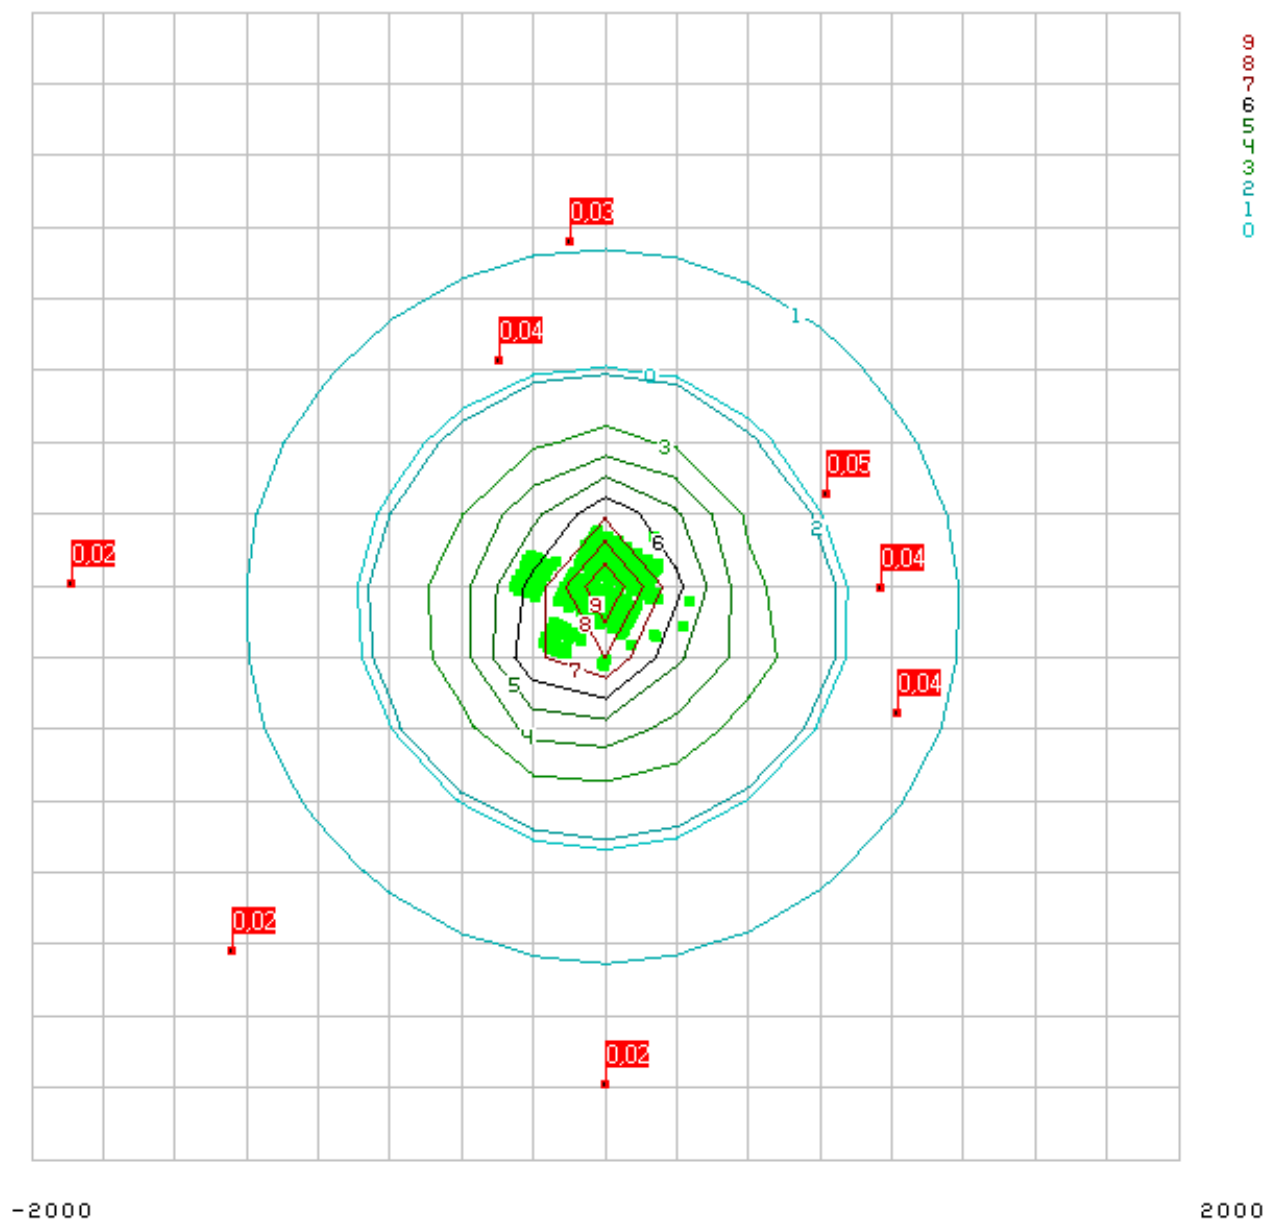

9	-	0.210	г/кг
8	-	0.188	г/кг
7	-	0.165	г/кг
6	-	0.143	г/кг
5	-	0.120	г/кг
4	-	0.098	г/кг
3	-	0.075	г/кг
2	-	0.052	г/кг
1	-	0.030	г/кг
0	-	0.050	г/кг

Результати розрахунку

11000 / 1531 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-2000	-2000	0,000182	0,018156	315,00	0,50	353	0,57								
-1750	-2000	0,000203	0,020346	311,00	0,50	353	0,57								
-1500	-2000	0,000228	0,022769	307,00	0,50	353	0,56								
-1250	-2000	0,000254	0,025365	302,00	0,50	356	0,57								
-1000	-2000	0,000280	0,027980	296,00	0,50	356	0,58								
-750	-2000	0,000304	0,030405	290,00	0,50	356	0,60								
-500	-2000	0,000324	0,032400	284,00	0,50	356	0,62								
-250	-2000	0,000337	0,033717	277,00	0,50	356	0,63								
0	-2000	0,000342	0,034197	270,00	0,50	356	0,64								
250	-2000	0,000337	0,033733	263,00	0,50	356	0,63								
500	-2000	0,000324	0,032415	256,00	0,50	356	0,62								
750	-2000	0,000304	0,030437	250,00	0,50	356	0,59								
1000	-2000	0,000280	0,028021	244,00	0,50	356	0,58								
1250	-2000	0,000254	0,025409	238,00	0,50	356	0,57								
1500	-2000	0,000228	0,022820	234,00	0,50	356	0,55								
1750	-2000	0,000204	0,020395	229,00	0,50	356	0,54								
2000	-2000	0,000182	0,018201	225,00	0,50	355	0,53								
-2000	-1750	0,000204	0,020373	318,00	0,50	353	0,57								
-1750	-1750	0,000232	0,023240	315,00	0,50	353	0,57								
-1500	-1750	0,000265	0,026517	310,00	0,50	353	0,57								
-1250	-1750	0,000301	0,030104	305,00	0,50	353	0,57								
-1000	-1750	0,000338	0,033784	299,00	0,50	356	0,59								
-750	-1750	0,000375	0,037453	293,00	0,50	356	0,61								
-500	-1750	0,000407	0,040701	286,00	0,50	356	0,63								
-250	-1750	0,000429	0,042910	278,00	0,50	356	0,65								
0	-1750	0,000437	0,043702	270,00	0,50	356	0,65								

Перелік найбільших концентрацій

11000 / 1531 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-250	0	0,002635	0,263496	349,00	1,50	151	1,08								

Концентрації у заданих точках

11000 / 1531 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)


Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-1750	0,000437	0,043702	270,00	0,50	356	0,65								
-1300	-1280	0,000408	0,040769	315,00	0,50	353	0,59								
1022	-452	0,000916	0,091563	205,00	0,50	185	0,53								
960	-17	0,001147	0,114670	183,00	0,50	173	0,57								
-1860	0	0,000400	0,039980	359,00	0,50	353	0,62								
775	309	0,001388	0,138850	160,00	0,50	171	0,59								
-365	777	0,001369	0,136863	64,00	0,50	354	0,68								
-122	1191	0,000873	0,087310	84,00	0,50	354	0,62								

Речовина 11000 / 1531 Неметанові легкі органічні сполуки (НМОС)

2000

-2000

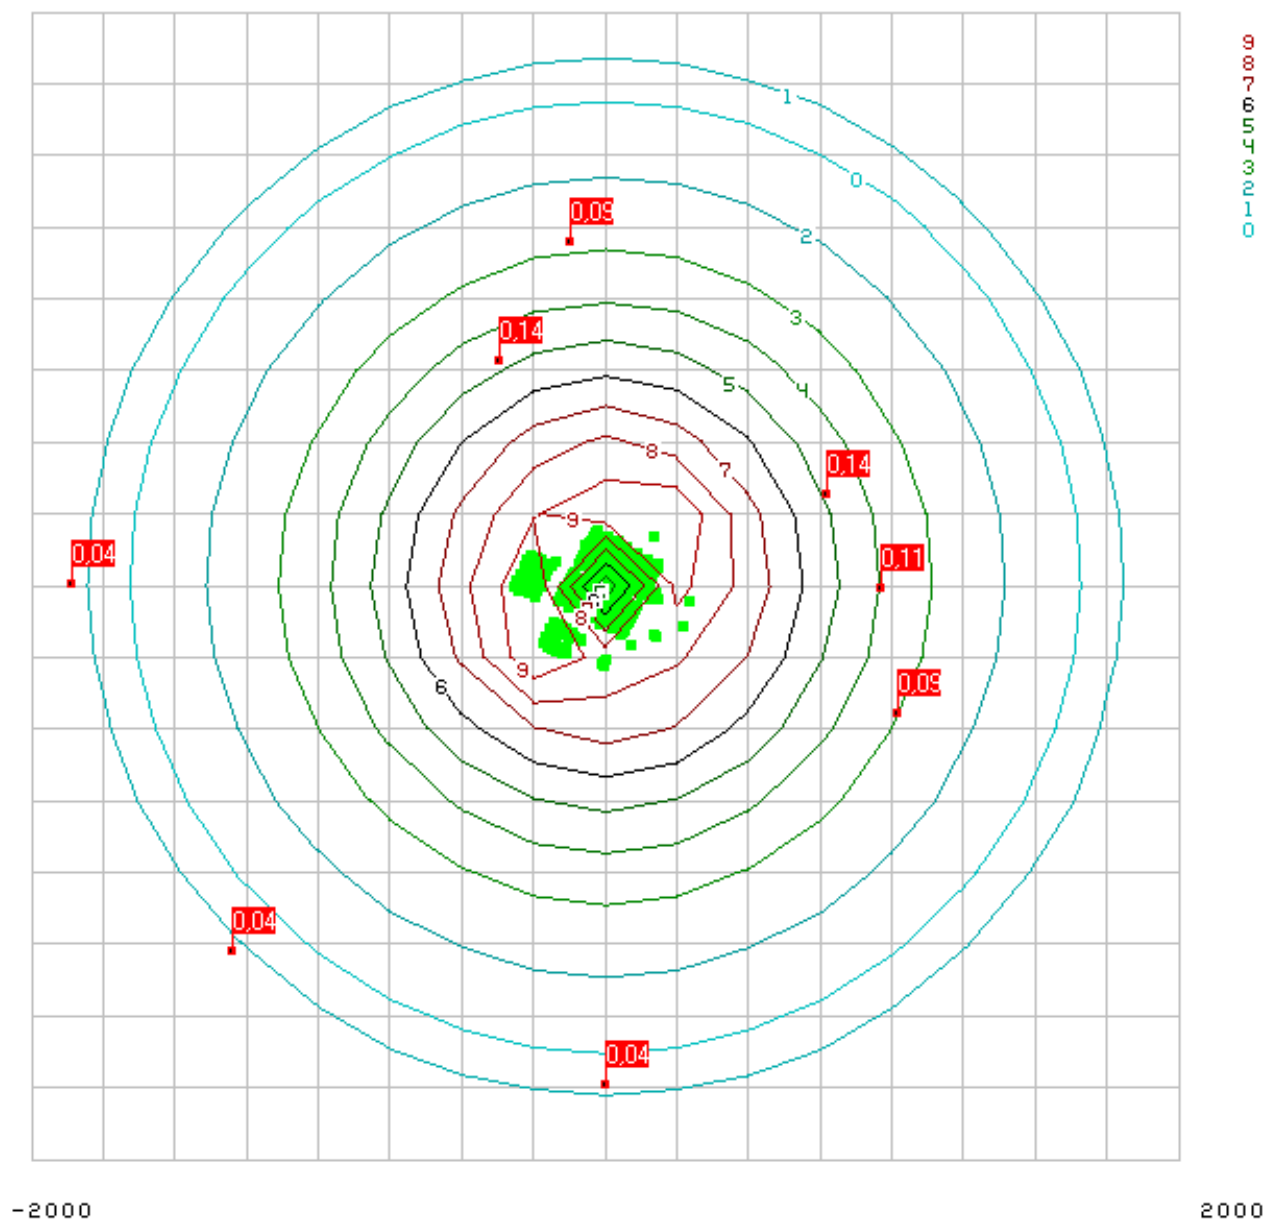

Результати розрахунку
5000 / 1707 Діоксид та інші сполуки сірки
Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-2000	-2000	0,000361	0,004511	315,00	0,50	353	0,57								
-1750	-2000	0,000404	0,005055	311,00	0,50	353	0,57								
-1500	-2000	0,000453	0,005656	307,00	0,50	353	0,57								
-1250	-2000	0,000504	0,006301	302,00	0,50	356	0,57								
-1000	-2000	0,000556	0,006950	296,00	0,50	356	0,59								
-750	-2000	0,000604	0,007552	290,00	0,50	356	0,60								
-500	-2000	0,000644	0,008048	284,00	0,50	356	0,63								
-250	-2000	0,000670	0,008374	277,00	0,50	356	0,64								
0	-2000	0,000679	0,008493	270,00	0,50	356	0,64								
250	-2000	0,000670	0,008377	263,00	0,50	356	0,64								
500	-2000	0,000644	0,008049	256,00	0,50	356	0,63								
750	-2000	0,000605	0,007558	250,00	0,50	356	0,60								
1000	-2000	0,000557	0,006958	244,00	0,50	356	0,58								
1250	-2000	0,000505	0,006309	238,00	0,50	356	0,57								
1500	-2000	0,000453	0,005666	234,00	0,50	356	0,55								
1750	-2000	0,000405	0,005064	229,00	0,50	356	0,54								
2000	-2000	0,000362	0,004520	225,00	0,50	355	0,53								
-2000	-1750	0,000405	0,005061	318,00	0,50	353	0,58								
-1750	-1750	0,000462	0,005773	315,00	0,50	353	0,58								
-1500	-1750	0,000527	0,006587	310,00	0,50	353	0,58								
-1250	-1750	0,000598	0,007478	305,00	0,50	353	0,58								
-1000	-1750	0,000671	0,008392	299,00	0,50	356	0,60								
-750	-1750	0,000744	0,009303	293,00	0,50	356	0,62								
-500	-1750	0,000809	0,010110	286,00	0,50	356	0,64								
-250	-1750	0,000853	0,010657	278,00	0,50	356	0,65								
0	-1750	0,000868	0,010853	270,00	0,50	356	0,66								

Перелік найбільших концентрацій
5000 / 1707 Діоксид та інші сполуки сірки
Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-250	0	0,005213	0,065165	349,00	1,50	151	1,09								


Концентрації у заданих точках
5000 / 1707 Діоксид та інші сполуки сірки
Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-1750	0,000868	0,010853	270,00	0,50	356	0,66								
-1300	-1280	0,000810	0,010126	315,00	0,50	353	0,60								
1022	-452	0,001816	0,022704	205,00	0,50	185	0,54								
960	-17	0,002273	0,028415	183,00	0,50	173	0,58								
-1860	0	0,000794	0,009927	359,00	0,50	353	0,62								
775	309	0,002752	0,034402	160,00	0,50	171	0,60								
-365	777	0,002717	0,033962	64,00	0,50	354	0,68								
-122	1191	0,001733	0,021662	84,00	0,50	354	0,62								

Речовина 05000 / 1707 Діоксид та інші сполуки сірки

2000

-2000

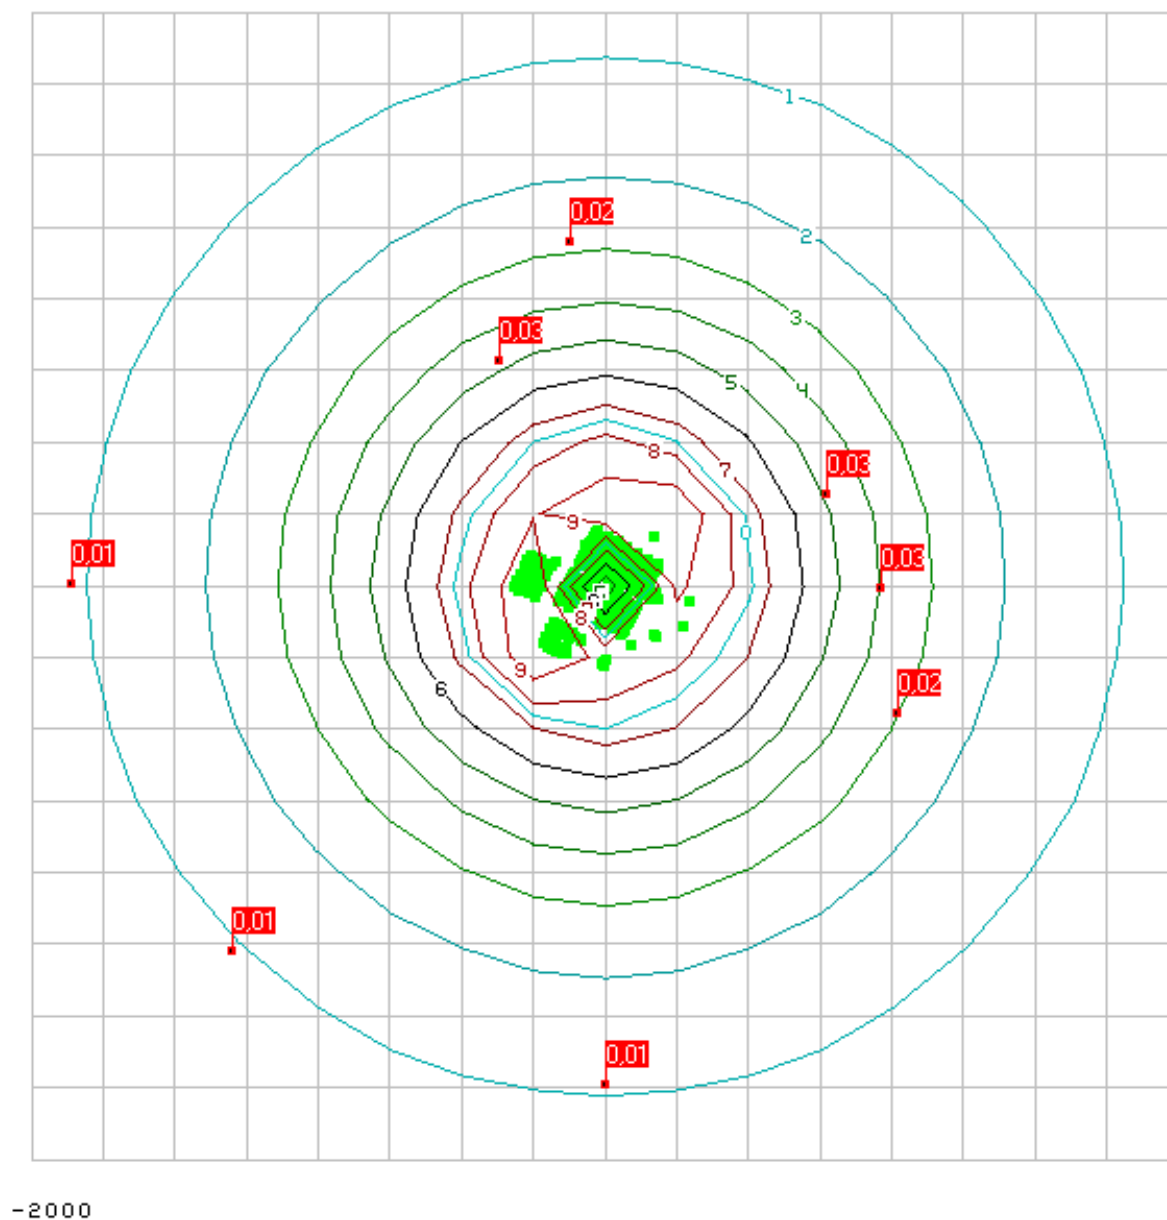

9	-	0.059	ГДК
8	-	0.053	ГДК
7	-	0.047	ГДК
6	-	0.041	ГДК
5	-	0.035	ГДК
4	-	0.029	ГДК
3	-	0.023	ГДК
2	-	0.017	ГДК
1	-	0.011	ГДК
0	-	0.050	ГДК

2000

Результати розрахунку
5000 / 1715 Діоксид та інші сполуки сірки
Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-2000	-2000	0,000011	0,113501	314,00	0,41	390	3,59								
-1750	-2000	0,000013	0,125275	310,00	0,41	390	3,55								
-1500	-2000	0,000014	0,137717	305,00	0,41	390	3,52								
-1250	-2000	0,000015	0,151061	300,00	0,41	390	3,50								
-1000	-2000	0,000016	0,164422	295,00	0,41	390	3,47								
-750	-2000	0,000018	0,176287	288,00	0,41	390	3,45								
-500	-2000	0,000019	0,185390	282,00	0,41	390	3,43								
-250	-2000	0,000019	0,190688	275,00	0,41	390	3,39								
0	-2000	0,000019	0,191537	268,00	0,41	390	3,34								
250	-2000	0,000019	0,187860	261,00	0,41	390	3,28								
500	-2000	0,000018	0,180269	254,00	0,41	390	3,23								
750	-2000	0,000017	0,169605	247,00	0,41	390	3,22								
1000	-2000	0,000016	0,156795	241,00	0,41	390	3,21								
1250	-2000	0,000014	0,143672	236,00	0,41	390	3,21								
1500	-2000	0,000013	0,130288	231,00	0,41	390	3,26								
1750	-2000	0,000012	0,118382	227,00	0,41	390	3,29								
2000	-2000	0,000011	0,107220	224,00	0,41	390	3,32								
-2000	-1750	0,000013	0,125776	318,00	0,41	390	3,51								
-1750	-1750	0,000014	0,140651	314,00	0,41	390	3,49								
-1500	-1750	0,000016	0,158067	309,00	0,41	390	3,45								
-1250	-1750	0,000018	0,176708	304,00	0,41	390	3,43								
-1000	-1750	0,000020	0,195054	298,00	0,41	390	3,44								
-750	-1750	0,000021	0,212068	291,00	0,41	390	3,44								
-500	-1750	0,000023	0,225678	283,00	0,41	390	3,44								
-250	-1750	0,000023	0,233863	276,00	0,41	390	3,40								
0	-1750	0,000024	0,235135	267,00	0,41	390	3,35								

Перелік найбільших концентрацій
5000 / 1715 Діоксид та інші сполуки сірки
Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-250	-250	0,000239	2,387687	321,00	0,50	384	18,26								


Концентрації у заданих точках
5000 / 1715 Діоксид та інші сполуки сірки
Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-1750	0,000020	0,196096	268,00	0,44	447	2,87								
-1300	-1280	0,000019	0,192888	314,00	0,44	447	3,30								
1022	-452	0,000036	0,355748	203,00	0,44	447	2,34								
960	-17	0,000043	0,432296	182,00	0,44	447	2,28								
-1860	0	0,000019	0,191678	0,00	0,44	447	3,55								
775	309	0,000051	0,514921	161,00	0,44	447	2,29								
-365	777	0,000055	0,553274	69,00	0,44	431	3,83								
-122	1191	0,000035	0,352668	87,00	0,44	431	2,87								

Речовина 05000 / 1715 Діоксид та інші сполуки сірки

2000

-2000

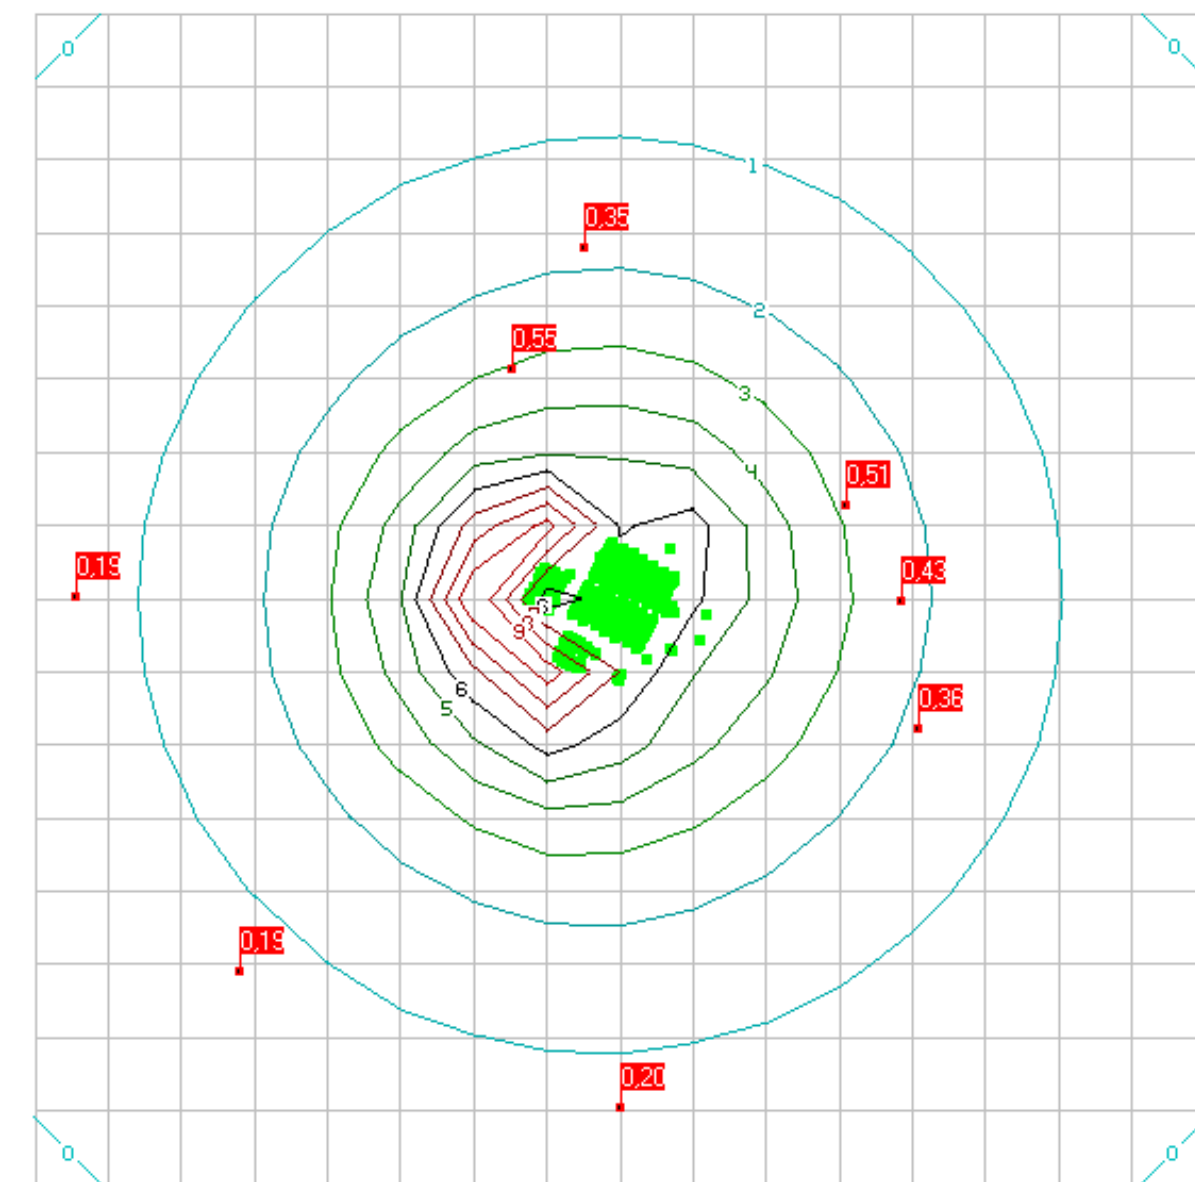

-2000

2000

9	-	1.424	ГДК
8	-	1.275	ГДК
7	-	1.127	ГДК
6	-	0.979	ГДК
5	-	0.830	ГДК
4	-	0.682	ГДК
3	-	0.533	ГДК
2	-	0.385	ГДК
1	-	0.237	ГДК
0	-	0.050	ГДК

Результати розрахунку
5000 / 1728 Діоксид та інші сполуки сірки
Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, гра.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-2000	-2000	3,18E-007	0,010594	317,00	0,75	468	100,00								
-1750	-2000	3,43E-007	0,011422	313,00	0,75	468	100,00								
-1500	-2000	3,69E-007	0,012311	308,00	0,75	468	100,00								
-1250	-2000	3,97E-007	0,013229	303,00	0,75	468	100,00								
-1000	-2000	4,24E-007	0,014136	297,00	0,75	468	100,00								
-750	-2000	4,49E-007	0,014956	290,00	0,75	468	100,00								
-500	-2000	4,68E-007	0,015609	283,00	0,75	468	100,00								
-250	-2000	4,80E-007	0,015992	275,00	0,75	468	100,00								
0	-2000	4,81E-007	0,016050	267,00	0,75	468	100,00								
250	-2000	4,73E-007	0,015775	260,00	0,75	468	100,00								
500	-2000	4,56E-007	0,015211	252,00	0,75	468	100,00								
750	-2000	4,33E-007	0,014435	245,00	0,75	468	100,00								
1000	-2000	4,07E-007	0,013553	239,00	0,75	468	100,00								
1250	-2000	3,79E-007	0,012630	234,00	0,75	468	100,00								
1500	-2000	3,52E-007	0,011731	229,00	0,75	468	100,00								
1750	-2000	3,26E-007	0,010879	225,00	0,75	468	100,00								
2000	-2000	3,03E-007	0,010097	221,00	0,75	468	100,00								
-2000	-1750	3,41E-007	0,011370	321,00	0,75	468	100,00								
-1750	-1750	3,72E-007	0,012403	317,00	0,75	468	100,00								
-1500	-1750	4,06E-007	0,013549	312,00	0,75	468	100,00								
-1250	-1750	4,44E-007	0,014790	307,00	0,75	468	100,00								
-1000	-1750	4,82E-007	0,016064	300,00	0,75	468	100,00								
-750	-1750	0,000001	0,017289	293,00	0,75	468	100,00								
-500	-1750	0,000001	0,018296	285,00	0,75	468	100,00								
-250	-1750	0,000001	0,018913	276,00	0,75	468	100,00								
0	-1750	0,000001	0,019012	267,00	0,75	468	100,00								

Перелік найбільших концентрацій
5000 / 1728 Діоксид та інші сполуки сірки
Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-250	0,000038	1,270204	217,00	0,75	468	100,00								

Концентрації у заданих точках
5000 / 1728 Діоксид та інші сполуки сірки
Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-1750	0,000001	0,019012	267,00	0,75	468	100,00								
-1300	-1280	0,000001	0,018047	318,00	0,75	468	100,00								
1022	-452	0,000001	0,029360	193,00	6,00	468	100,00								
960	-17	0,000001	0,033621	171,00	6,00	468	100,00								
-1860	0	4,89E-007	0,016309	6,00	0,75	468	100,00								
775	309	0,000001	0,037946	150,00	6,00	468	100,00								
-365	777	0,000001	0,036732	74,00	6,00	468	100,00								
-122	1191	0,000001	0,021993	88,00	0,75	468	100,00								


Речовина 05000 / 1728 Діоксид та інші сполуки сірки

2000

-2000

-2000

2000

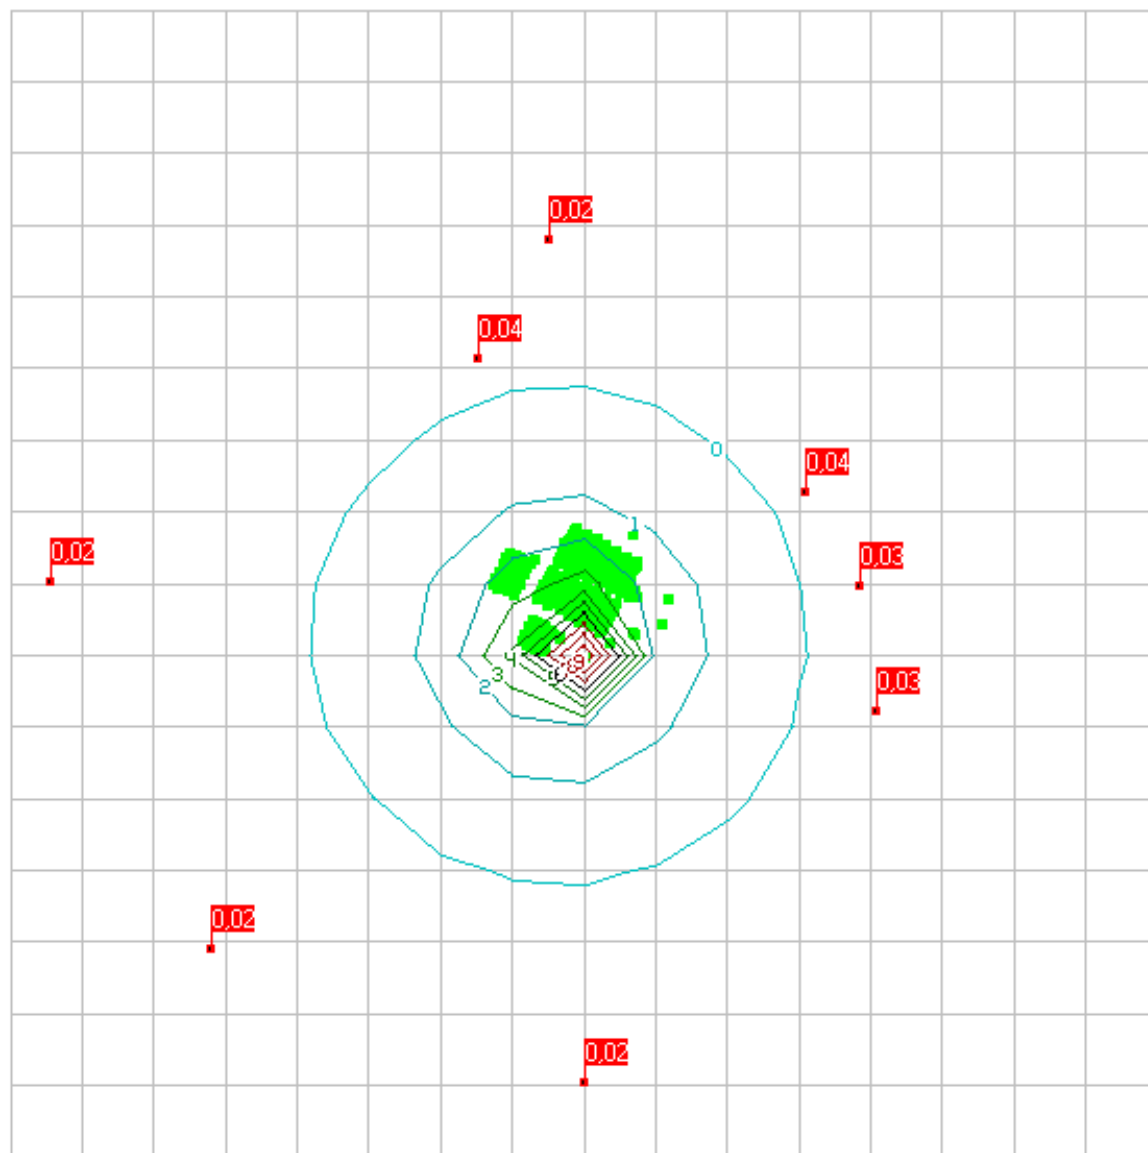

9	-	1.144	ГДК
8	-	1.018	ГДК
7	-	0.892	ГДК
6	-	0.766	ГДК
5	-	0.640	ГДК
4	-	0.514	ГДК
3	-	0.387	ГДК
2	-	0.261	ГДК
1	-	0.135	ГДК
0	-	0.050	ГДК

Результати розрахунку
10002 / 1819 Диметиламін
Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-2000	-2000	0,000225	0,044957	315,00	0,50	168	2,16								
-1750	-2000	0,000252	0,050463	311,00	0,50	168	2,17								
-1500	-2000	0,000283	0,056592	307,00	0,50	168	2,16								
-1250	-2000	0,000316	0,063153	302,00	0,50	168	2,15								
-1000	-2000	0,000349	0,069771	297,00	0,50	168	2,13								
-750	-2000	0,000380	0,075925	291,00	0,50	168	2,10								
-500	-2000	0,000405	0,080975	284,00	0,50	103	2,08								
-250	-2000	0,000421	0,084293	277,00	0,50	103	2,07								
0	-2000	0,000428	0,085557	270,00	0,50	103	2,05								
250	-2000	0,000422	0,084321	263,00	0,50	103	2,04								
500	-2000	0,000405	0,081005	256,00	0,50	103	2,02								
750	-2000	0,000380	0,075973	250,00	0,50	103	1,99								
1000	-2000	0,000349	0,069846	244,00	0,50	274	1,97								
1250	-2000	0,000316	0,063255	238,00	0,50	274	1,98								
1500	-2000	0,000284	0,056703	233,00	0,50	274	2,00								
1750	-2000	0,000253	0,050580	229,00	0,50	274	2,02								
2000	-2000	0,000225	0,045068	225,00	0,50	274	2,03								
-2000	-1750	0,000252	0,050451	319,00	0,50	168	2,18								
-1750	-1750	0,000288	0,057661	315,00	0,50	168	2,19								
-1500	-1750	0,000330	0,065904	311,00	0,50	168	2,19								
-1250	-1750	0,000375	0,074948	306,00	0,50	168	2,18								
-1000	-1750	0,000421	0,084245	300,00	0,50	168	2,16								
-750	-1750	0,000469	0,093897	293,00	0,50	168	2,17								
-500	-1750	0,000511	0,102117	286,00	0,50	103	2,11								
-250	-1750	0,000539	0,107791	278,00	0,50	103	2,10								
0	-1750	0,000549	0,109791	270,00	0,50	103	2,07								

Перелік найбільших концентрацій

10002 / 1819 Диметиламін

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-250	0,004074	0,814815	273,00	1,50	48	2,96								

Концентрації у заданих точках

10002 / 1819 Диметиламін


Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-1750	0,000549	0,109791	270,00	0,50	103	2,07								
-1300	-1280	0,000508	0,101589	315,00	0,50	168	2,29								
1022	-452	0,001133	0,226618	204,00	0,50	274	2,03								
960	-17	0,001401	0,280201	181,00	0,50	274	2,13								
-1860	0	0,000490	0,097904	0,00	0,50	168	2,33								
775	309	0,001678	0,335572	159,00	0,50	274	2,32								
-365	777	0,001620	0,324073	64,00	0,50	274	2,50								
-122	1191	0,001036	0,207222	84,00	0,50	274	2,51								

Речовина 10002 / 1819 Диметиламін

2000

-2000

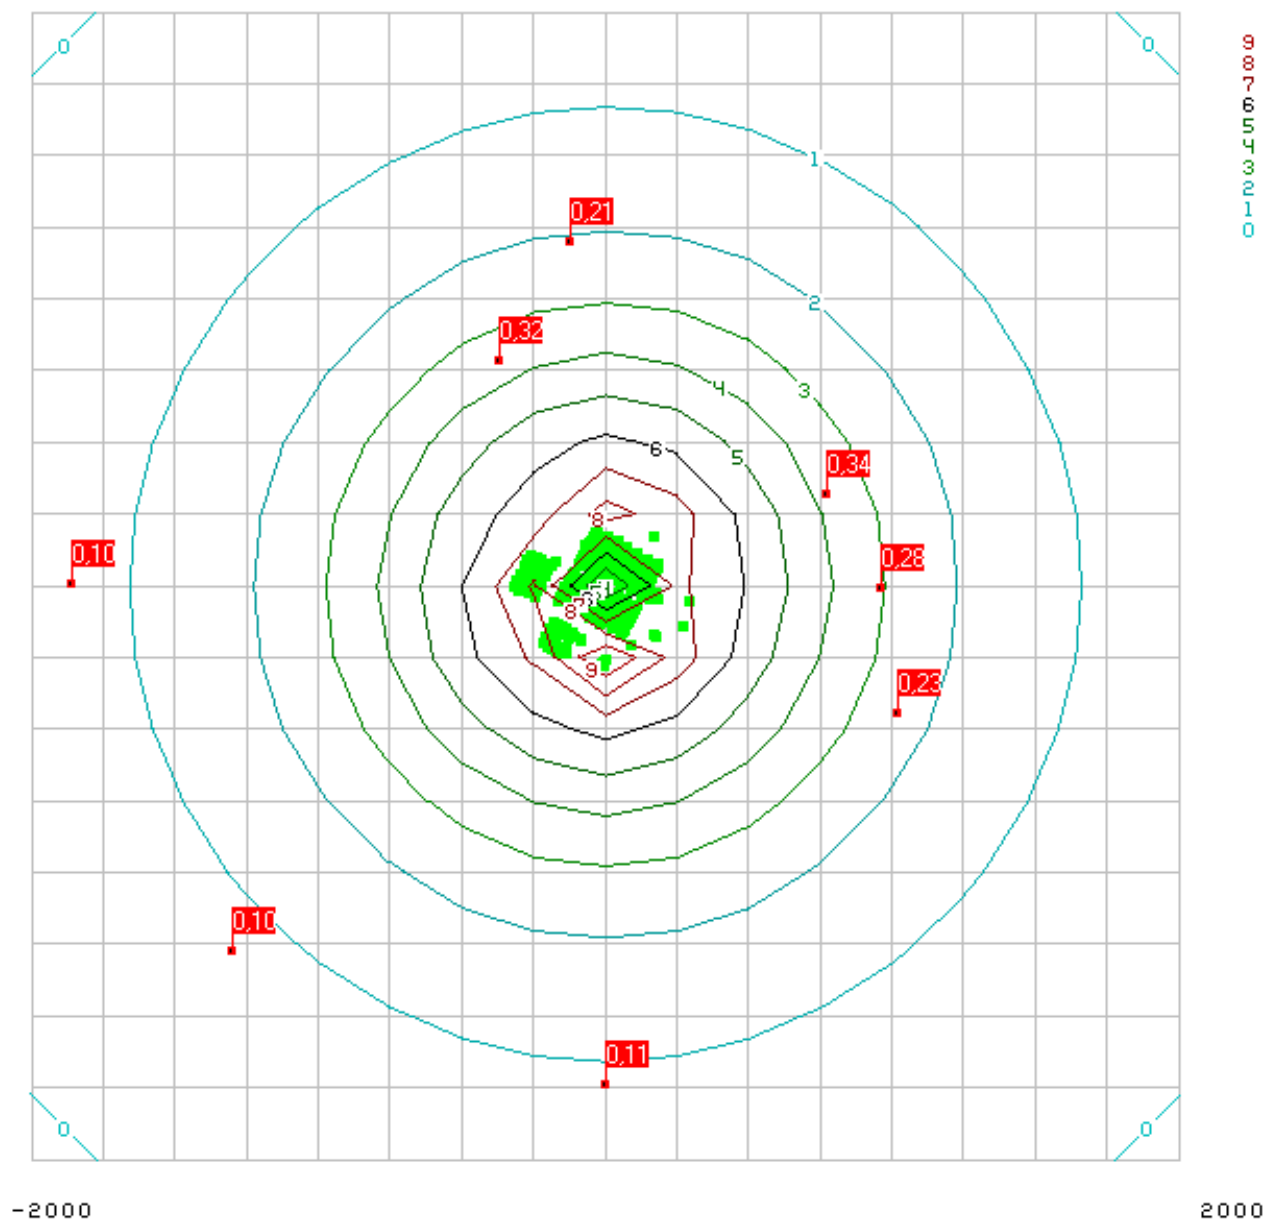

9	-	0.738	ГДК
8	-	0.661	ГДК
7	-	0.584	ГДК
6	-	0.507	ГДК
5	-	0.430	ГДК
4	-	0.353	ГДК
3	-	0.276	ГДК
2	-	0.199	ГДК
1	-	0.122	ГДК
0	-	0.050	ГДК

Результати розрахунку

3000 / 2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-2000	-2000	0,019903	0,039805	317,00	0,50	478	49,29								
-1750	-2000	0,021577	0,043155	314,00	0,50	478	48,65								
-1500	-2000	0,023390	0,046780	310,00	0,50	478	47,96								
-1250	-2000	0,025306	0,050611	305,00	0,50	478	47,24								
-1000	-2000	0,027245	0,054490	300,00	0,50	478	46,69								
-750	-2000	0,029085	0,058170	294,00	0,50	478	46,21								
-500	-2000	0,030681	0,061363	288,00	0,50	478	45,98								
-250	-2000	0,031868	0,063736	281,00	0,50	478	45,83								
0	-2000	0,032505	0,065010	274,00	0,50	478	45,89								
250	-2000	0,032492	0,064985	267,00	0,50	478	46,14								
500	-2000	0,031840	0,063679	260,00	0,50	478	46,49								
750	-2000	0,030641	0,061281	253,00	0,50	478	46,93								
1000	-2000	0,029025	0,058050	247,00	0,50	478	47,52								
1250	-2000	0,027185	0,054370	241,00	0,50	478	48,13								
1500	-2000	0,025253	0,050506	236,00	0,50	478	48,82								
1750	-2000	0,023366	0,046732	231,00	0,50	478	49,50								
2000	-2000	0,021577	0,043154	227,00	0,50	478	50,18								
-2000	-1750	0,021467	0,042933	321,00	0,50	478	48,48								
-1750	-1750	0,023550	0,047099	318,00	0,50	478	47,68								
-1500	-1750	0,025876	0,051752	314,00	0,50	478	46,84								
-1250	-1750	0,028413	0,056826	309,00	0,50	478	46,01								
-1000	-1750	0,031043	0,062087	303,00	0,50	478	45,25								
-750	-1750	0,033684	0,067367	297,00	0,50	478	44,71								
-500	-1750	0,036081	0,072161	290,00	0,50	478	44,29								
-250	-1750	0,037895	0,075790	283,00	0,50	478	44,26								
0	-1750	0,038885	0,077770	274,00	0,50	478	44,14								

Перелік найбільших концентрацій

3000 / 2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
250	0	1,603882	3,207764	147,00	0,80	478	92,55								


Концентрації у заданих точках

3000 / 2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-1750	0,038885	0,077770	274,00	0,50	478	44,14								
-1300	-1280	0,034889	0,069778	319,00	0,50	478	43,57								
1022	-452	0,082393	0,164786	206,00	0,50	478	40,72								
960	-17	0,103020	0,206040	179,00	0,50	478	39,94								
-1860	0	0,033395	0,066790	1,00	0,50	478	42,92								
775	309	0,116306	0,232612	152,00	0,50	478	40,23								
-365	777	0,088760	0,177521	59,00	0,50	478	35,12								
-122	1191	0,061509	0,123017	79,00	0,50	478	38,24								

Речовина 03000 / 2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)

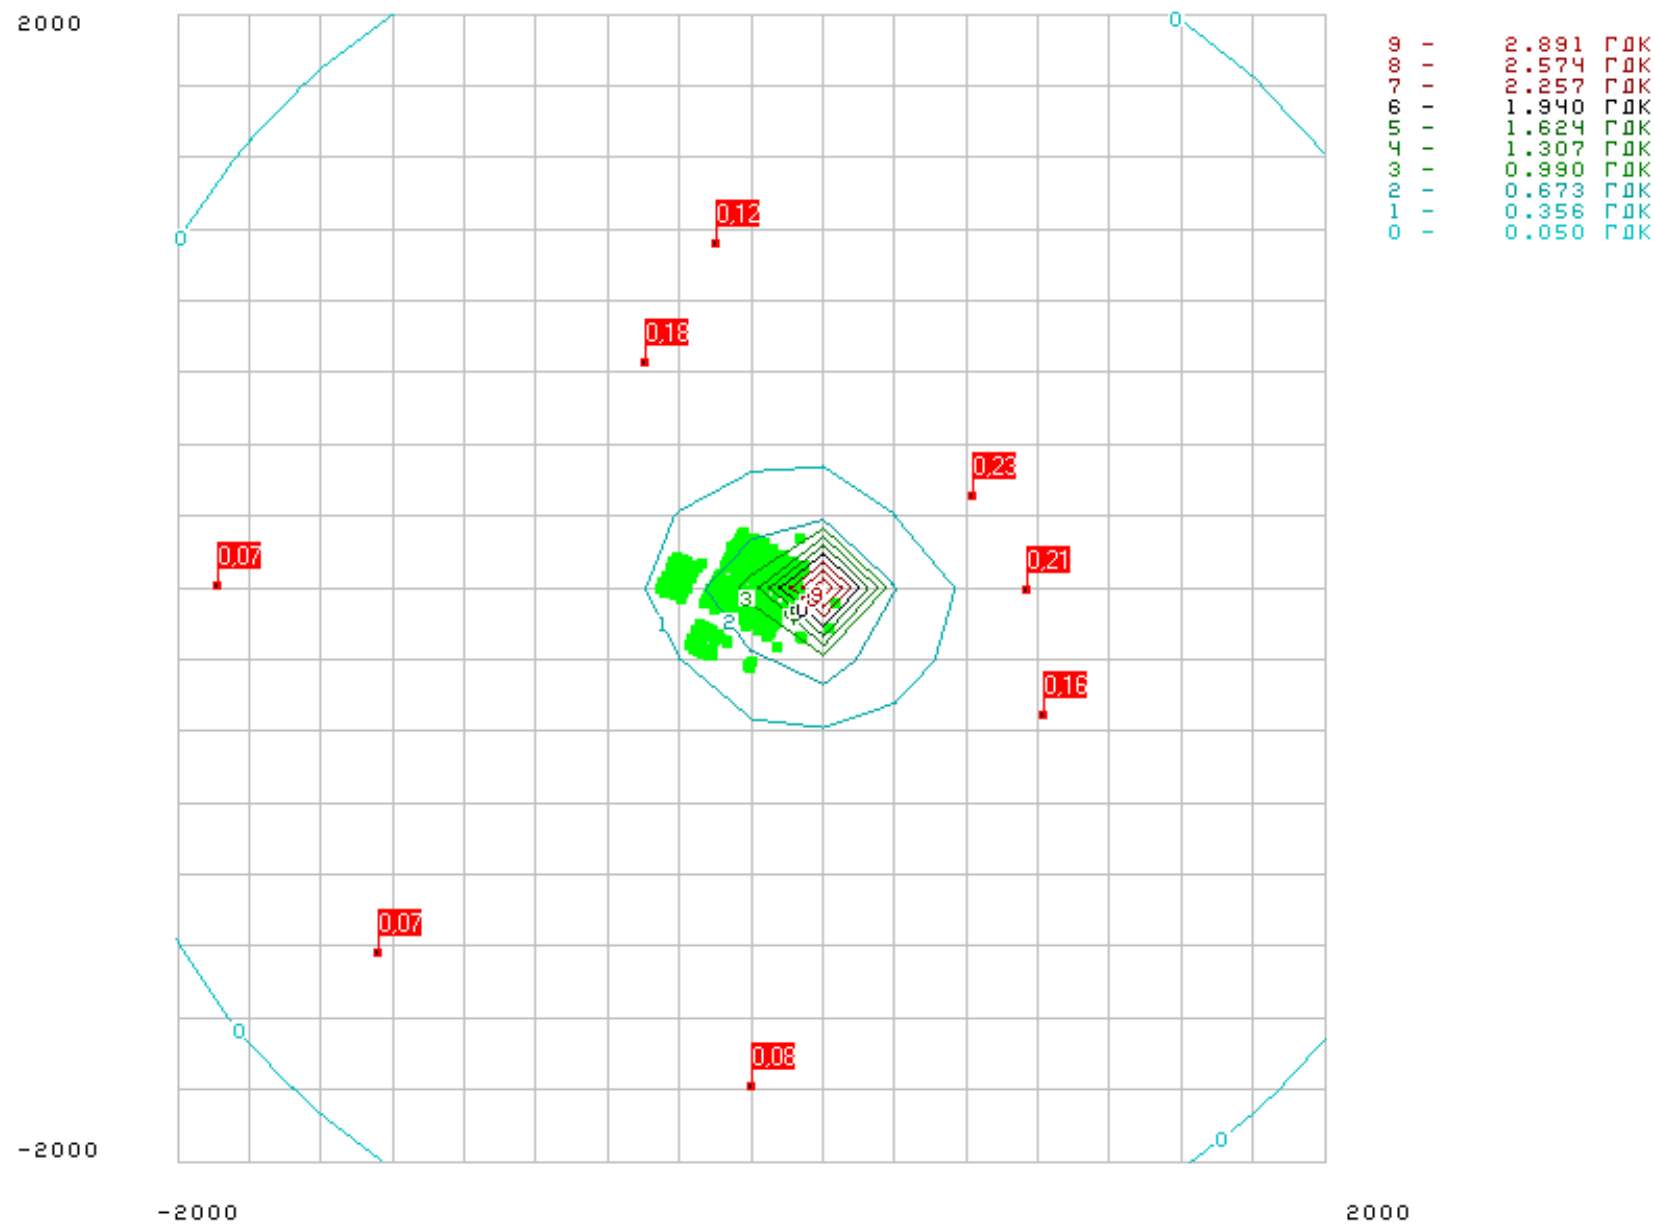

Результати розрахунку

11007 / 1401 Ацетон
Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-2000	-2000	0,000002	0,000006	317,00	0,75	468	100,00								
-1750	-2000	0,000002	0,000007	313,00	0,75	468	100,00								
-1500	-2000	0,000002	0,000007	308,00	0,75	468	100,00								
-1250	-2000	0,000003	0,000008	303,00	0,75	468	100,00								
-1000	-2000	0,000003	0,000008	297,00	0,75	468	100,00								
-750	-2000	0,000003	0,000009	290,00	0,75	468	100,00								
-500	-2000	0,000003	0,000009	283,00	0,75	468	100,00								
-250	-2000	0,000003	0,000009	275,00	0,75	468	100,00								
0	-2000	0,000003	0,000009	267,00	0,75	468	100,00								
250	-2000	0,000003	0,000009	260,00	0,75	468	100,00								
500	-2000	0,000003	0,000009	252,00	0,75	468	100,00								
750	-2000	0,000003	0,000008	245,00	0,75	468	100,00								
1000	-2000	0,000003	0,000008	239,00	0,75	468	100,00								
1250	-2000	0,000003	0,000007	234,00	0,75	468	100,00								
1500	-2000	0,000002	0,000007	229,00	0,75	468	100,00								
1750	-2000	0,000002	0,000006	225,00	0,75	468	100,00								
2000	-2000	0,000002	0,000006	221,00	0,75	468	100,00								
-2000	-1750	0,000002	0,000006	321,00	0,75	468	100,00								
-1750	-1750	0,000002	0,000007	317,00	0,75	468	100,00								
-1500	-1750	0,000003	0,000008	312,00	0,75	468	100,00								
-1250	-1750	0,000003	0,000008	307,00	0,75	468	100,00								
-1000	-1750	0,000003	0,000009	300,00	0,75	468	100,00								
-750	-1750	0,000003	0,000010	293,00	0,75	468	100,00								
-500	-1750	0,000004	0,000010	285,00	0,75	468	100,00								
-250	-1750	0,000004	0,000011	276,00	0,75	468	100,00								
0	-1750	0,000004	0,000011	267,00	0,75	468	100,00								

Перелік найбільших концентрацій

11007 / 1401 Ацетон
Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-250	0,000254	0,000726	217,00	0,75	468	100,00								

Концентрації у заданих точках

11007 / 1401 Ацетон
Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-1750	0,000004	0,000011	267,00	0,75	468	100,00								
-1300	-1280	0,000004	0,000010	318,00	0,75	468	100,00								
1022	-452	0,000006	0,000017	193,00	6,00	468	100,00								
960	-17	0,000007	0,000019	171,00	6,00	468	100,00								
-1860	0	0,000003	0,000009	6,00	0,75	468	100,00								
775	309	0,000008	0,000022	150,00	6,00	468	100,00								
-365	777	0,000007	0,000021	74,00	6,00	468	100,00								
-122	1191	0,000004	0,000013	88,00	0,75	468	100,00								


Речовина 11007 / 1401 Ацетон

2000

-2000

-2000

2000

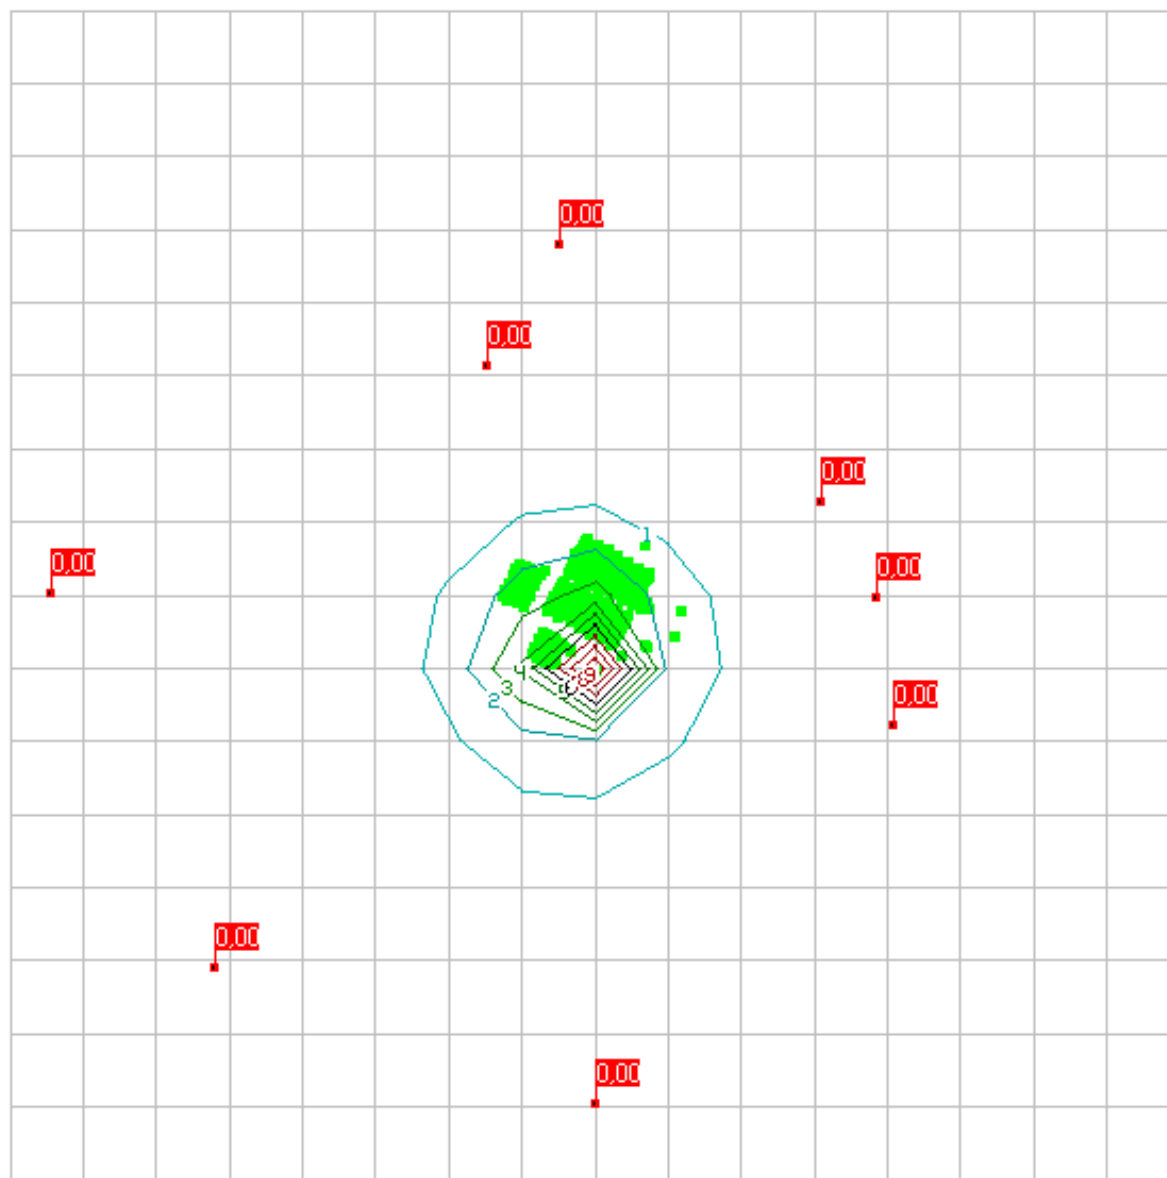

9	-	0.001	ГДК
8	-	0.001	ГДК
7	-	0.001	ГДК
6	-	0.000	ГДК
5	-	0.000	ГДК
4	-	0.000	ГДК
3	-	0.000	ГДК
2	-	0.000	ГДК
1	-	0.000	ГДК
0	-	0.050	ГДК

Результати розрахунку

Група сумації 3

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-2000	-2000	0,00E+000	0,105155	314,00	0,39	380	3,73								
-1750	-2000	0,00E+000	0,116456	310,00	0,39	380	3,67								
-1500	-2000	0,00E+000	0,128846	306,00	0,39	380	3,62								
-1250	-2000	0,00E+000	0,142528	301,00	0,39	380	3,55								
-1000	-2000	0,00E+000	0,155522	295,00	0,39	380	3,50								
-750	-2000	0,00E+000	0,166945	289,00	0,39	380	3,45								
-500	-2000	0,00E+000	0,175933	282,00	0,39	380	3,40								
-250	-2000	0,00E+000	0,181358	275,00	0,39	380	3,33								
0	-2000	0,00E+000	0,182412	268,00	0,39	380	3,26								
250	-2000	0,00E+000	0,178946	261,00	0,39	380	3,19								
500	-2000	0,00E+000	0,171543	254,00	0,39	380	3,15								
750	-2000	0,00E+000	0,161198	247,00	0,39	380	3,15								
1000	-2000	0,00E+000	0,149095	241,00	0,39	380	3,15								
1250	-2000	0,00E+000	0,135944	236,00	0,39	380	3,17								
1500	-2000	0,00E+000	0,122687	231,00	0,39	379	3,23								
1750	-2000	0,00E+000	0,110585	227,00	0,39	379	3,29								
2000	-2000	0,00E+000	0,099792	223,00	0,39	379	3,37								
-2000	-1750	0,00E+000	0,116685	318,00	0,39	380	3,67								
-1750	-1750	0,00E+000	0,131462	314,00	0,39	380	3,61								
-1500	-1750	0,00E+000	0,148773	310,00	0,39	380	3,54								
-1250	-1750	0,00E+000	0,166551	304,00	0,39	380	3,51								
-1000	-1750	0,00E+000	0,184553	298,00	0,39	380	3,47								
-750	-1750	0,00E+000	0,201407	292,00	0,39	380	3,42								
-500	-1750	0,00E+000	0,215122	284,00	0,39	380	3,37								
-250	-1750	0,00E+000	0,223488	276,00	0,39	380	3,30								
0	-1750	0,00E+000	0,225018	268,00	0,39	380	3,20								

Перелік найбільших концентрацій

Група сумації 3

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-250	-250	0,00E+000	2,625448	311,00	0,50	380	15,91								

Концентрації у заданих точках

Група сумації 3

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-1750	0,00E+000	0,225018	268,00	0,39	380	3,20								
-1300	-1280	0,00E+000	0,218576	315,00	0,39	380	3,50								
1022	-452	0,00E+000	0,390622	201,00	0,39	379	2,47								
960	-17	0,00E+000	0,458692	179,00	0,39	379	2,38								
-1860	0	0,00E+000	0,210277	1,00	0,39	379	3,16								
775	309	0,00E+000	0,528931	158,00	0,50	379	2,55								
-365	777	0,00E+000	0,555279	70,00	0,39	379	2,52								
-122	1191	0,00E+000	0,365034	87,00	0,39	379	2,37								


Група суматї 3

2000

-2000

-2000

2000

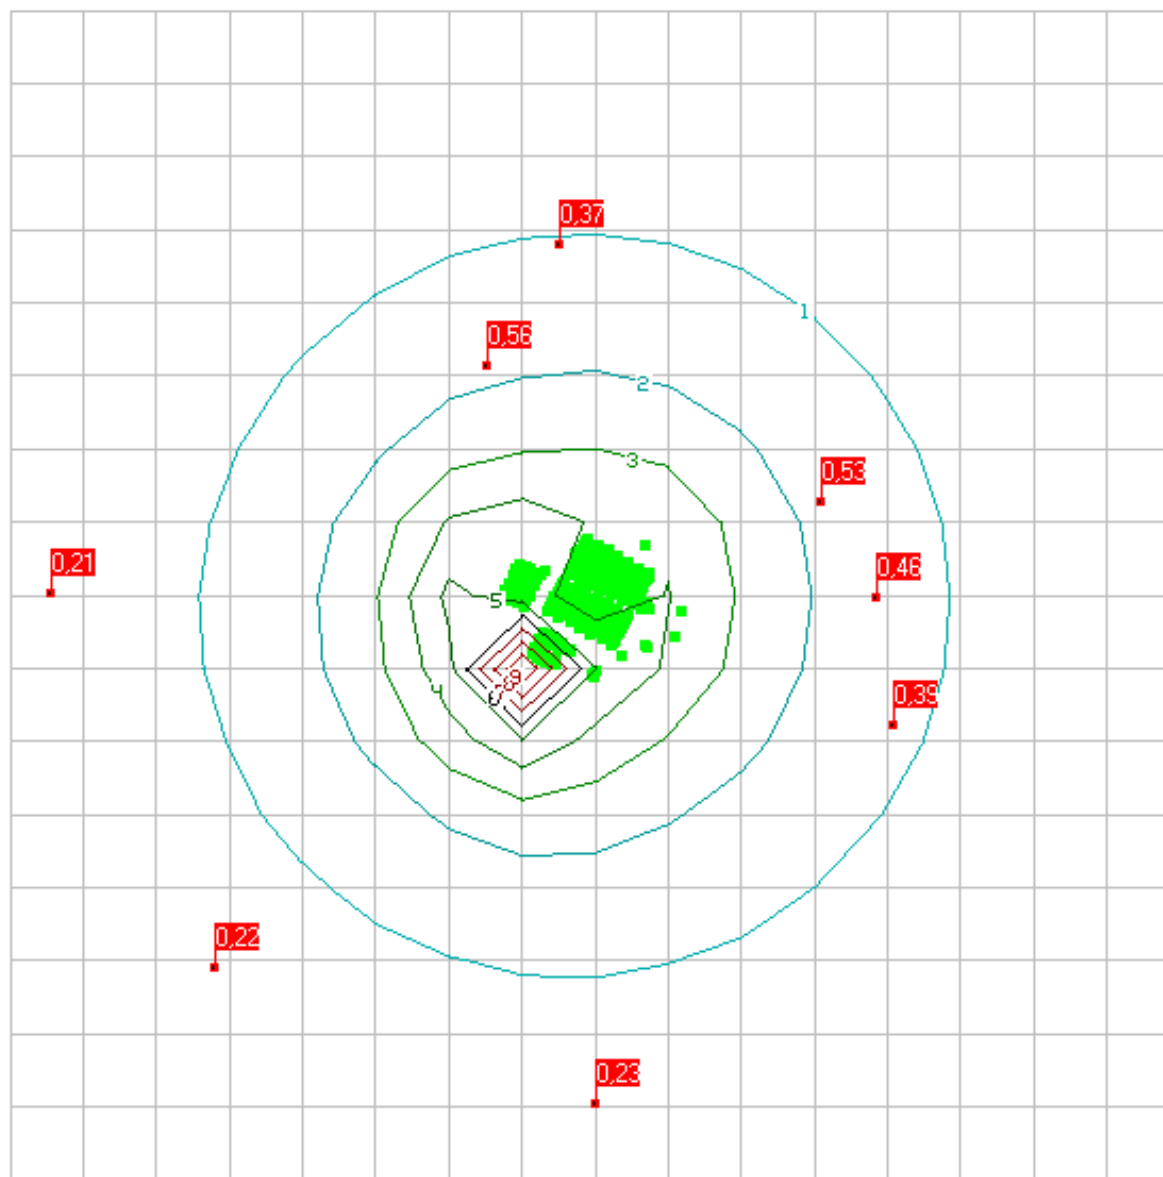

9	-	2.373	ГДК
8	-	2.120	ГДК
7	-	1.867	ГДК
6	-	1.614	ГДК
5	-	1.362	ГДК
4	-	1.109	ГДК
3	-	0.856	ГДК
2	-	0.603	ГДК
1	-	0.350	ГДК
0	-	0.050	ГДК

Результати розрахунку

Група сумації 4

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-2000	-2000	0,00E+000	0,108579	314,00	0,39	380	2,15								
-1750	-2000	0,00E+000	0,120249	311,00	0,39	380	2,12								
-1500	-2000	0,00E+000	0,133108	306,00	0,39	380	2,09								
-1250	-2000	0,00E+000	0,147263	301,00	0,39	380	2,05								
-1000	-2000	0,00E+000	0,160673	295,00	0,39	380	2,02								
-750	-2000	0,00E+000	0,172511	289,00	0,39	380	1,99								
-500	-2000	0,00E+000	0,181830	282,00	0,39	380	1,96								
-250	-2000	0,00E+000	0,187487	275,00	0,39	380	1,92								
0	-2000	0,00E+000	0,188638	268,00	0,39	380	1,88								
250	-2000	0,00E+000	0,185109	261,00	0,39	380	1,84								
500	-2000	0,00E+000	0,177491	254,00	0,39	380	1,81								
750	-2000	0,00E+000	0,166806	247,00	0,39	380	1,81								
1000	-2000	0,00E+000	0,154300	241,00	0,39	380	1,81								
1250	-2000	0,00E+000	0,140788	236,00	0,39	380	1,82								
1500	-2000	0,00E+000	0,126920	231,00	0,39	379	1,86								
1750	-2000	0,00E+000	0,114438	227,00	0,39	379	1,89								
2000	-2000	0,00E+000	0,103264	223,00	0,39	379	1,94								
-2000	-1750	0,00E+000	0,120465	318,00	0,39	380	2,12								
-1750	-1750	0,00E+000	0,135865	314,00	0,39	380	2,08								
-1500	-1750	0,00E+000	0,153702	310,00	0,39	380	2,04								
-1250	-1750	0,00E+000	0,172028	305,00	0,39	380	2,02								
-1000	-1750	0,00E+000	0,190623	299,00	0,39	380	2,00								
-750	-1750	0,00E+000	0,208093	292,00	0,39	380	1,97								
-500	-1750	0,00E+000	0,222294	284,00	0,39	380	1,94								
-250	-1750	0,00E+000	0,231011	276,00	0,39	380	1,90								
0	-1750	0,00E+000	0,232690	268,00	0,39	380	1,84								

Перелік найбільших концентрацій

Група сумації 4

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-250	-250	0,00E+000	2,659772	311,00	0,50	380	10,10								

Концентрації у заданих точках

Група сумації 4

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-1750	0,00E+000	0,232690	268,00	0,39	380	1,84								
-1300	-1280	0,00E+000	0,225640	315,00	0,39	380	2,02								
1022	-452	0,00E+000	0,404704	201,00	0,39	379	1,41								
960	-17	0,00E+000	0,474668	179,00	0,39	379	1,36								
-1860	0	0,00E+000	0,216923	1,00	0,39	379	1,82								
775	309	0,00E+000	0,548508	158,00	0,50	379	1,47								
-365	777	0,00E+000	0,571516	70,00	0,39	379	1,44								
-122	1191	0,00E+000	0,376342	87,00	0,39	379	1,36								


Група сумачі 4

2000

-2000

-2000

2000

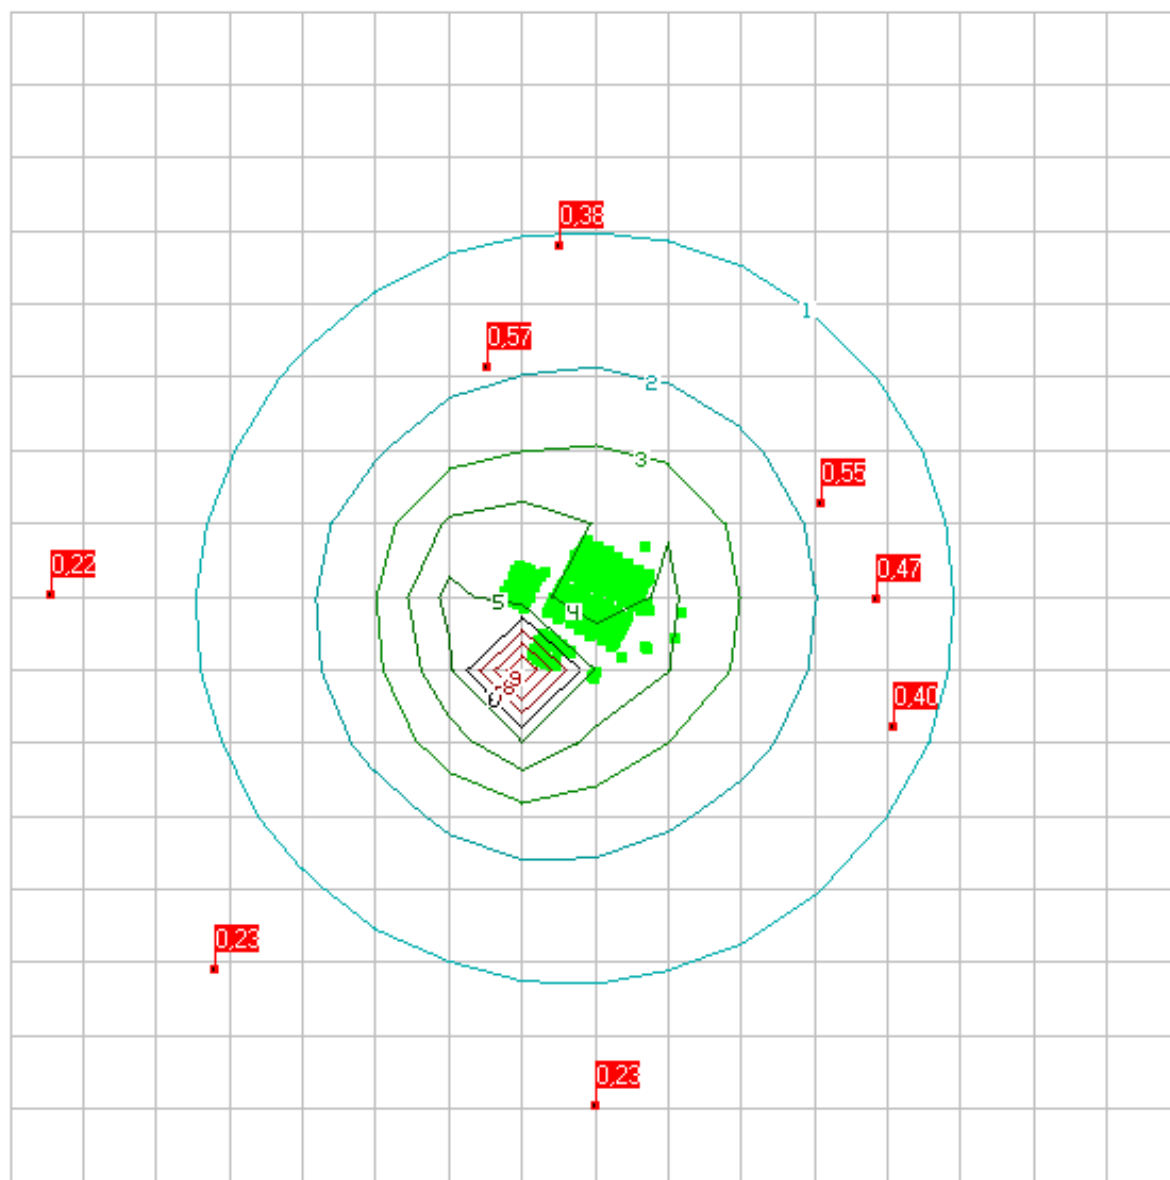

9	-	2.404	ГДК
8	-	2.148	ГДК
7	-	1.892	ГДК
6	-	1.636	ГДК
5	-	1.380	ГДК
4	-	1.124	ГДК
3	-	0.868	ГДК
2	-	0.613	ГДК
1	-	0.357	ГДК
0	-	0.050	ГДК

Результати розрахунку
Група сумації 5
Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-2000	-2000	0,00E+000	0,048644	315,00	6,00	380	8,53								
-1750	-2000	0,00E+000	0,054653	311,00	6,00	380	8,61								
-1500	-2000	0,00E+000	0,061221	306,00	6,00	380	8,68								
-1250	-2000	0,00E+000	0,067554	301,00	6,00	380	8,63								
-1000	-2000	0,00E+000	0,074671	295,00	6,00	380	8,70								
-750	-2000	0,00E+000	0,079831	288,00	6,00	380	8,79								
-500	-2000	0,00E+000	0,082850	281,00	6,00	380	8,67								
-250	-2000	0,00E+000	0,083190	273,00	6,00	380	8,86								
0	-2000	0,00E+000	0,081188	266,00	6,00	379	8,53								
250	-2000	0,00E+000	0,078163	260,00	0,39	380	5,30								
500	-2000	0,00E+000	0,074770	253,00	0,39	380	5,24								
750	-2000	0,00E+000	0,070193	247,00	0,39	380	5,18								
1000	-2000	0,00E+000	0,064963	241,00	0,39	380	5,18								
1250	-2000	0,00E+000	0,059348	235,00	0,39	380	5,25								
1500	-2000	0,00E+000	0,053672	231,00	0,39	379	5,31								
1750	-2000	0,00E+000	0,048674	226,00	0,39	380	5,42								
2000	-2000	0,00E+000	0,044112	223,00	0,39	379	5,49								
-2000	-1750	0,00E+000	0,054585	319,00	6,00	380	8,66								
-1750	-1750	0,00E+000	0,062372	315,00	6,00	380	8,75								
-1500	-1750	0,00E+000	0,071946	310,00	6,00	380	8,89								
-1250	-1750	0,00E+000	0,081487	304,00	6,00	380	8,99								
-1000	-1750	0,00E+000	0,091094	298,00	6,00	380	8,92								
-750	-1750	0,00E+000	0,098700	291,00	6,00	380	8,75								
-500	-1750	0,00E+000	0,103189	282,00	6,00	380	9,09								
-250	-1750	0,00E+000	0,103734	274,00	6,00	379	8,69								
0	-1750	0,00E+000	0,100079	265,00	6,00	379	8,84								

Перелік найбільших концентрацій
Група сумації 5
Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-250	-250	0,00E+000	2,037754	310,00	0,50	380	18,25								

Концентрації у заданих точках
Група сумації 5
Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-1750	0,00E+000	0,100079	265,00	6,00	379	8,84								
-1300	-1280	0,00E+000	0,110285	315,00	6,00	380	9,28								
1022	-452	0,00E+000	0,163426	201,00	0,39	379	4,20								
960	-17	0,00E+000	0,192676	179,00	0,50	379	4,39								
-1860	0	0,00E+000	0,090830	2,00	0,39	379	5,28								
775	309	0,00E+000	0,229605	158,00	0,50	379	4,25								
-365	777	0,00E+000	0,234428	70,00	0,50	379	4,49								
-122	1191	0,00E+000	0,154408	87,00	0,39	379	3,99								


Група сумачі 5

2000

-2000

-2000

2000

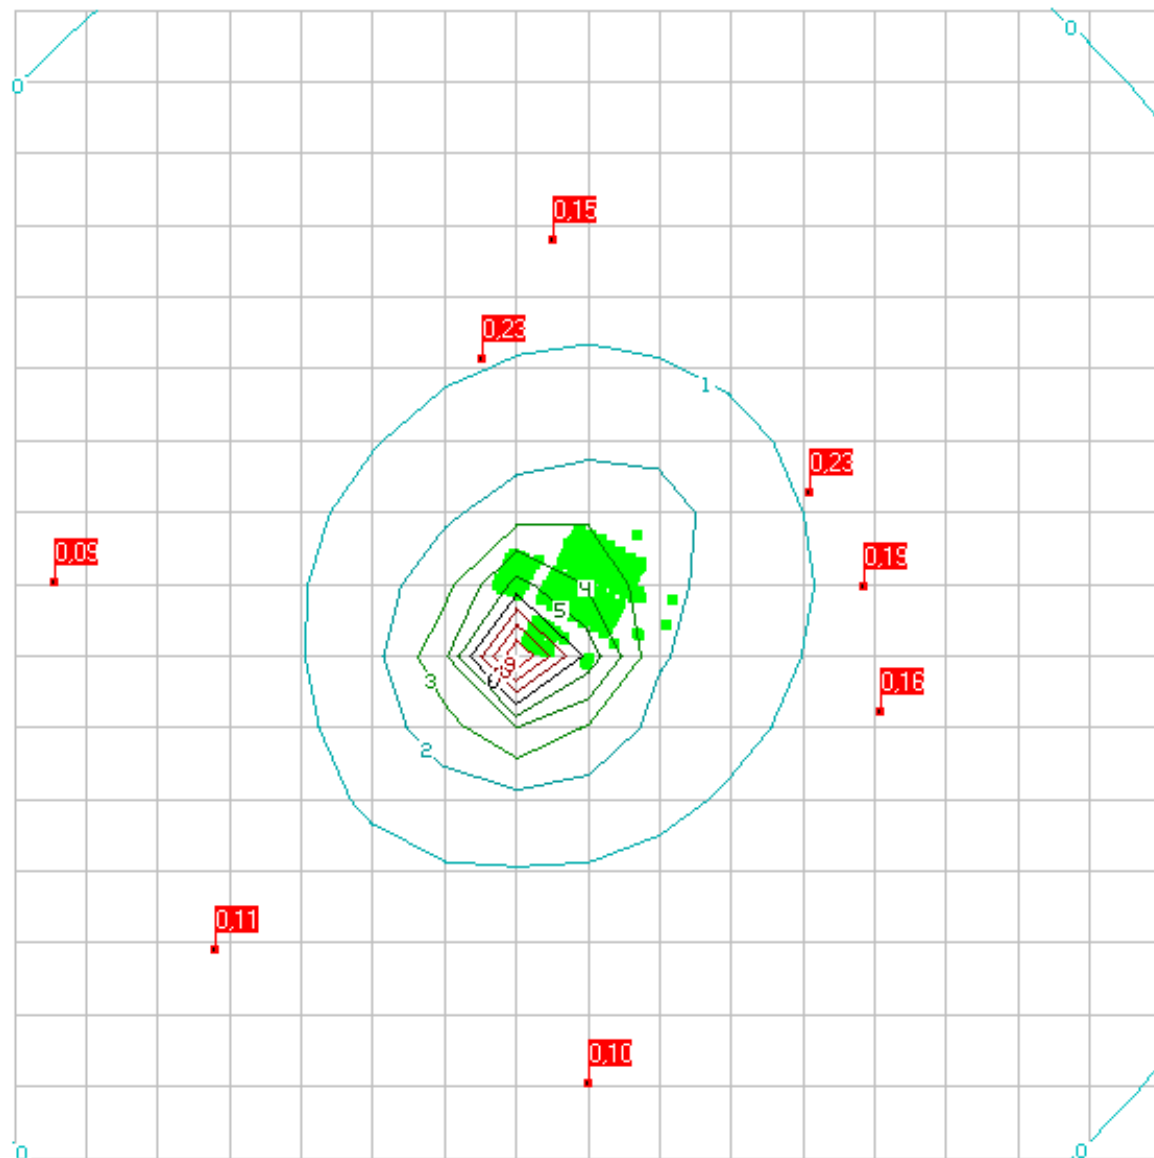

9	-	1.838	ГДК
8	-	1.639	ГДК
7	-	1.439	ГДК
6	-	1.240	ГДК
5	-	1.040	ГДК
4	-	0.841	ГДК
3	-	0.642	ГДК
2	-	0.442	ГДК
1	-	0.243	ГДК
0	-	0.050	ГДК

Результати розрахунку

Група сумації 6

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-2000	-2000	0,00E+000	0,005462	315,00	0,50	468	0,73								
-1750	-2000	0,00E+000	0,006120	311,00	0,50	468	0,70								
-1500	-2000	0,00E+000	0,006847	307,00	0,50	468	0,68								
-1250	-2000	0,00E+000	0,007626	302,00	0,50	468	0,65								
-1000	-2000	0,00E+000	0,008411	296,00	0,50	468	0,63								
-750	-2000	0,00E+000	0,009138	290,00	0,50	468	0,62								
-500	-2000	0,00E+000	0,009736	284,00	0,50	356	0,61								
-250	-2000	0,00E+000	0,010131	277,00	0,50	356	0,62								
0	-2000	0,00E+000	0,010274	270,00	0,50	356	0,63								
250	-2000	0,00E+000	0,010134	263,00	0,50	356	0,62								
500	-2000	0,00E+000	0,009738	256,00	0,50	356	0,61								
750	-2000	0,00E+000	0,009143	250,00	0,50	356	0,59								
1000	-2000	0,00E+000	0,008418	244,00	0,50	468	0,59								
1250	-2000	0,00E+000	0,007635	238,00	0,50	468	0,61								
1500	-2000	0,00E+000	0,006857	234,00	0,50	468	0,62								
1750	-2000	0,00E+000	0,006131	229,00	0,50	468	0,65								
2000	-2000	0,00E+000	0,005473	225,00	0,50	468	0,68								
-2000	-1750	0,00E+000	0,006127	318,00	0,50	468	0,69								
-1750	-1750	0,00E+000	0,006988	315,00	0,50	468	0,67								
-1500	-1750	0,00E+000	0,007971	310,00	0,50	468	0,64								
-1250	-1750	0,00E+000	0,009048	305,00	0,50	468	0,61								
-1000	-1750	0,00E+000	0,010152	299,00	0,50	468	0,59								
-750	-1750	0,00E+000	0,011252	293,00	0,50	356	0,61								
-500	-1750	0,00E+000	0,012227	286,00	0,50	356	0,62								
-250	-1750	0,00E+000	0,012889	278,00	0,50	356	0,64								
0	-1750	0,00E+000	0,013125	270,00	0,50	356	0,64								

Перелік найбільших концентрацій

Група сумації 6

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-250	0	0,00E+000	0,078843	350,00	1,50	353	1,15								

Концентрації у заданих точках

Група сумації 6

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-1750	0,00E+000	0,013125	270,00	0,50	356	0,64								
-1300	-1280	0,00E+000	0,012246	315,00	0,50	353	0,59								
1022	-452	0,00E+000	0,027431	205,00	0,50	185	0,54								
960	-17	0,00E+000	0,034332	183,00	0,50	173	0,58								
-1860	0	0,00E+000	0,011996	359,00	0,50	353	0,62								
775	309	0,00E+000	0,041557	160,00	0,50	171	0,61								
-365	777	0,00E+000	0,040910	64,00	0,50	354	0,68								
-122	1191	0,00E+000	0,026116	84,00	0,50	354	0,62								


Група сумачі 6

2000

-2000

-2000

2000

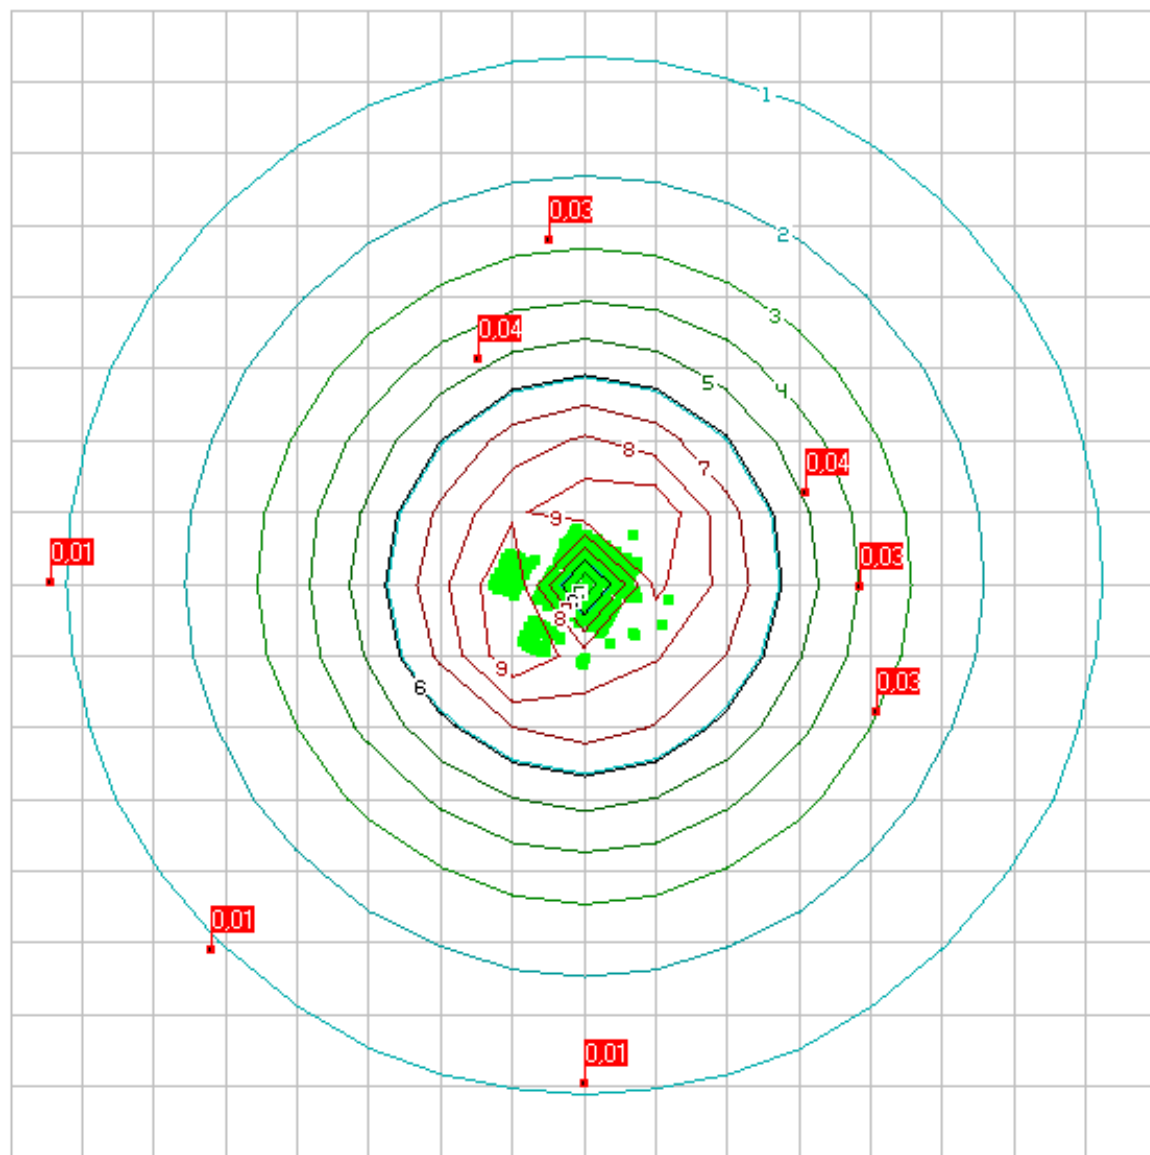

9	-	0.072	ГДК
8	-	0.064	ГДК
7	-	0.057	ГДК
6	-	0.049	ГДК
5	-	0.042	ГДК
4	-	0.035	ГДК
3	-	0.027	ГДК
2	-	0.020	ГДК
1	-	0.013	ГДК
0	-	0.050	ГДК

Результати розрахунку

Група сумації 30

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-2000	-2000	0,00E+000	0,053657	314,00	0,50	401	1,15								
-1750	-2000	0,00E+000	0,059536	310,00	0,50	401	1,13								
-1500	-2000	0,00E+000	0,065977	306,00	0,50	401	1,11								
-1250	-2000	0,00E+000	0,072778	301,00	0,50	401	1,09								
-1000	-2000	0,00E+000	0,079549	295,00	0,50	401	1,07								
-750	-2000	0,00E+000	0,085696	289,00	0,50	401	1,06								
-500	-2000	0,00E+000	0,090568	282,00	0,50	401	1,04								
-250	-2000	0,00E+000	0,093691	275,00	0,50	401	1,03								
0	-2000	0,00E+000	0,094595	268,00	0,50	401	1,01								
250	-2000	0,00E+000	0,092875	261,00	0,50	401	0,99								
500	-2000	0,00E+000	0,089045	254,00	0,50	401	0,99								
750	-2000	0,00E+000	0,083607	248,00	0,50	401	0,98								
1000	-2000	0,00E+000	0,077129	242,00	0,50	401	0,98								
1250	-2000	0,00E+000	0,070224	236,00	0,50	401	1,00								
1500	-2000	0,00E+000	0,063404	232,00	0,50	401	1,02								
1750	-2000	0,00E+000	0,057063	227,00	0,50	401	1,05								
2000	-2000	0,00E+000	0,051334	224,00	0,50	401	1,07								
-2000	-1750	0,00E+000	0,059726	318,00	0,50	401	1,13								
-1750	-1750	0,00E+000	0,067405	314,00	0,50	401	1,10								
-1500	-1750	0,00E+000	0,076065	309,00	0,50	401	1,08								
-1250	-1750	0,00E+000	0,085467	304,00	0,50	401	1,06								
-1000	-1750	0,00E+000	0,094996	298,00	0,50	401	1,05								
-750	-1750	0,00E+000	0,104653	292,00	0,50	401	1,03								
-500	-1750	0,00E+000	0,112799	284,00	0,50	401	1,01								
-250	-1750	0,00E+000	0,117957	276,00	0,50	401	0,99								
0	-1750	0,00E+000	0,119334	268,00	0,50	401	0,97								

Перелік найбільших концентрацій

Група сумації 30

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-500	0	0,00E+000	1,036868	359,00	0,51	434	3,01								

Концентрації у заданих точках

Група сумації 30

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-1750	0,00E+000	0,119334	268,00	0,50	401	0,97								
-1300	-1280	0,00E+000	0,114679	314,00	0,50	401	1,02								
1022	-452	0,00E+000	0,227500	202,00	0,50	34	0,95								
960	-17	0,00E+000	0,273238	179,00	0,50	31	0,97								
-1860	0	0,00E+000	0,115346	0,00	6,00	434	1,55								
775	309	0,00E+000	0,318903	158,00	0,50	31	0,97								
-365	777	0,00E+000	0,335817	70,00	0,50	432	1,03								
-122	1191	0,00E+000	0,205468	87,00	0,50	119	0,90								


Група суматї 30

2000

-2000

-2000

2000

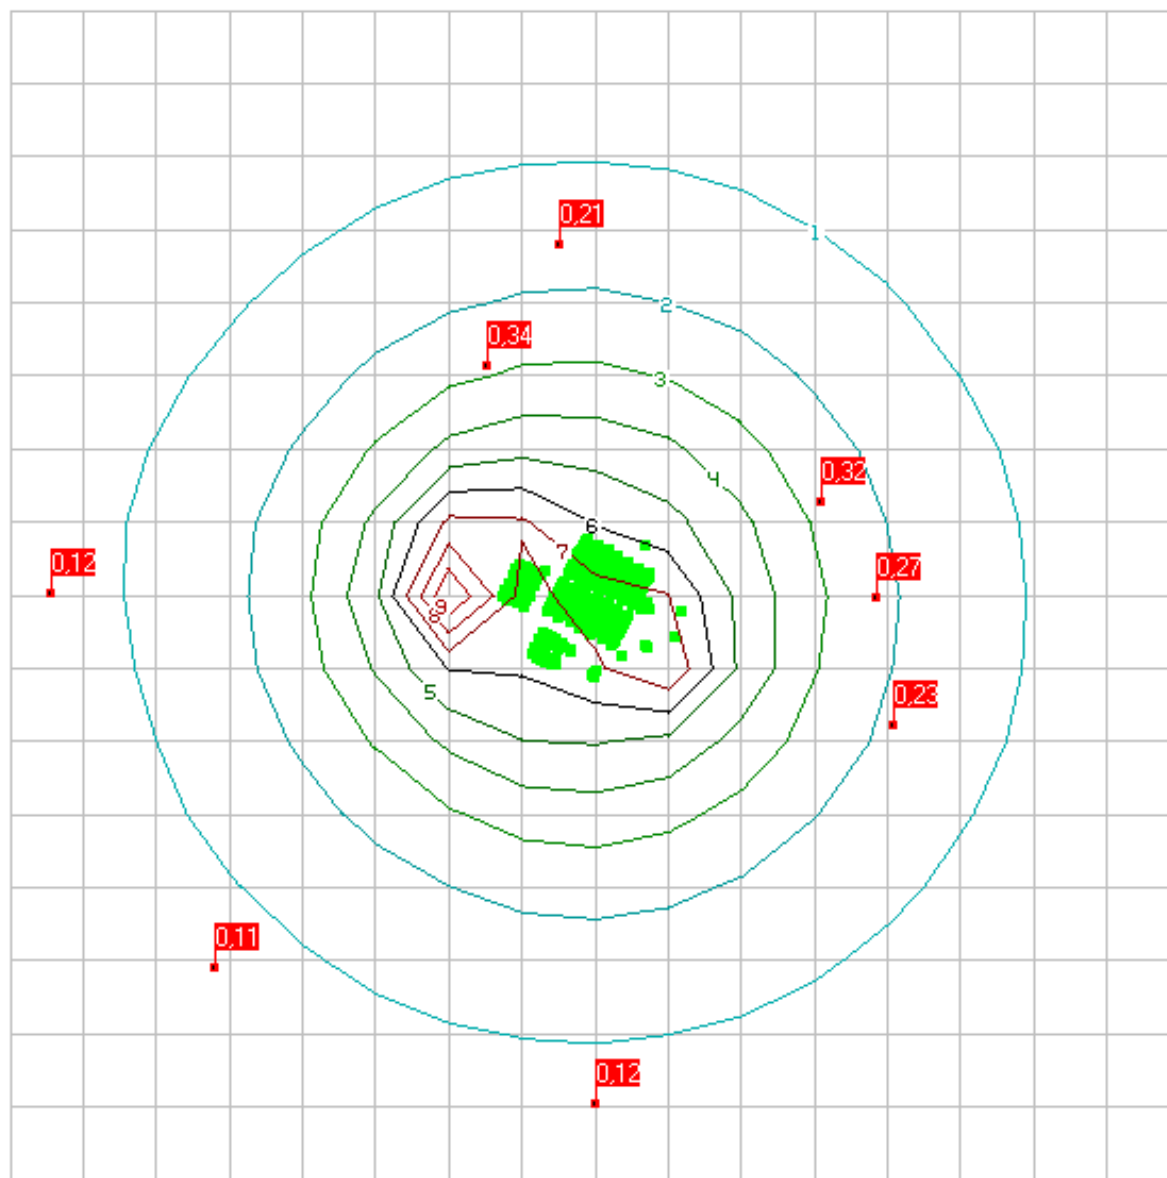

9	-	0.938	ГДК
8	-	0.840	ГДК
7	-	0.741	ГДК
6	-	0.642	ГДК
5	-	0.544	ГДК
4	-	0.445	ГДК
3	-	0.346	ГДК
2	-	0.248	ГДК
1	-	0.149	ГДК
0	-	0.050	ГДК

Результати розрахунку

Група сумації 31

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-2000	-2000	0,00E+000	0,025476	320,00	1,03	474	27,81								
-1750	-2000	0,00E+000	0,027383	317,00	1,03	474	27,80								
-1500	-2000	0,00E+000	0,029478	313,00	1,03	474	27,79								
-1250	-2000	0,00E+000	0,031731	308,00	1,03	474	27,77								
-1000	-2000	0,00E+000	0,034042	303,00	1,03	474	27,76								
-750	-2000	0,00E+000	0,036323	297,00	1,03	474	27,74								
-500	-2000	0,00E+000	0,038380	290,00	1,03	474	27,72								
-250	-2000	0,00E+000	0,040036	283,00	1,03	474	27,71								
0	-2000	0,00E+000	0,041015	276,00	1,03	474	27,71								
250	-2000	0,00E+000	0,041215	268,00	1,03	474	27,71								
500	-2000	0,00E+000	0,040565	260,00	1,03	474	27,71								
750	-2000	0,00E+000	0,039162	253,00	1,03	474	27,72								
1000	-2000	0,00E+000	0,037257	246,00	1,03	474	27,73								
1250	-2000	0,00E+000	0,035033	240,00	1,03	474	27,74								
1500	-2000	0,00E+000	0,032728	234,00	1,03	474	27,76								
1750	-2000	0,00E+000	0,030439	229,00	1,03	474	27,78								
2000	-2000	0,00E+000	0,028286	225,00	1,03	474	27,79								
-2000	-1750	0,00E+000	0,027039	324,00	1,03	474	27,79								
-1750	-1750	0,00E+000	0,029355	321,00	1,03	474	27,78								
-1500	-1750	0,00E+000	0,031962	317,00	1,03	474	27,77								
-1250	-1750	0,00E+000	0,034847	312,00	1,03	474	27,74								
-1000	-1750	0,00E+000	0,037949	307,00	1,03	474	27,73								
-750	-1750	0,00E+000	0,041127	300,00	1,03	474	27,69								
-500	-1750	0,00E+000	0,044188	293,00	1,03	474	27,68								
-250	-1750	0,00E+000	0,046714	285,00	1,03	474	27,67								
0	-1750	0,00E+000	0,048264	276,00	1,03	474	27,65								

Перелік найбільших концентрацій

Група сумації 31

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
250	-250	0,00E+000	2,825533	225,00	1,50	474	29,30								

Концентрації у заданих точках

Група сумації 31

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-1750	0,00E+000	0,048264	276,00	1,03	474	27,65								
-1300	-1280	0,00E+000	0,040713	323,00	1,03	474	27,68								
1022	-452	0,00E+000	0,094938	198,00	1,03	473	27,36								
960	-17	0,00E+000	0,108541	169,00	1,03	473	27,22								
-1860	0	0,00E+000	0,036403	5,00	1,03	474	27,64								
775	309	0,00E+000	0,115318	142,00	1,03	473	26,76								
-365	777	0,00E+000	0,075781	60,00	1,03	473	26,72								
-122	1191	0,00E+000	0,056603	78,00	1,03	473	27,07								


Група сумції 31

2000

-2000

-2000

2000

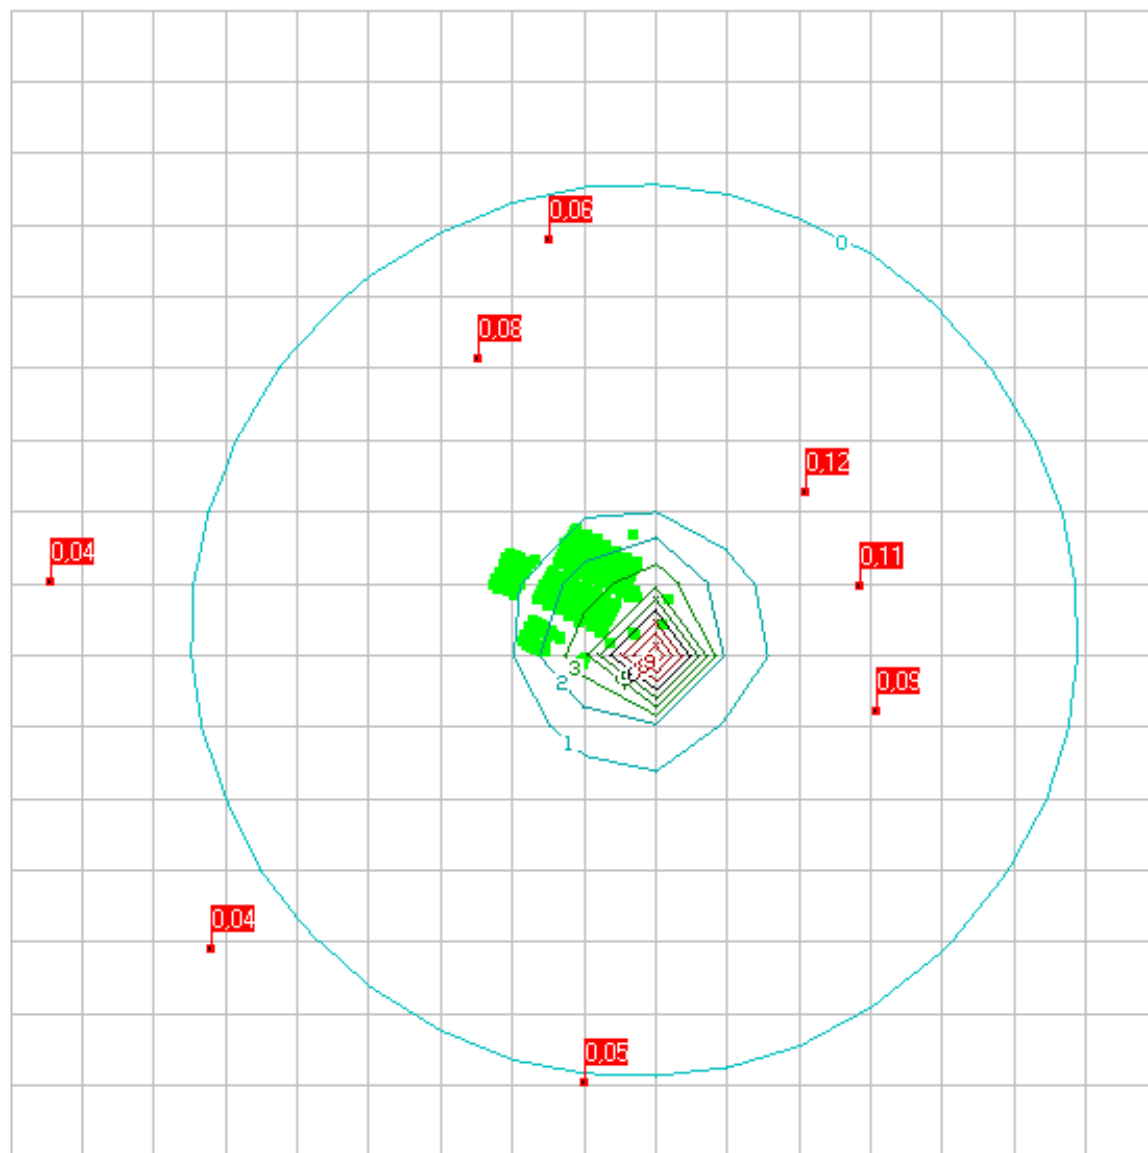

9	-	2.545	ГДК
8	-	2.265	ГДК
7	-	1.985	ГДК
6	-	1.705	ГДК
5	-	1.424	ГДК
4	-	1.144	ГДК
3	-	0.864	ГДК
2	-	0.584	ГДК
1	-	0.304	ГДК
0	-	0.050	ГДК

Результати розрахунку

Група сумації 33

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-2000	-2000	0,00E+000	0,029386	319,00	1,04	474	12,37								
-1750	-2000	0,00E+000	0,031634	316,00	1,04	474	12,37								
-1500	-2000	0,00E+000	0,034066	312,00	1,04	474	12,36								
-1250	-2000	0,00E+000	0,036653	307,00	1,04	474	12,34								
-1000	-2000	0,00E+000	0,039341	302,00	1,04	474	12,34								
-750	-2000	0,00E+000	0,041978	296,00	1,04	474	12,33								
-500	-2000	0,00E+000	0,044368	290,00	1,04	474	12,34								
-250	-2000	0,00E+000	0,046276	282,00	1,04	474	12,31								
0	-2000	0,00E+000	0,047486	275,00	1,04	474	12,32								
250	-2000	0,00E+000	0,047716	267,00	1,04	474	12,32								
500	-2000	0,00E+000	0,046949	260,00	1,04	474	12,33								
750	-2000	0,00E+000	0,045334	252,00	1,04	474	12,33								
1000	-2000	0,00E+000	0,043074	246,00	1,04	474	12,34								
1250	-2000	0,00E+000	0,040455	240,00	1,04	474	12,35								
1500	-2000	0,00E+000	0,037753	234,00	1,04	474	12,37								
1750	-2000	0,00E+000	0,035057	229,00	1,04	474	12,38								
2000	-2000	0,00E+000	0,032527	225,00	1,04	474	12,39								
-2000	-1750	0,00E+000	0,031260	323,00	1,04	474	12,35								
-1750	-1750	0,00E+000	0,033985	320,00	1,04	474	12,35								
-1500	-1750	0,00E+000	0,037020	316,00	1,04	474	12,34								
-1250	-1750	0,00E+000	0,040357	311,00	1,04	474	12,31								
-1000	-1750	0,00E+000	0,043969	306,00	1,04	474	12,32								
-750	-1750	0,00E+000	0,047651	300,00	1,04	474	12,32								
-500	-1750	0,00E+000	0,051190	292,00	1,04	474	12,28								
-250	-1750	0,00E+000	0,054144	284,00	1,04	474	12,28								
0	-1750	0,00E+000	0,056030	276,00	1,04	474	12,29								

Перелік найбільших концентрацій

Група сумації 33

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
250	-250	0,00E+000	2,923959	225,00	1,50	474	13,56								

Концентрації у заданих точках

Група сумації 33

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-1750	0,00E+000	0,056030	276,00	1,04	474	12,29								
-1300	-1280	0,00E+000	0,047487	322,00	1,04	474	12,26								
1022	-452	0,00E+000	0,111898	199,00	1,04	473	12,06								
960	-17	0,00E+000	0,125391	171,00	1,04	473	11,95								
-1860	0	0,00E+000	0,043553	4,00	1,04	473	12,15								
775	309	0,00E+000	0,131762	144,00	1,04	473	11,70								
-365	777	0,00E+000	0,106132	61,00	0,50	473	10,22								
-122	1191	0,00E+000	0,074055	80,00	0,50	473	10,67								


Група сумачі 33

2000

-2000

-2000

2000

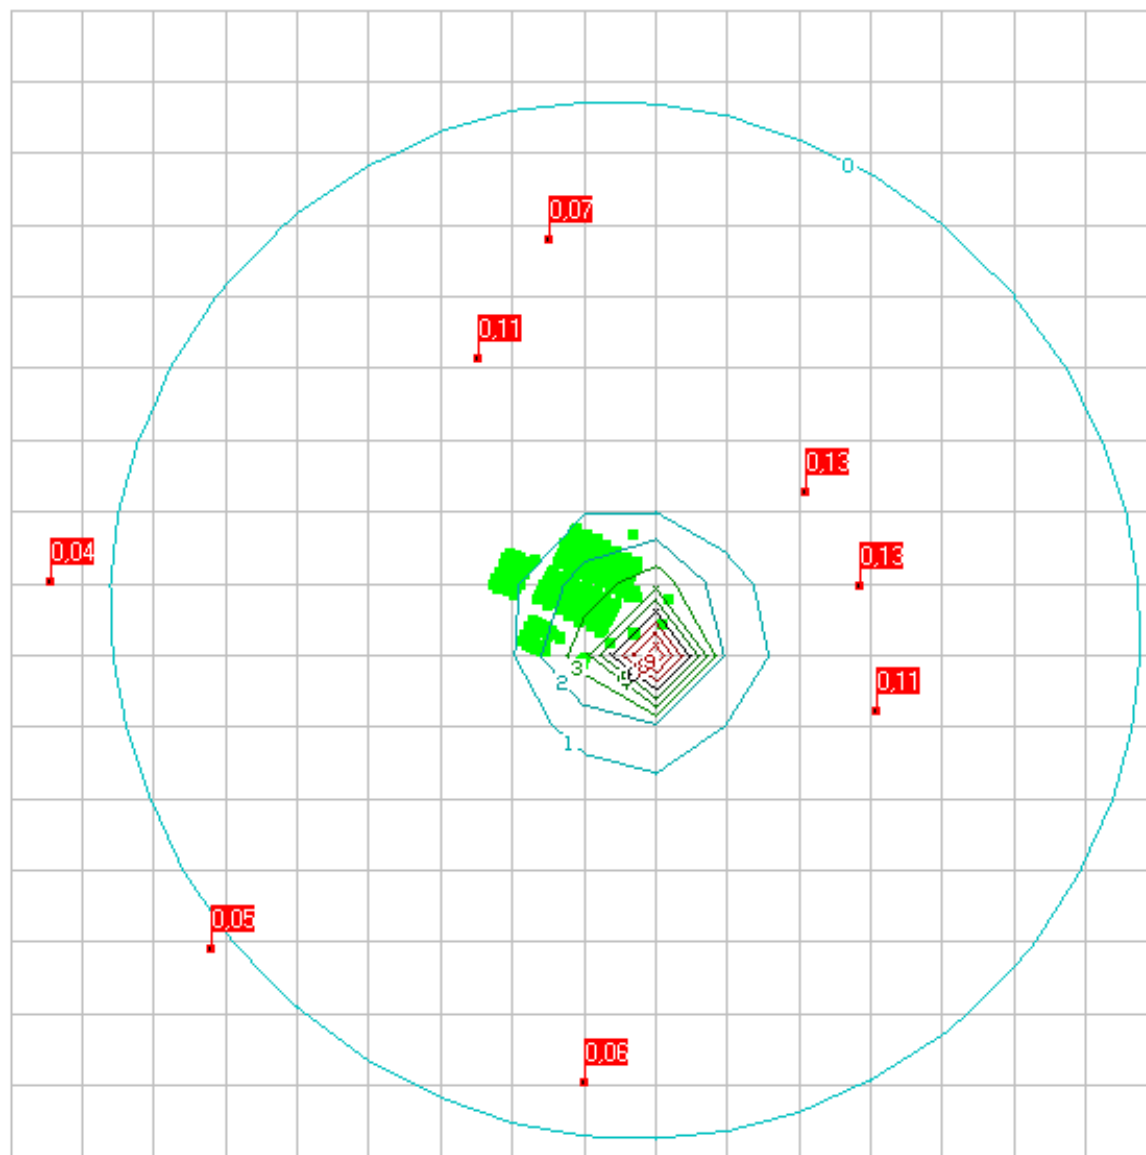

9	-	2.634	ГДК
8	-	2.345	ГДК
7	-	2.055	ГДК
6	-	1.765	ГДК
5	-	1.476	ГДК
4	-	1.186	ГДК
3	-	0.897	ГДК
2	-	0.607	ГДК
1	-	0.317	ГДК
0	-	0.050	ГДК

Результати розрахунку

Група сумації 34

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-2000	-2000	0,00E+000	0,011398	318,00	0,50	474	15,69								
-1750	-2000	0,00E+000	0,012495	314,00	0,50	474	15,43								
-1500	-2000	0,00E+000	0,013697	310,00	0,50	474	15,22								
-1250	-2000	0,00E+000	0,014984	305,00	0,50	474	14,99								
-1000	-2000	0,00E+000	0,016294	300,00	0,50	474	14,86								
-750	-2000	0,00E+000	0,017550	294,00	0,50	474	14,73								
-500	-2000	0,00E+000	0,018642	287,00	0,50	474	14,62								
-250	-2000	0,00E+000	0,019449	280,00	0,50	474	14,62								
0	-2000	0,00E+000	0,019869	273,00	0,50	474	14,70								
250	-2000	0,00E+000	0,019817	265,00	0,50	474	14,76								
500	-2000	0,00E+000	0,019318	258,00	0,50	474	14,91								
750	-2000	0,00E+000	0,018426	251,00	0,50	474	15,07								
1000	-2000	0,00E+000	0,017267	245,00	0,50	474	15,27								
1250	-2000	0,00E+000	0,015965	239,00	0,50	474	15,47								
1500	-2000	0,00E+000	0,014636	234,00	0,50	474	15,69								
1750	-2000	0,00E+000	0,013359	229,00	0,50	474	15,91								
2000	-2000	0,00E+000	0,012182	225,00	0,50	474	16,12								
-2000	-1750	0,00E+000	0,012420	321,00	0,50	474	15,31								
-1750	-1750	0,00E+000	0,013805	318,00	0,50	474	15,08								
-1500	-1750	0,00E+000	0,015367	314,00	0,50	474	14,83								
-1250	-1750	0,00E+000	0,017087	309,00	0,50	474	14,57								
-1000	-1750	0,00E+000	0,018891	303,00	0,50	474	14,33								
-750	-1750	0,00E+000	0,020714	297,00	0,50	474	14,22								
-500	-1750	0,00E+000	0,022402	289,00	0,50	474	14,04								
-250	-1750	0,00E+000	0,023682	281,00	0,50	474	14,03								
0	-1750	0,00E+000	0,024371	273,00	0,50	474	14,15								

Перелік найбільших концентрацій

Група сумації 34

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
250	-250	0,00E+000	0,837194	226,00	1,50	474	24,05								

Концентрації у заданих точках

Група сумації 34

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-1750	0,00E+000	0,024371	273,00	0,50	474	14,15								
-1300	-1280	0,00E+000	0,021540	319,00	0,50	474	13,64								
1022	-452	0,00E+000	0,050208	202,00	0,50	473	13,19								
960	-17	0,00E+000	0,058359	177,00	0,50	473	12,08								
-1860	0	0,00E+000	0,020540	2,00	0,50	473	13,15								
775	309	0,00E+000	0,064327	153,00	0,50	473	10,57								
-365	777	0,00E+000	0,059747	62,00	0,50	473	9,75								
-122	1191	0,00E+000	0,039660	82,00	0,50	473	10,72								


Група сумачі 34

2000

-2000

-2000

2000

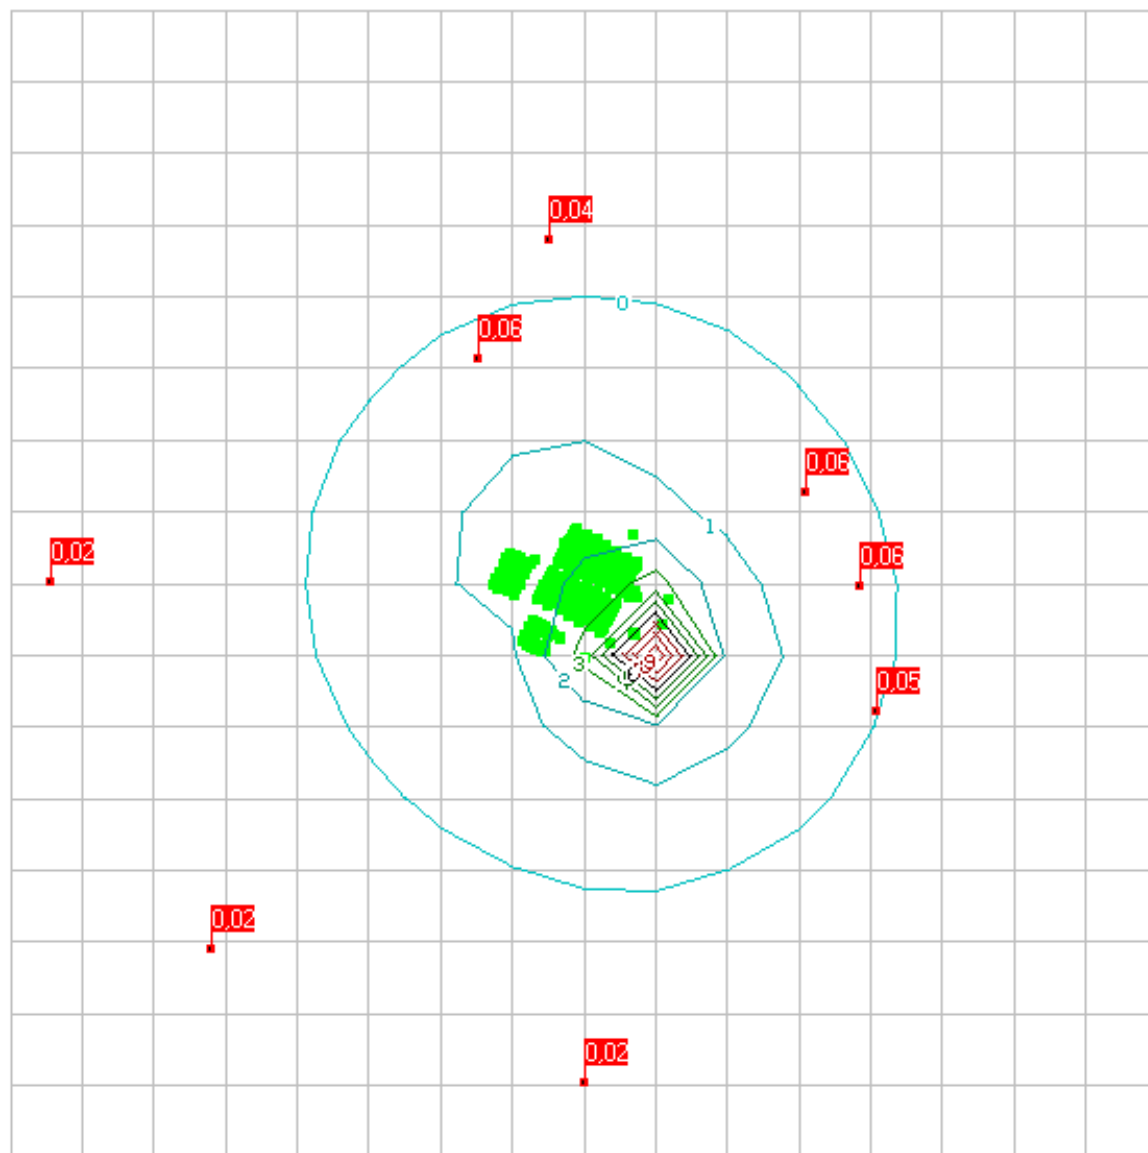

9	-	0.755	ГДК
8	-	0.672	ГДК
7	-	0.589	ГДК
6	-	0.507	ГДК
5	-	0.424	ГДК
4	-	0.342	ГДК
3	-	0.259	ГДК
2	-	0.176	ГДК
1	-	0.094	ГДК
0	-	0.050	ГДК

Результати розрахунку

Група сумації 39

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-2000	-2000	0,00E+000	0,063333	314,00	0,43	72	0,67								
-1750	-2000	0,00E+000	0,070448	310,00	0,43	72	0,67								
-1500	-2000	0,00E+000	0,078063	306,00	0,43	72	0,68								
-1250	-2000	0,00E+000	0,086055	301,00	0,43	72	0,70								
-1000	-2000	0,00E+000	0,094420	295,00	0,43	72	0,70								
-750	-2000	0,00E+000	0,102111	289,00	0,43	72	0,70								
-500	-2000	0,00E+000	0,108042	283,00	0,43	72	0,71								
-250	-2000	0,00E+000	0,111819	276,00	0,43	72	0,71								
0	-2000	0,00E+000	0,112854	268,00	0,43	72	0,71								
250	-2000	0,00E+000	0,111030	261,00	0,43	72	0,71								
500	-2000	0,00E+000	0,106550	254,00	0,43	72	0,71								
750	-2000	0,00E+000	0,100081	248,00	0,43	72	0,71								
1000	-2000	0,00E+000	0,092091	242,00	0,43	72	0,71								
1250	-2000	0,00E+000	0,083628	236,00	0,43	72	0,71								
1500	-2000	0,00E+000	0,075533	232,00	0,43	72	0,69								
1750	-2000	0,00E+000	0,068020	227,00	0,43	72	0,69								
2000	-2000	0,00E+000	0,061068	224,00	0,43	72	0,68								
-2000	-1750	0,00E+000	0,070610	318,00	0,43	72	0,67								
-1750	-1750	0,00E+000	0,079616	314,00	0,43	72	0,68								
-1500	-1750	0,00E+000	0,089856	310,00	0,43	72	0,70								
-1250	-1750	0,00E+000	0,101591	305,00	0,43	72	0,70								
-1000	-1750	0,00E+000	0,113043	299,00	0,43	72	0,70								
-750	-1750	0,00E+000	0,123763	292,00	0,43	72	0,71								
-500	-1750	0,00E+000	0,132638	285,00	0,43	72	0,72								
-250	-1750	0,00E+000	0,138432	277,00	0,43	72	0,72								
0	-1750	0,00E+000	0,140087	268,00	0,43	72	0,72								

Перелік найбільших концентрацій

Група сумації 39

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-500	0	0,00E+000	1,063536	0,00	0,50	440	1,46								

Концентрації у заданих точках

Група сумації 39

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-1750	0,00E+000	0,140087	268,00	0,43	72	0,72								
-1300	-1280	0,00E+000	0,134114	315,00	0,43	72	0,70								
1022	-452	0,00E+000	0,257364	202,00	0,43	72	0,73								
960	-17	0,00E+000	0,303478	179,00	0,43	72	0,72								
-1860	0	0,00E+000	0,130942	1,00	0,43	72	0,68								
775	309	0,00E+000	0,347398	157,00	0,43	72	0,72								
-365	777	0,00E+000	0,365403	70,00	0,43	72	0,66								
-122	1191	0,00E+000	0,233190	87,00	0,43	72	0,69								


Група сумації 39

2000

-2000

-2000

2000

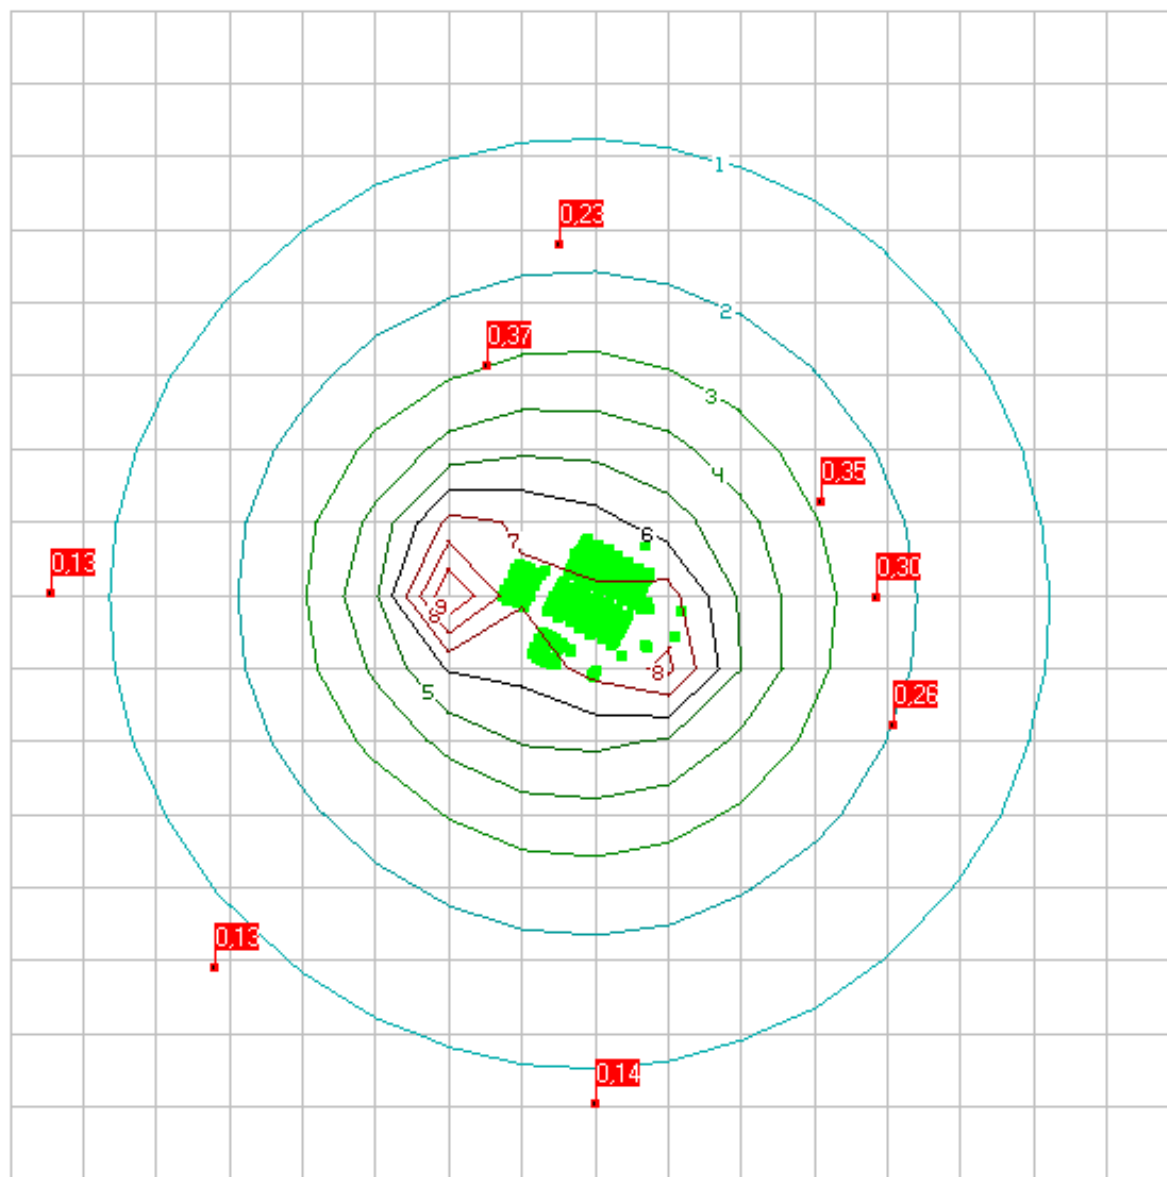

9	-	0.963	ГДК
8	-	0.863	ГДК
7	-	0.762	ГДК
6	-	0.662	ГДК
5	-	0.561	ГДК
4	-	0.461	ГДК
3	-	0.361	ГДК
2	-	0.260	ГДК
1	-	0.160	ГДК
0	-	0.050	ГДК



**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЦЕНТР ІНЖЕНЕРНИХ ВИШУКУВАНЬ"**

Юридична адреса: Україна, 01133, місто Київ, б. Лесі Українки, будинок 26

Поштова адреса: 03134, м. Київ, вул. Івана Дзюби, 3В

ЄДРПОУ 43753619 МФО 300465

п/р UA453226690000026005300855469 у банку АТ "Ощадбанк", м. Київ
МФО 334851

п/р UA873348510000000026002178138 у банку ПАТ "ПУМБ", м. Київ
Платник ПДВ.

**Реконструкція будівель і споруд птахофабрики
під свинокомплекс повного циклу вирощування
з допоміжними будівлями та спорудами
по вул. Харківська в с. Іванків Бориспільського району
Київської області**

ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ ВИШУКУВАННЯ

ТЕХНІЧНИЙ ЗВІТ

Пояснювальна записка.

Текстові додатки.

43753619-ГЛ-10600/2025-ЦІВ-00.00

Директор ТОВ «Центр інженерних вишукувань»
Кваліфікаційний сертифікат АР № 009886 від 23.05.2014

Лисенко О.М.

Київ
2025



4. Фізико-механічні властивості ґрунтів

В геологічній будові до розвіданої глибини 20,0 м беруть участь:

- ґрунтово-рослинний шар (ІГЕ-1), потужністю 0,3-1,1 м;
- насипні ґрунти: асфальтобетон і бетон зі щебенем (ІГЕ-2б), піщана підсипка (ІГЕ-2в), супісок піщанистий, твердий (ІГЕ-2д), з домішкою органічних речовин, з включенням будівельного сміття до 5 %, загальною потужністю 0,5-2,0 м;
- озерно-болотні супіски піщанисті, тверді (ІГЕ-8а) і пластичні (ІГЕ-8б), гумусовані, потужністю 0,3-2,6 м;
- алювіальні, озерно-алювіальні відклади, представлені супісками піщанистими, твердими (ІГЕ-12а), пластичними (ІГЕ-12б) і текучими (ІГЕ-12в), суглинками легкими піщанистими, м'якопластичними (ІГЕ-13в) та текучопластичними і текучими (ІГЕ-13г), пісками пилюватими (ІГЕ-15б) і мілкими (ІГЕ-16б), середньої щільності, від малого ступеню водонасичення до насичених водою, і пісками пилюватими (ІГЕ-15в) і мілкими (ІГЕ-16в), щільними, насиченими водою, загальною розкритою потужністю 7,7-19,1 м.

Більш детально геологічна будова ділянки досліджень наведена на інженерно-геологічних колонках свердловин (*дивись текстові додатки*) і на інженерно-геологічному паспорті ділянки (*дивись графічні додатки*).

За геолого-генетичними ознаками та фізико-механічними властивостями виділено 15 інженерно-геологічних елементів, дані щодо яких, окрім ІГЕ-2б і ІГЕ-2в, наведені в таблиці нормативних та розрахункових характеристик фізико-механічних властивостей ґрунтів (*дивись текстові додатки*).

У вивченому розрізі ґрунти з особливими властивостями не розкриті.

Зв., наведені в таблиці нормативних та розрахункових характеристик фізико-механічних властивостей ґрунтів (дивись текстові додатки).						
У вивченому розрізі ґрунти з особливими властивостями не розкриті.						
Зам. інв. №						
Підпис і дата						
Інв. № ор.						
Зм.	Кільк	Арк.	№ док	Підпис	Дата	
43753619-ГЛ-10600/2025-ЦІВ-00.00-ПЗ						Аркуш
						17

5. Гідрогеологічні умови

Гідрогеологічні умови району визначаються геологічною будовою, тектонікою та фізико-географічними факторами. Більша частина території району знаходиться у межах Дніпровського артезіанського басейну.

Район Дніпровського артезіанського басейну характеризується наявністю потужних водоносних горизонтів та комплексів, які приурочені до різних стратиграфічних горизонтів порід палеозойського, мезозойського та кайнозойського віків.

Живлення відбувається в бортових частинах Дніпровського басейну, частково за рахунок переливу вод з різних горизонтів. Для горизонтів близького від поверхні залягання областю живлення є поліська рівнина на півночі та Дніпровська лівобережна долина на сході. Долина Дніпра в межах Дніпровського артезіанського басейну є також областю розвантаження глибоких горизонтів в місцях, де відсутні водотривкі породи.

На даній території виділяються такі водоносні горизонти:

- водоносний горизонт тріщинуватої зони кристалічних порід докембрію та їх кори вивітрювання;
- водоносний горизонт верхньопермських відкладів;
- водоносні горизонти байоського та батського ярусів юри;
- водоносний горизонт відкладів сеноманського ярусу крейди;
- водоносний комплекс палеогенових відкладів київської, бучацької та канівської світ;
- водоносний горизонт палеогенових відкладів харківської світи;
- водоносний горизонт неогенових відкладів полтавської світи;
- водоносний горизонт алювіальних, озерно-алювіальних, водно-льодовикових, озерно-льодовикових та міжморенних відкладів балок, заплав річок, надзаплавних терас р. Дніпро;
- водоносний горизонт в товщі лесів та лесовидних супісків, суглинків.

Зам. інв. №	канівської світі; - водоносний горизонт палеогенових відкладів харківської світи; - водоносний горизонт неогенових відкладів полтавської світи; - водоносний горизонт алювіальних, озерно-алювіальних, водно-льодовикових, озерно-льодовикових та міжморенних відкладів балок, заплав річок, надзаплавних терас р. Дніпро; - водоносний горизонт в товщі лесів та лесовидних супісків, суглинків.					
Підпис і дата						
Інв. № ор.						
Зм.	Кільк	Арк.	№ док	Підпис	Дата	
						43753619-ГЛ-10600/2025-ЦІВ-00.00-ПЗ
						Аркуш
						18

Ґрунтові води на досліджуваній ділянці під час вишукувань (червень-липень 2025 р.) розкриті на глибинах 6,0-9,5 м, абсолютні відмітки 104,60-107,04 м. В період рясних дощів і весняної повені можливий підйом рівня ґрунтових вод на 0,5-1,0 м.

За даними хімічного аналізу проби води, відібраної зі свердловини № 1, ступінь агресивного впливу рідкого неорганічного середовища неагресивний до бетону марок W4, W6, W8, W10-W12 за водонепроникністю для споруд, розташованих у ґрунтах з коефіцієнтом фільтрації понад 0,1 м на добу, у відкритому водоймищі і для напірних споруд, згідно з ДСТУ Б В.2.6-145:2010, таблиця Б.2;

- ступінь агресивного впливу рідких сульфатних середовищ, що містять бікарбонати, неагресивний за вмістом сульфатів, мг/дм³ - в перерахунку на іони SO₄²⁻- на портландцемент (ДСТУ Б В.2.7-46:2010), на портландцемент з вмістом у клінкері C₃S не більше 65 %, C₃A не більше 7 %, C₃A+C₄AF не більше 22 % і шлакопортландцемент (ДСТУ Б В.2.7-46:2010) та сульфатостійкі цементи (ДСТУ Б В.2.7-85-99), згідно з ДСТУ Б В.2.6-145:2010, таблиця Б.4;

- ступінь агресивного впливу рідких неорганічних середовищ на арматуру залізобетонних конструкцій за вмістом хлоридів неагресивний при постійному зануренні, слабоагресивний при періодичному змочуванні, згідно з ДСТУ Б В.2.6-145:2010, таблиця Б.5.

Інв. № ор.	Зам. інв. №						43753619-ГЛ-10600/2025-ЦІВ-00.00-ПЗ	Аркуш
	Підпис і дата							
	Зм.	Кільк	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		
							19	

6. Сучасні геологічні і інженерно-геологічні процеси і явища

На ділянці проведення робіт зафіксовано поширення в верхній частині розрізу органогенних гумусованих ґрунтів, що може свідчити про наявність процесів заболочування на понижених ділянках території.

7. Прогноз зміни інженерно-геологічних умов

В складі пошукового прогнозу при інженерно-геологічних роботах на ділянці слід відмітити відсутність ймовірних змін природно-техногенних умов.

В складі нормативного прогнозу при проектуванні та будівництві необхідно дотримуватись норм, згідно з ДБН В.2.1-10:2018 «Основи та фундаменти будівель та споруд. Основні положення».

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №							43753619-ГЛ-10600/2025-ЦІВ-00.00-ПЗ	Аркуш
										20
			Зм.	Кільк	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

Висновки та рекомендації

1. Інженерно-геологічні вишукування на об'єкті «Реконструкція будівель і споруд птахофабрики під свинокомплекс повного циклу вирощування з допоміжними будівлями та спорудами по вул. Харківська в с. Іванків Бориспільського району Київської області », проводились в червні-липні 2025 року.

2. В геоморфологічному відношенні територія проведення інженерно-геологічних робіт розташована на надзаплавній терасі р. Дніпро. Абсолютні відмітки поверхні землі 111,35-116,00 м.

3. Геологічний розріз до 20,0 м складений ґрунтово-рослинним шаром потужністю 0,3-1,1 м, насипними ґрунтами потужністю 0,5-2,0 м, озерно-болотними відкладами потужністю 0,3-2,6 м, та алювіальними і озерно-алювіальними відкладами розкритою потужністю 7,7-19,1 м.

Більш детально геологічна будова ділянки досліджень наведена на інженерно-геологічних колонках свердловин і на інженерно-геологічному паспорті ділянки (див. текстові та графічні додатки).

4. Ґрунтові води на час вишукувань (червень-липень 2025 р.) розкриті на глибинах 6,0-9,5 м, абсолютні відмітки 104,6-107,04 м.

5. Нормативна глибина промерзання ґрунтів для піщано-супіщаної товщі 0,92 м (за розрахунками згідно з ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010).

6. За складністю інженерно-геологічних умов територія робіт відноситься до **II (середньої) категорії**, згідно з ДБН А.2.1-1-2008 (Додаток Ж).

7. Категорія ґрунту за сейсмічними властивостями III (третя), відповідно до таблиці 5.1 ДБН В.1.1-12:2014 “Будівництво у сейсмічних районах України”.

Інв. № ор.	Зам. інв. №						43753619-ГЛ-10600/2025-ЦІВ-00.00-ПЗ	Аркуш 21
	Підпис і дата							
	Зм.	Кільк	Арк.	№ док	Підпис	Дата		

5. Нормативна глибина промерзання ґрунтів для піщано-супіщаної товщі 0,92 м (за розрахунками згідно з ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010).							
6. За складністю інженерно-геологічних умов територія робіт відноситься до II (середньої) категорії , згідно з ДБН А.2.1-1-2008 (Додаток Ж).							
7. Категорія ґрунту за сейсмічними властивостями III (третя), відповідно до таблиці 5.1 ДБН В.1.1-12:2014 “Будівництво у сейсмічних районах України”.							



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АР

№ 009886

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

інженер-проектувальник
(найменування професії)

Виданий про те, що Лисенко Олександр Миколайович

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним
вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну
спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: інженер-проектувальник

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної
комісії (далі - Комісія) від _____ № _____

(рішенням _____ відповідної _____ секції Комісії

від 22.05.2014 № 64, затвердженням президією

Комісії 23.05.2014 № 62-III).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 23.05 2014 року
за № 8801.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання
яких визначено кваліфікаційним сертифікатом:

інженерно-будівельне проектування у частині виконання інженерних
вишукувань

Дата видачі 23.05 2014 року

Голова (заступник голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії



Губень П.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

ІГЕ 8а - Супісок піщанистий, твердий, гумусований; Іb РІІІ-Н

Польовий номер зразка	Номер виробки	Глибина відбору зразка, м	Природна вологість, д.од.	Вологість на границі текучості, д.од.	Вологість на границі пластичності, д.од.	Число пластичності, д.од.	Показник текучості, д.од.	Гранулометричний склад, % (розмір сит, мм)			Відносний вміст органічної речовини, д.о.
			W	W _L	W _p	I _p	I _L	2-0,25	2,0-0,05	<0,05	I _r
1/1	Св.1	1,5	0,078	0,19	0,14	0,05	-1,24	6,0	50,5	43,5	0,027
2/1	Св.2	1,0	0,103	0,21	0,15	0,06	-0,78				
3/1	Св.3	1,5	0,099	0,20	0,14	0,06	-0,68	9,0	59,0	32,0	0,021
7/1	Св.7	1,5	0,089	0,19	0,14	0,05	-1,02	7,5	55,0	37,5	0,025
9/1	Св.9	0,5	0,078	0,20	0,14	0,06	-1,03	8,9	50,6	40,5	0,017
11/1	Св.11	1,5	0,090	0,20	0,14	0,06	-0,83	11,0	52,0	37,0	0,018
23/1	Св.23	1,0	0,164	0,19	0,14	0,05	0,48				0,024
24/1	Св.24	1,0	0,108	0,21	0,15	0,06	-0,70	8,5	60,5	31,0	
мінімальне			0,078	0,19	0,14	0,05	-1,24	6,0	50,5	31,0	0,017
максимальне			0,164	0,21	0,15	0,06	0,48	11,0	60,5	43,5	0,027
середнє			0,101	0,20	0,14	0,06	-0,65	8,5	54,6	36,9	0,022
кількість			8	8	8	8		6	6	6	6
середнє квадратичне відхилення			0,026	0,01	0,00	0,00					0,003
коефіцієнт варіації			0,26	0,05	0,00	0,00					0,14

ІГЕ 8б - Супісок піщанистий, пластичний, гумусований; Іb РІІІ-Н

1/2	Св.1	3,0	0,187	0,19	0,14	0,05	0,94	7,0	49,5	43,5	0,027
-----	------	-----	-------	------	------	------	------	-----	------	------	-------

ІГЕ 12а - Супісок піщанистий, твердий; а, Іа РІІІ-Н

9/3	Св.3	6,5	0,127	0,22	0,15	0,07	-0,33	3,5	50,5	46,0	
10/1	Св.10	1,5	0,117	0,22	0,15	0,07	-0,47	5,5	45,2	49,3	
12/1	Св.12	1,0	0,135	0,24	0,18	0,06	-0,75	6,0	45,0	49,0	
14/1	Св.14	1,3	0,119	0,22	0,16	0,06	-0,68	2,0	52,0	46,0	
16/1	Св.16	2,0	0,131	0,23	0,16	0,07	-0,41	2,5	51,3	46,2	
18/4	Св.18	5,8	0,158	0,24	0,18	0,06	-0,37	2,0	49,5	48,5	
20/3	Св.20	5,5	0,143	0,23	0,17	0,06	-0,45	3,5	55,5	41,0	
22/1	Св.22	1,5	0,126	0,22	0,16	0,06	-0,57	2,8	52,4	44,8	
мінімальне			0,117	0,22	0,15	0,06	-0,75	2,0	45,0	41,0	
максимальне			0,158	0,24	0,18	0,07	-0,33	6,0	55,5	49,3	
середнє			0,132	0,23	0,16	0,07	-0,40	3,5	50,2	46,3	
кількість			8	8	8	8		8	8	8	
середнє квадратичне відхилення			0,013	0,01	0,01	0,01					
коефіцієнт варіації			0,10	0,04	0,06	0,14					

ІГЕ 1 - Грунтово-рослинний шар: супісок піщанистий, твердий, гумусований; е Н

Польовий номер зразка	Номер виробки	Глибина відбору зразка, м	Природна вологість, д.од.	Вологість на границі текучості, д.од.	Вологість на границі пластичності, д.од.	Число пластичності, д.од.	Показник текучості, д.од.	Гранулометричний склад, % (розмір сит, мм)			Відносний вміст органічної речовини, д.о.
			W	W _L	W _p	I _p	I _L	2-0,25	2,0-0,05	<0,05	I _r
4/1	Св.4	0,8	0,126	0,20	0,15	0,05	-0,48	8,0	61,0	31,0	0,028
8/1	Св.8	0,5	0,135	0,21	0,16	0,05	-0,50	6,5	52,0	41,5	0,031
мінімальне			0,126	0,20	0,15	0,05	-0,50	6,5	52,0	31,0	0,028
максимальне			0,135	0,21	0,16	0,05	-0,48	8,0	61,0	41,5	0,031
середнє			0,131	0,21	0,16	0,05	-0,58	7,3	56,5	36,2	0,030
кількість			2	2	2	2		2	2	2	2

ІГЕ 2д - Насипний ґрунт: супісок піщанистий, твердий, з домішкою органічних речовин, з включенням будівельного сміття до 5 %; t Н

19/1	Св.19	1,3	0,078	0,19	0,13	0,06	-0,87	14,0	40,0	46,0	0,052
17/1	Св.17	1,5	0,113	0,20	0,15	0,05	-0,74	1,5	50,0	48,5	
мінімальне			0,078	0,19	0,13	0,05	-0,87	1,5	40,0	46,0	
максимальне			0,113	0,20	0,15	0,06	-0,74	14,0	50,0	48,5	
середнє			0,096	0,20	0,14	0,06	-0,73	7,8	45,0	47,2	0,052
кількість			2	2	2	2		2	2	2	1

						43753619-ГЛ-10600/2025-ЦІВ-00.00-ТД					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Таблиця результатів лабораторних випробувань ґрунтів за виділеними ІГЕ			Стадія	Аркуш	Аркушів
										1	4
Розробив	Воронова				07.25				 Центр інженерних вишукувань		
Перевірів	Лисенко				07.25						

ІГЕ 12б - Супісок піщанистий, пластичний; а, Іа РІІІ-Н

Польовий номер зразка	Номер виробки	Глибина відбору зразка, м	Природна вологість, д.од.	Вологість на границі текучості, д.од.	Вологість на границі пластичності, д.од.	Число пластичності, д.од.	Показник текучості, д.од.	Гранулометричний склад, % (розмір сит, мм)		
			W	W _L	W _p	I _p	I _L	2-0,25	2,0-0,05	<0,05
1/2	Св.1	3,0	0,207	0,21	0,15	0,06	0,95	3,8	48,5	47,7
1/4	Св.1	6,0	0,191	0,23	0,17	0,06	0,35	1,3	51,5	47,2
1/8	Св.1	13,0	0,174	0,21	0,16	0,05	0,28			
2/8	Св.2	11,5	0,203	0,22	0,17	0,05	0,66	4,5	48,0	47,5
2/10	Св.2	15,0	0,279	0,28	0,21	0,07	0,99			
3/5	Св.3	13,0	0,253	0,26	0,19	0,07	0,90	3,0	50,0	47,0
4/4	Св.4	6,0	0,186	0,23	0,16	0,07	0,37			
4/7	Св.4	10,5	0,195	0,22	0,16	0,06	0,58	2,5	51,5	46,0
5/6	Св.5	9,0	0,176	0,21	0,16	0,05	0,32	1,9	53,7	44,4
6/5	Св.6	9,0	0,207	0,23	0,19	0,04	0,43	2,0	48,5	49,5
14/3	Св.14	6,5	0,203	0,22	0,16	0,06	0,72	3,5	49,5	47,0
19/5	Св.19	7,8	0,216	0,24	0,19	0,05	0,52	4,2	50,5	45,3
20/5	Св.20	9,3	0,221	0,25	0,20	0,05	0,42			
21/4	Св.21	9,0	0,200	0,21	0,16	0,05	0,80			
мінімальне			0,174	0,21	0,15	0,04	0,28	1,3	48,0	44,4
максимальне			0,279	0,28	0,21	0,07	0,99	4,5	53,7	49,5
середнє			0,208	0,23	0,17	0,06	0,63	3,0	33,7	63,3
кількість			14	14	14	14		9	9	9
середнє квадратичне відхилення			0,028	0,02	0,02	0,01				
коефіцієнт варіації			0,13	0,09	0,12	0,17				

ІГЕ 12в - Супісок піщанистий, текучий; а, Іа РІІІ-Н

Польовий номер зразка	Номер виробки	Глибина відбору зразка, м	Природна вологість, д.од.	Вологість на границі текучості, д.од.	Вологість на границі пластичності, д.од.	Число пластичності, д.од.	Показник текучості, д.од.	Гранулометричний склад, % (розмір сит, мм)		
			W	W _L	W _p	I _p	I _L	2-0,25	2,0-0,05	<0,05
1/9	Св.1	15,0	0,258	0,23	0,17	0,06	1,47	1,9	52,0	46,1
2/9	Св.2	13,0	0,239	0,21	0,16	0,05	1,58	6,8	56,7	36,5
3/6	Св.3	14,0	0,272	0,23	0,18	0,05	1,84	4,5	51,5	44,0
4/8	Св.4	14,0	0,220	0,21	0,17	0,04	1,25			
5/8	Св.5	10,2	0,278	0,27	0,20	0,07	1,11	3,0	50,0	47,0
5/11	Св.5	19,5	0,212	0,21	0,16	0,05	1,04			
19/6	Св.19	10,0	0,241	0,21	0,15	0,06	1,52			
мінімальне			0,212	0,21	0,15	0,04	1,04	1,9	50,0	36,5
максимальне			0,278	0,27	0,20	0,07	1,84	6,8	56,7	47,0
середнє			0,246	0,22	0,17	0,05	1,52	4,1	52,6	43,3
кількість			7	7	7	7		4	4	4
середнє квадратичне відхилення			0,025	0,02	0,02	0,01				
коефіцієнт варіації			0,10	0,09	0,12	0,20				

ІГЕ 13в - Суглинок легкий піщанистий, м'якопластичний; а, Іа РІІІ-Н

5/9	Св.5	15,0	0,306	0,34	0,24	0,10	0,66	41,5	58,5
-----	------	------	-------	------	------	------	------	------	------

ІГЕ 13г - Суглинок легкий піщанистий, текучопластичний і текучий; а, Іа РІІІ-Н

6/6	Св.6	12,0	0,262	0,28	0,20	0,08	0,78	52,5	47,5
6/7	Св.6	15,0	0,348	0,32	0,22	0,10	1,28	49,0	51,0
мінімальне			0,262	0,28	0,20	0,08	0,78	49,0	47,5
максимальне			0,348	0,32	0,22	0,10	1,28	52,5	51,0
середнє			0,305	0,30	0,21	0,09	1,06	50,8	49,2
кількість			2	2	2	2		2	2

ПЕ 15б - Пісок пиловатий, середньої щільності, від малого ступеню водонасичення до насиченого водою; а, Іа РІІІ-Н

Польовий номер зразка	Номер виробки	Глибина відбору зразка, м	Природна вологість, д.од.	Гранулометричний склад, % (розмір сит, мм)						Коефіцієнт фільтрації, м/добу
			W	2,0-0,1	1,0-0,5	0,5-0,25	0,25-0,10	0,10-0,05	<0,05	Кф
1/3	Св.1	4,5	0,049	0,0	0,3	0,9	56,6	25,0	17,2	
1/6	Св.1	9,0	0,150	0,0	0,1	2,4	53,1	29,3	15,1	
2/2	Св.2	3,0	0,078	0,0	0,8	13,7	59,5	16,0	10,0	
2/3	Св.2	4,5	0,057	0,0	0,2	12,1	60,7	9,6	17,4	1,1
2/4	Св.2	6,5	0,089	0,0	0,9	10,2	60,5	13,3	15,1	
2/5	Св.2	7,2	0,179	0,0	0,1	13,2	40,7	23,3	22,7	
3/3	Св.3	6,0	0,157	0,0	1,0	14,1	55,0	11,2	18,7	
3/4	Св.3	9,0	0,179	0,1	3,2	17,4	51,9	16,4	11,0	
5/4	Св.5	6,5	0,091	0,1	2,6	13,5	56,8	18,3	8,7	0,8
5/5	Св.5	8,0	0,160	0,5	1,8	11,2	60,3	13,6	12,6	
5/7	Св.5	10,5	0,145	0,1	0,2	6,4	53,0	30,4	9,9	
6/1	Св.6	3,5	0,067	0,0	0,5	10,6	52,2	26,5	10,2	
6/2	Св.6	5,0	0,085	0,0	0,2	14,9	40,3	31,5	13,1	
6/3	Св.6	6,0	0,094	0,0	0,5	13,5	50,5	25,1	10,4	
7/2	Св.7	3,0	0,041	0,2	0,9	12,9	59,3	14,5	12,2	
7/3	Св.7	5,0	0,056	0,0	1,2	9,9	46,8	28,4	13,7	
9/4	Св.9	9,5	0,146	0,0	1,2	11,7	51,7	16,5	18,9	
10/4	Св.10	10,0	0,129	0,9	0,9	8,0	60,7	12,7	16,8	
12/3	Св.12	8,0	0,137	0,2	0,8	9,6	49,2	21,3	18,9	
13/3	Св.13	8,0	0,176	0,0	0,0	11,2	56,3	15,6	16,9	
14/2	Св.14	5,0	0,070	0,0	1,1	9,3	55,6	22,8	11,2	
18/3	Св.18	4,5	0,061	0,0	0,3	12,0	50,4	15,3	22,0	
19/2	Св.19	3,0	0,039	0,0	0,7	8,3	60,0	22,8	8,2	
19/3	Св.19	4,6	0,079	0,0	0,1	12,2	56,5	11,2	20,0	
19/4	Св.19	6,0	0,138	0,2	1,2	9,3	45,3	20,1	23,9	1,2
20/1	Св.20	1,5	0,058	0,0	0,9	12,5	51,3	19,6	15,7	
20/2	Св.20	3,5	0,073	0,1	3,5	8,0	59,2	15,2	14,0	
20/4	Св.20	7,7	0,141	0,0	0,8	10,0	60,0	19,8	9,4	
21/1	Св.21	1,5	0,089	0,2	4,3	9,6	55,2	19,2	11,5	
22/4	Св.22	8,0	0,175	0,9	0,9	8,0	60,7	12,7	16,8	
22/5	Св.22	10,0	0,185	0,1	0,9	9,2	50,1	19,0	20,7	
23/3	Св.23	3,2	0,062	0,0	0,3	7,3	44,3	33,2	14,9	
23/5	Св.23	7,5	0,098	0,0	0,5	10,0	33,9	37,1	18,5	
24/2	Св.24	3,0	0,092	0,0	0,3	7,9	55,0	20,3	16,5	
мінімальне			0,039	0,0	0,0	0,9	33,9	9,6	8,2	0,8
максимальне			0,185	0,9	4,3	17,4	60,7	37,1	23,9	1,2
середнє			0,107	0,1	1,0	10,3	53,3	20,2	15,1	1,0
кількість			34	34	34	34	34	34	34	3
середнє квадратичне відхилення			0,046							
коефіцієнт варіації			0,43							

ПЕ 15в - Пісок пиловатий, щільний, насичений водою; а, Іа РІІІ-Н

Польовий номер зразка	Номер виробки	Глибина відбору зразка, м	Природна вологість, д.од.	Гранулометричний склад, % (розмір сит, мм)						Коефіцієнт фільтрації, м/добу
			W	2,0-0,1	1,0-0,5	0,5-0,25	0,25-0,10	0,10-0,05	<0,05	Кф
1/10	Св.1	18,0	0,176	0,0	0,3	2,7	53,3	33,9	9,8	
2/12	Св.2	20,0	0,179	0,0	0,2	3,2	46,6	35,2	14,8	
3/7	Св.3	18,0	0,190	0,0	0,0	0,6	49,9	26,4	23,1	
4/9	Св.4	16,5	0,188	0,0	0,0	3,2	54,5	21,8	20,5	
4/10	Св.4	18,0	0,164	0,0	0,0	0,2	63,8	15,4	20,6	
5/10	Св.5	17,5	0,193	0,0	0,1	20,8	52,3	7,2	19,6	
6/8	Св.6	18,0	0,182	0,0	0,4	3,5	55,6	31,2	9,3	
мінімальне			0,164	0,0	0,0	0,2	46,6	7,2	9,3	
максимальне			0,193	0,0	0,4	20,8	63,8	35,2	23,1	
середнє			0,182	0,0	0,1	4,9	53,7	24,4	16,9	
кількість			7	7	7	7	7	7	7	
середнє квадратичне відхилення			0,010							
коефіцієнт варіації			0,05							

ПЕ 16в - Пісок мілкий, щільний, насичений водою; а, Іа РІІІ-Н

2/11	Св.2	17,5	0,142	0,2	2,4	18,8	62,5	11,5	4,6	
------	------	------	-------	-----	-----	------	------	------	-----	--

						43753619-ГЛ-10600/2025-ЦІВ-00.00-ТД				Арк.
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата					3

Погоджено:			Зам. інв. №	Підпис і дата	
Інв. № орг.					

Формат А3

ІГЕ 16б - Пісок мілкий, середньої щільності, від малого ступеню водонасичення до насиченого водою; а, Іа РІІІ-Н

Польовий номер зразка	Номер виробки	Глибина відбору зразка, м	Природна вологість, д.од.	Гранулометричний склад, % (розмір сит, мм)						Коефіцієнт фільтрації, м/добу
			W	2,0-0,1	1,0-0,5	0,5-0,25	0,25-0,10	0,10-0,05	<0,05	Кф
1/5	Св.1	7,5	0,170	0,0	0,5	14,3	63,9	17,5	3,8	
1/7	Св.1	10,5	0,185	0,0	0,9	2,9	74,9	12,4	8,9	
2/6	Св.2	9,0	0,157	0,0	2,1	9,8	69,8	10,5	7,8	
2/7	Св.2	10,5	0,145	0,3	0,9	8,0	74,7	2,7	13,4	
3/2	Св.3	4,0	0,049	0,3	0,8	12,6	63,6	15,5	7,2	2,5
4/2	Св.4	3,0	0,055	0,2	1,1	9,8	66,1	13,5	9,3	
4/3	Св.4	4,0	0,078	0,2	3,6	15,1	64,7	7,8	8,6	
4/5	Св.4	7,5	0,136	0,2	5,1	24,7	48,7	8,1	13,2	
4/6	Св.4	9,4	0,184	0,0	1,7	19,4	64,9	7,3	6,7	
5/1	Св.5	2,0	0,046	0,0	0,9	14,1	63,1	15,6	6,3	
5/2	Св.5	4,0	0,055	0,1	3,4	19,1	52,5	10,3	14,6	2,1
5/3	Св.5	6,0	0,096	0,2	3,3	11,0	75,3	3,8	6,4	
6/4	Св.4	8,0	0,166	0,2	0,6	14,1	66,1	14,9	4,1	
7/4	Св.7	8,5	0,101	0,1	4,3	15,4	55,8	18,5	5,9	
8/2	Св.8	3,0	0,034	0,1	1,8	19,5	58,1	8,0	12,5	
8/3	Св.8	6,0	0,062	0,0	1,4	9,1	79,5	8,5	1,5	
8/4	Св.8	10,0	0,152	0,6	2,6	17,1	67,1	2,7	9,9	
9/2	Св.9	4,0	0,065	0,0	0,3	13,5	68,7	10,2	7,3	
10/2	Св.10	3,0	0,057	0,1	1,6	17,8	57,4	11,7	11,4	
10/3	Св.10	7,0	0,091	0,4	5,5	23,5	53,5	6,8	10,3	
11/2	Св.11	3,0	0,046	0,1	1,5	13,3	70,4	10,0	4,7	
11/3	Св.11	6,0	0,085	0,3	3,4	26,7	53,6	2,9	13,1	
11/4	Св.11	10,0	0,104	0,5	3,4	39,6	46,0	1,7	8,8	
12/2	Св.12	4,0	0,043	0,0	0,0	0,4	77,3	9,6	12,7	
13/1	Св.13	2,0	0,044	0,0	0,0	16,0	78,9	1,1	4,0	
13/2	Св.13	4,0	0,066	0,1	0,5	19,3	64,5	1,8	13,8	
14/4	Св.14	8,0	0,136	0,1	7,0	26,0	51,5	7,5	7,9	1,8

ІГЕ 16б - Пісок мілкий, середньої щільності, від малого ступеню водонасичення до насиченого водою; а, Іа РІІІ-Н

Польовий номер зразка	Номер виробки	Глибина відбору зразка, м	Природна вологість, д.од.	Гранулометричний склад, % (розмір сит, мм)						Коефіцієнт фільтрації, м/добу
			W	2,0-0,1	1,0-0,5	0,5-0,25	0,25-0,10	0,10-0,05	<0,05	Кф
15/1	Св.15	5,0	0,059	0,1	3,2	29,3	57,5	6,5	3,4	
15/2	Св.15	10,0	0,151	0,3	2,5	18,1	62,4	8,7	8,0	
16/2	Св.16	6,0	0,053	0,0	2,5	24,7	58,9	2,4	11,5	
17/2	Св.17	6,0	0,037	0,0	3,2	35,2	54,0	5,2	2,4	
17/3	Св.17	9,0	0,101	0,0	2,6	20,4	57,3	9,6	10,1	
18/1	Св.18	1,4	0,048	0,3	0,5	13,4	62,4	7,2	16,2	
18/2	Св.18	3,0	0,051	0,0	0,8	11,8	68,8	11,6	7,0	
18/5	Св.18	8,0	0,159	0,8	4,9	28,9	48,5	3,7	13,2	
21/2	Св.21	4,0	0,050	0,1	2,4	18,0	69,7	7,2	2,6	
21/3	Св.21	6,5	0,082	0,0	0,0	19,5	62,3	3,5	14,7	
22/2	Св.22	3,0	0,042	0,0	0,0	20,5	59,4	2,3	17,8	
22/3	Св.22	6,0	0,079	0,2	3,1	26,0	58,7	1,1	10,9	
23/2	Св.23	2,5	0,035	0,1	0,5	19,3	64,5	1,8	13,8	
23/4	Св.23	6,0	0,069	0,1	3,5	26,7	56,6	9,4	3,7	
23/6	Св.23	10,0	0,156	0,0	0,0	20,5	59,4	2,3	17,8	
24/3	Св.24	4,7	0,080	0,0	0,2	12,1	70,7	9,6	7,4	
24/4	Св.24	7,0	0,089	0,0	2,1	25,7	60,9	8,0	3,3	
24/5	Св.24	9,5	0,142	0,4	5,0	20,4	60,2	3,9	10,1	
мінімальне			0,034	0,0	0,0	0,4	46,0	1,1	1,5	1,8
максимальне			0,185	0,8	7,0	39,6	79,5	18,5	17,8	2,5
середнє			0,091	0,1	2,1	18,3	62,7	7,7	9,1	2,1
кількість			45	45	45	45	45	45	45	3
середнє квадратичне відхилення			0,047							
коефіцієнт варіації			0,52							

Таблиця хімічних аналізів підземних вод
від 21.07.2025 р.

Об`єкт: “Іванків”

Показники		Лабораторний № 404 Св. 1 Глиб. відбору 8.0 м
Запах		відсутній
Кольоровість		прозора
Мутність		відсутня
Загальна кількість солей (сухий залишок) мг/л		902,0
Загальна жорсткість	мг-екв/л	7,6
	град.	21,3
Бікарбонатна лужність	мг-екв/л	10,0
	град.	28,0
РН		7,14
CO ₂ агресивна, мг/л		0,0
CO ₂ вільна, мг/л		44,0
HCO ₃ ⁻	мг/л	610,2
	мг-екв/л	10,0
CO ₃ ²⁻	мг/л	0,0
	мг-екв/л	0,0
Cl ⁻	мг/л	134,4
	мг-екв/л	3,8
SO ₄ ²⁻	мг/л	89,6
	мг-екв/л	1,9
NO ₃ ⁻	мг/л	0,0
	мг-екв/л	0,0
Ca ²⁺	мг/л	100,3
	мг-екв/л	5,0
Mg ²⁺	мг/л	31,6
	мг-екв/л	2,6
Fe ²⁺³⁺	мг/л	0,1
	мг-екв/л	0,0
NH ₄ ⁺	мг/л	0,2
	мг-екв/л	0,0
Na ⁺ K ⁺ по різниці	мг/л	186,2
	мг-екв/л	8,1

Ступінь агресивності підземних вод

№ таблиці ДСТУ Б.В.2.6-145: 2010 Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії	Показник агресивності	На конструкції із бетону та залізобетону при марці бетону по водопроникності			На цементно- кладочні розчини	На асбоцемент- ні конструкції
		W ₄	W ₆	W ₈		
Б.2	Бікарбонатна лужність мг-екв/л (град)	неагре- сивна	-	-	неагре- сивна	неагре- сивна
	Водневий показник рН	неагре- сивна	неагре- сивна	неагре- сивна	неагре- сивна	неагре- сивна
	Вміст агресивної вуглекислоти, мг/л	неагре- сивна	неагре- сивна	-	неагре- сивна	неагре- сивна
	Вміст магнезійних солей, мг/л, в переліку на іон Mg ²⁺	неагре- сивна	неагре- сивна	неагре- сивна	неагре- сивна	неагре- сивна
	Вміст амонійних солей, мг/л, в переліку на іон NH ₄ ⁺	неагре- сивна	неагре- сивна	неагре- сивна	неагре- сивна	неагре- сивна
	Вміст їдких лугів, мг/л, в переліку на іони Na ⁺ і K ⁺	неагре- сивна	неагре- сивна	неагре- сивна	неагре- сивна	неагре- сивна
	Сумарний вміст хлоридів, сульфатів, нітратів та ін. солей, мг/л	неагре- сивна	неагре- сивна	неагре- сивна	неагре- сивна	неагре- сивна
Б.4	Вміст сульфатів, мг/л, в переліку на іони SO ₄ ²⁻ бетон на цементях: портландцементі по ДСТУ Б В.2.7-46-96	неагре- сивна	неагре- сивна	неагре- сивна	неагре- сивна	неагре- сивна
	Те саме, з вмістом в клінкері C ₃ S не більш 65%, C ₂ A не більш 7%, C ₃ A+C ₄ AF не більш 22%, шлакопортландцементі.	неагре- сивна	неагре- сивна	неагре- сивна	неагре- сивна	неагре- сивна
	сульфатостійких цементях по ДСТУ Б В.2.7- 85-99	неагре- сивна	неагре- сивна	неагре- сивна	неагре- сивна	неагре- сивна


№ таблиці ДСТУ Б.В.2.6-145: 2010 Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії	Показник агресивності	Ступінь агресивного впливу на:	
		Арматуру залізобетонних конструкцій при:	
Б.5	Вміст хлоридів в переліку на Cl ⁻ , мг/дм ³	Арматуру залізобетонних конструкцій при:	
		-постійному змочуванні	-періодичному змочуванні
		неагресивна	слабоагресивна


						43753619-ГЛ-10600/2025-ЦІВ-00.00-ТД			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Таблиця результатів хімічного аналізу води	Стадія	Аркуш	Аркушів
								-	1
Розробив		Воронова			07.25		 Центр інженерних вишукувань		
Перевірів		Лисенко			07.25				

ФОТОЗВІТ РОЗМІЩЕННЯ повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРАРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КОРПОРАЦІЯ «ІВАНКІВ» на дошках оголошень на території, де планується провадити плановану діяльність, та в усіх населених пунктах, які можуть зазнати впливу планованої діяльності

1-ша точка розміщення Повідомлення.

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля по об'єкту «Реконструкція будівель і споруд птахофабрики під свинокомплекс повного циклу вирощування з допоміжними будівлями та спорудами по вул. Харківська в с.Іванків Бориспільського району Київської області» за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Іванків, вулиця Центральна (магазин «Гурман»)

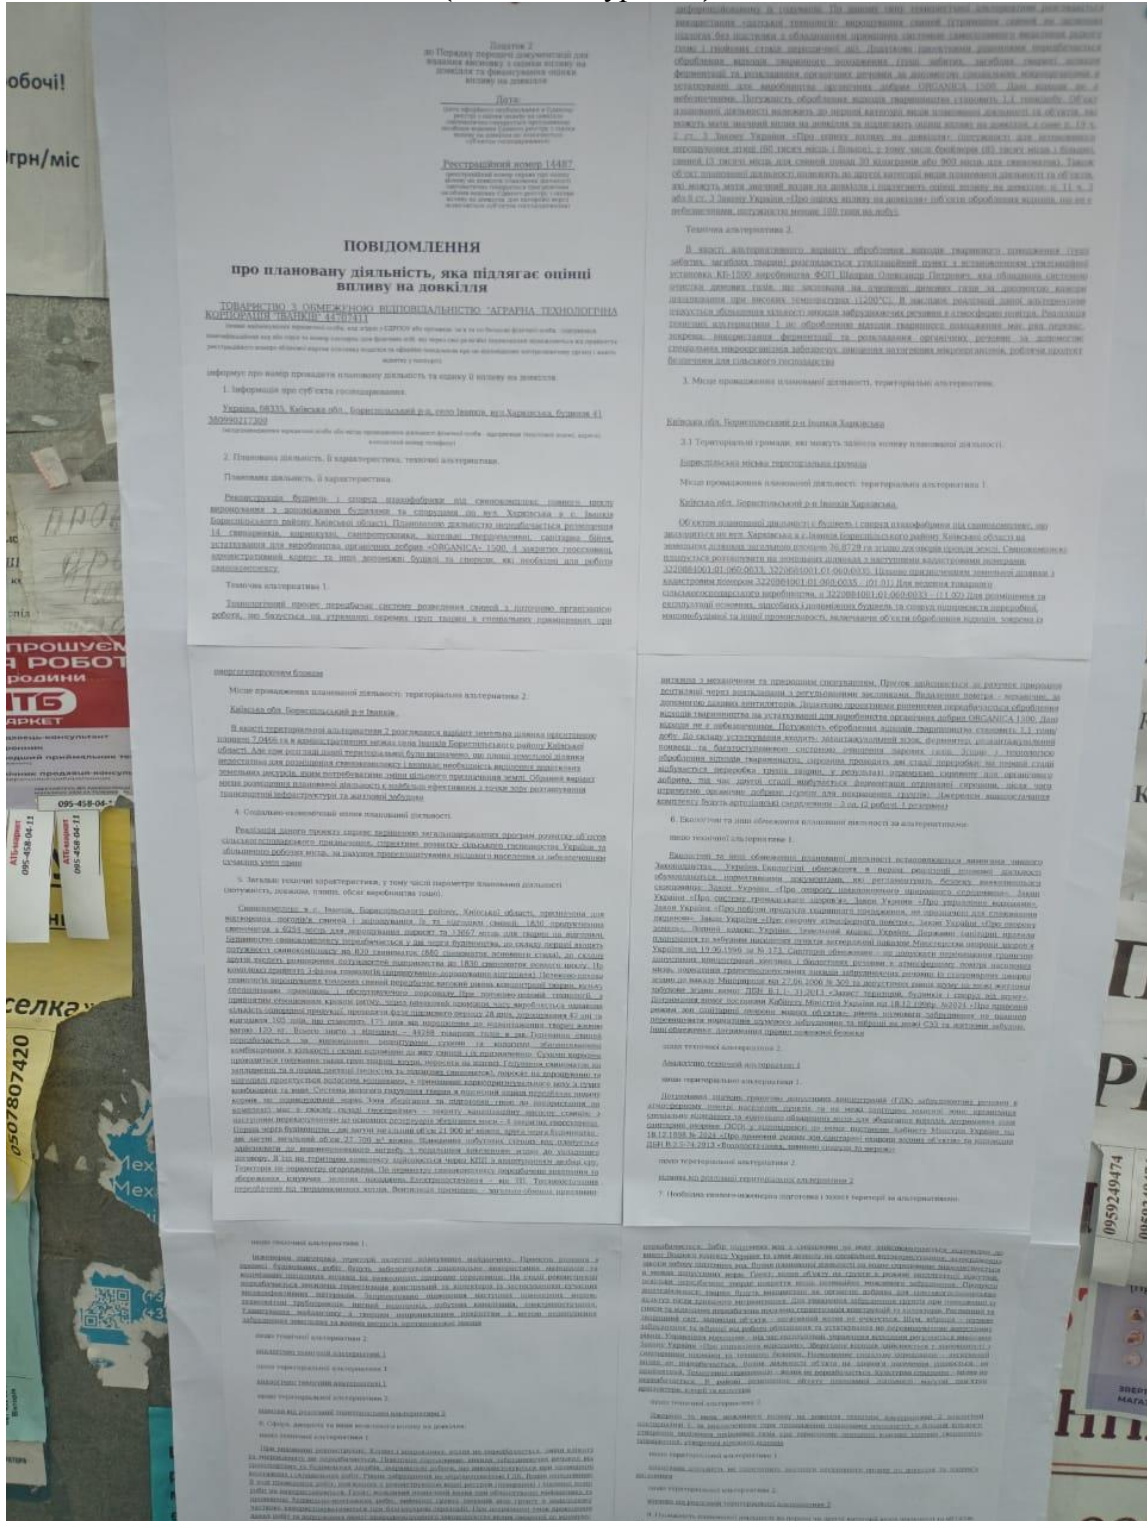

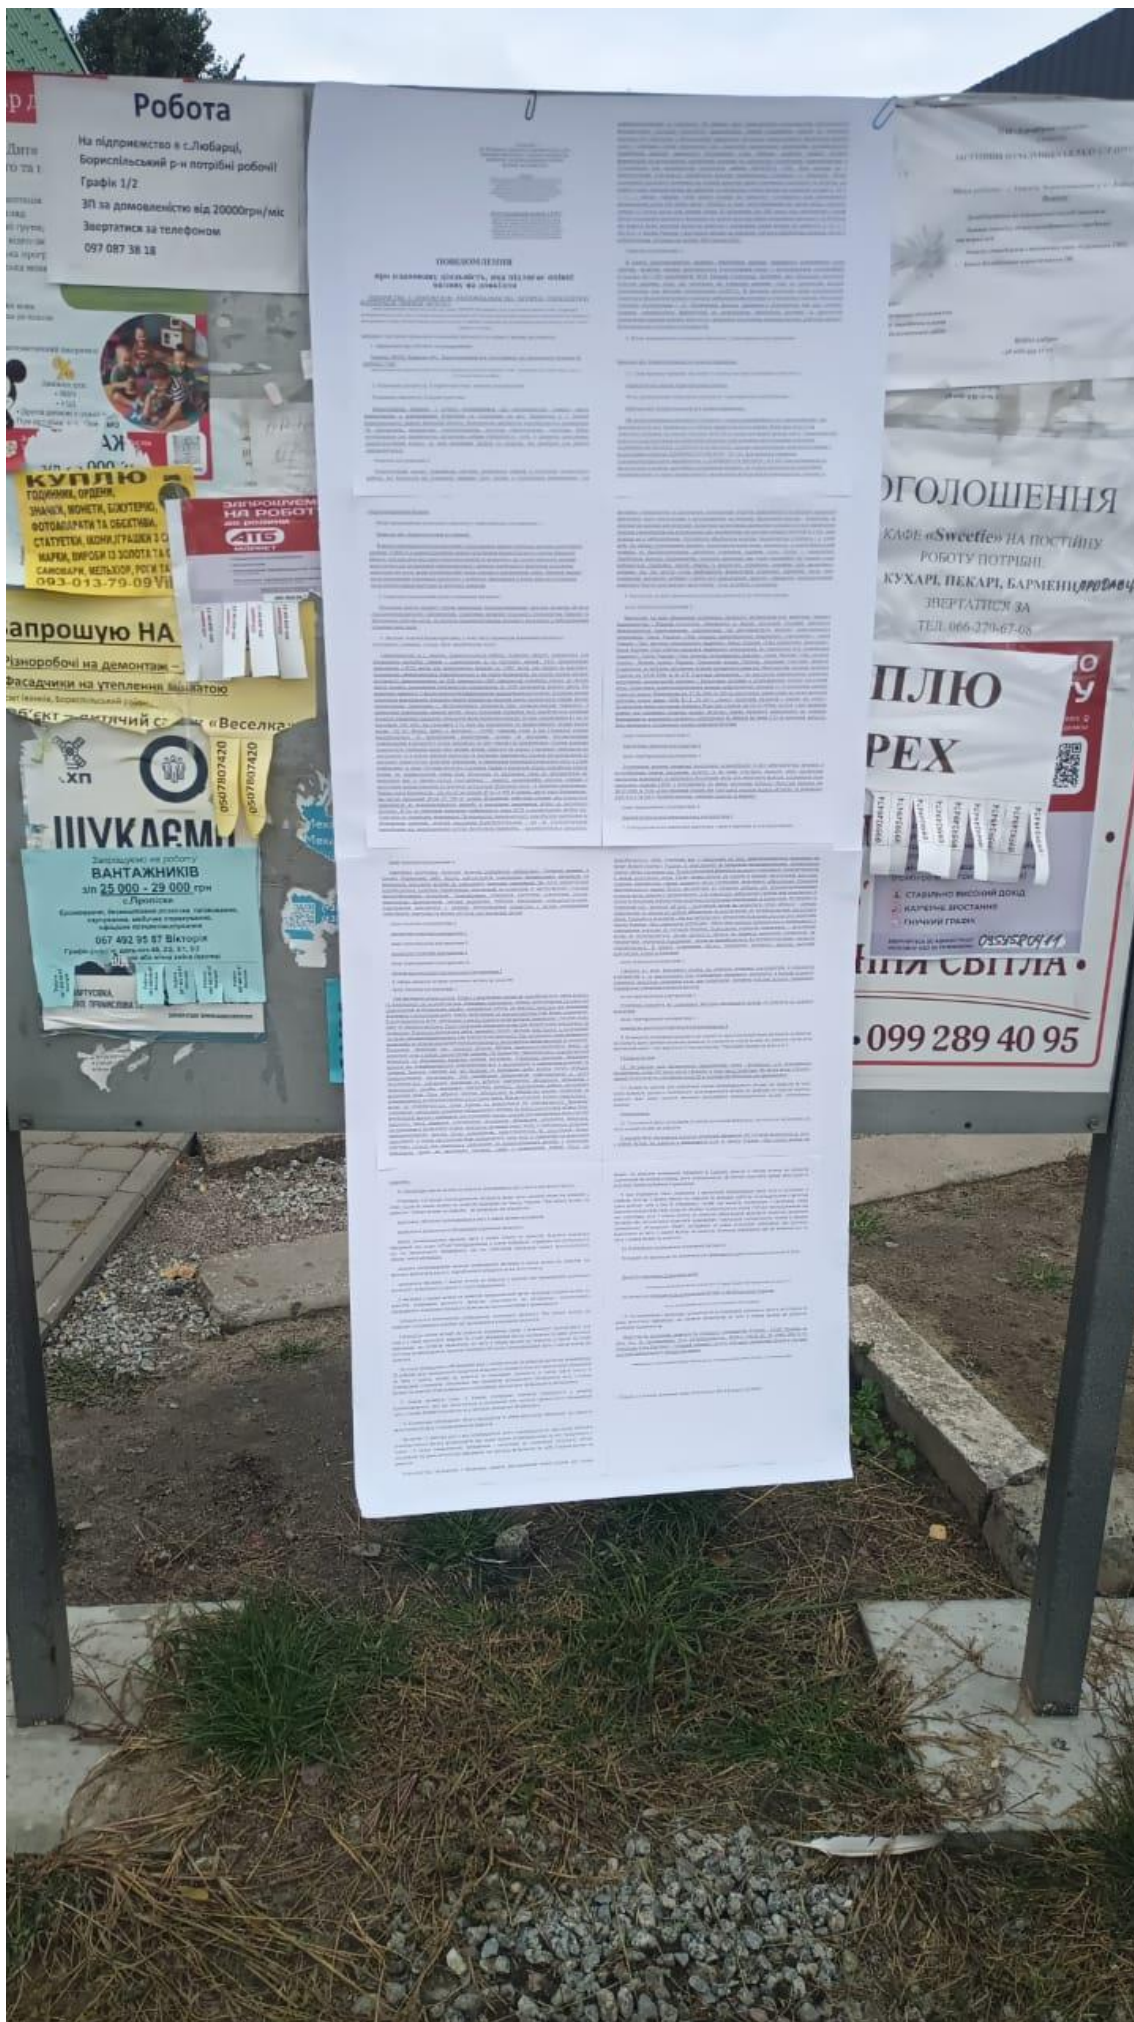

Робота
На підприємство в с.Любарці,
Бориспільський р-н потрібні робітники!
Графік 1/2
ЗП за домовленістю від 20000грн/міс
Звертатися за телефоном
097 087 38 18

КУПИТИ
ГОДИНИ, ОДИРИ,
ЗНАЧКИ, МОНЕТИ, БІЖУТЕРІЮ,
ФОТОПАРАТИ ТА ОБ'ЄКТИВА,
СТАТУЕТКИ, ІКОНОГРАФИКА І О.
МАРКА, ВИРОБИ ІЗ ЗОЛОТА ТА С.
САМОВАР, МЕЛЬХОД, РОСИ ТА
093-013-79-09 V

ПРОШУ НА
Визначити на демонтаж
фасадчики на утепленням шпальтою
фасадчики на утепленням шпальтою
фасадчики на утепленням шпальтою

ПІВКАДР
Запрошуємо на роботу
ВАНТАЖНИКІВ
зп 25 000 - 29 000 грн
с.Присілка
Безплатно. Телефонуйте за телефоном
067 492 95 87 Вікторія
Григор'єва, с.Присілка, 23. 81. 11
Григор'єва, с.Присілка, 23. 81. 11

ПОВІДОМЛЕННЯ
про наявності вакансії, яка відкривається
на посаду **бухгалтера**
в м. Львів, вул. **Свободи**, 100
в **ТОВ «Львівська міська рада»**
відкрито вакансію на посаду **бухгалтера**
з обов'язками ведення бухгалтерського обліку та звітності.
Вимоги до кандидата:
1. Закінчення вищої освіти спеціальності «Бухгалтерський облік, оподаткування» або «Бухгалтерський облік, оподаткування та звітність».
2. Наявність стажу роботи за спеціальністю не менше 3 років.
3. Наявність знань української мови та знань бухгалтерського обліку та звітності.
4. Наявність знань програми «1С:Бухгалтерський облік, оподаткування».
5. Наявність знань програми «1С:Звітність».
6. Наявність знань програми «1С:Відомості».
7. Наявність знань програми «1С:Склад».
8. Наявність знань програми «1С:Відомості».
9. Наявність знань програми «1С:Склад».
10. Наявність знань програми «1С:Відомості».
11. Наявність знань програми «1С:Склад».
12. Наявність знань програми «1С:Відомості».
13. Наявність знань програми «1С:Склад».
14. Наявність знань програми «1С:Відомості».
15. Наявність знань програми «1С:Склад».
16. Наявність знань програми «1С:Відомості».
17. Наявність знань програми «1С:Склад».
18. Наявність знань програми «1С:Відомості».
19. Наявність знань програми «1С:Склад».
20. Наявність знань програми «1С:Відомості».
21. Наявність знань програми «1С:Склад».
22. Наявність знань програми «1С:Відомості».
23. Наявність знань програми «1С:Склад».
24. Наявність знань програми «1С:Відомості».
25. Наявність знань програми «1С:Склад».
26. Наявність знань програми «1С:Відомості».
27. Наявність знань програми «1С:Склад».
28. Наявність знань програми «1С:Відомості».
29. Наявність знань програми «1С:Склад».
30. Наявність знань програми «1С:Відомості».
31. Наявність знань програми «1С:Склад».
32. Наявність знань програми «1С:Відомості».
33. Наявність знань програми «1С:Склад».
34. Наявність знань програми «1С:Відомості».
35. Наявність знань програми «1С:Склад».
36. Наявність знань програми «1С:Відомості».
37. Наявність знань програми «1С:Склад».
38. Наявність знань програми «1С:Відомості».
39. Наявність знань програми «1С:Склад».
40. Наявність знань програми «1С:Відомості».
41. Наявність знань програми «1С:Склад».
42. Наявність знань програми «1С:Відомості».
43. Наявність знань програми «1С:Склад».
44. Наявність знань програми «1С:Відомості».
45. Наявність знань програми «1С:Склад».
46. Наявність знань програми «1С:Відомості».
47. Наявність знань програми «1С:Склад».
48. Наявність знань програми «1С:Відомості».
49. Наявність знань програми «1С:Склад».
50. Наявність знань програми «1С:Відомості».

ОГОЛОШЕННЯ
КАВЕ «Sweetie» на постійну
РОБОТУ ПОТРІБНІ:
КУХАРІ, ПЕКАРІ, БАРМЕНІ, ДРОБІВЦІ,
ЗВЕРТАТИСЬ ЗА
ТЕЛ. 066-276-67-08


ПЛЮ
РЕХ

4. СТАВЛЕННЯ ВИСОКИ ДО
КАДРОВОГО ЗРОСТАННЯ
ГІНУЧІЙ ГРАФІК

0554580944

БІЛІ СДІЛІ


099 289 40 95

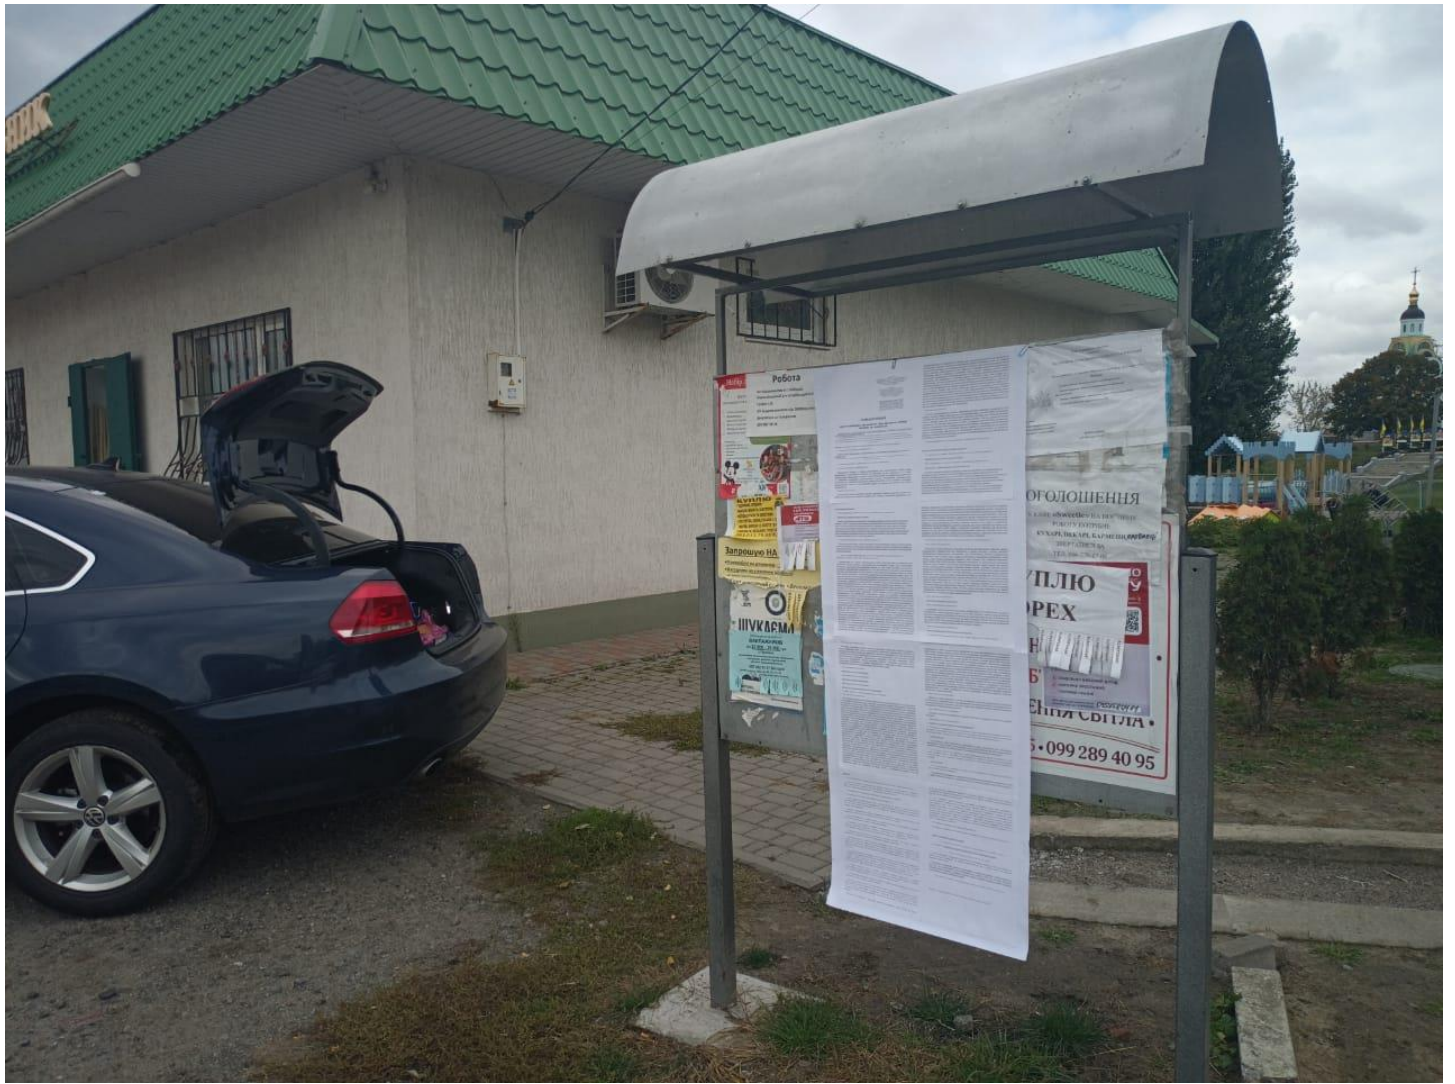

ФОТОЗВІТ РОЗМІЩЕННЯ повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРАРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КОРПОРАЦІЯ «ІВАНКІВ» на дошках оголошень на території, де планується провадити плановану діяльність, та в усіх населених пунктах, які можуть зазнати впливу планованої діяльності

2-га точка розміщення Повідомлення.

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля по об'єкту «Реконструкція будівель і споруд птахофабрики під свинокомплекс повного циклу вирощування з допоміжними будівлями та спорудами по вул. Харківська в с.Іванків Бориспільського району Київської області» за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Іванків, вулиця Щастя (магазин «Мінімаркет»)

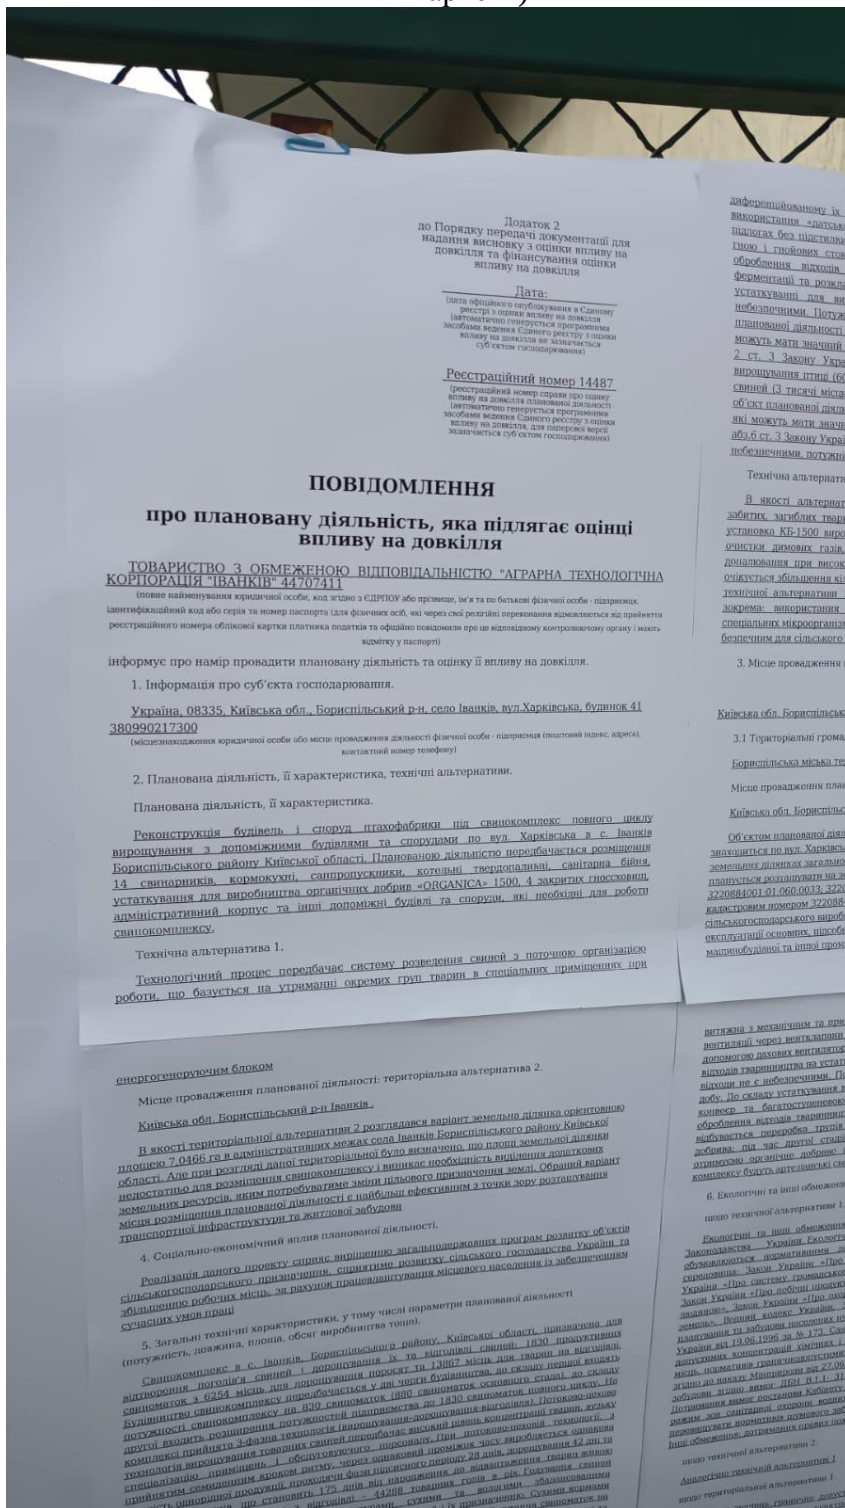



ФОТОЗВІТ РОЗМІЩЕННЯ повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРАРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КОРПОРАЦІЯ «ІВАНКІВ» на дошках оголошень на території, де планується провадити плановану діяльність, та в усіх населених пунктах, які можуть зазнати впливу планованої діяльності

3-тя точка розміщення Повідомлення.

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля по об'єкту «Реконструкція будівель і споруд птахофабрики під свинокомплекс повного циклу вирощування з допоміжними будівлями та спорудами по вул. Харківська в с.Іванків Бориспільського району Київської області» за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Іванків, вулиця Центральна 2А (Дошка оголошень Іванківського старостату та УКРПОШТИ)

Додаток 2
до Порядку передачі документів для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:

Центр офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі в Україні: код за ЄДРПОУ або присвоєний, як і в та по батькові фізичної особи - підприємця,
національно генерується програмним
застосовуванням Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для підпису версії
застосовується суб'єктом господарювання

Регістраційний номер 14487
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля єдиним способом
національно генерується програмним
застосовуванням Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для підпису версії
застосовується суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці
впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРАРНА ТЕХНОЛОГІЧНА
КОРПОРАЦІЯ "ІВАНКІВ" 44707411
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або присвоєний, як і в та по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або скріп та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті)

інформую про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 08335, Київська обл., Бориспільський р-н, село Іванків, вул. Харківська, будинок 41
380990217300
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Реконструкція будівель і споруд птахофабрики під свинокомплекс повного циклу
вирощування з допоміжними будівлями та спорудами по вул. Харківська в с. Іванків
Бориспільського району Київської області. Планованою діяльністю передбачається розміщення
14 свинарників, кормокухні, санітарно-технічних, котельні твердопаливної, санітарна біляна,
устаткування для виробництва органічних добрив «ORGANICA» 1500, 4 закритих тисосховищ,
адміністративний корпус та інші допоміжні будівлі та споруди, які необхідні для роботи
свинокомплексу.

Технічна альтернатива 1.

Технологічний процес передбачає систему розведення свиней з поточною організацією
роботи, що базується на утриманні окремих груп тварин в спеціальних приміщеннях при

енергогенеруючим блоком

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Київська обл. Бориспільський р-н Іванків.

В якості територіальної альтернативи 2 розглядався варіант земельна ділянка орієнтовною
площею 7,0466 га в адміністративних межах села Іванків Бориспільського району Київської
області. Але при розгляді даної територіальної було визначено, що площі земельної ділянки
є достатньою для розміщення свинокомплексу і виникає необхідність виділення додаткових
земельних ресурсів, яким потребуватиме зміни цільового призначення землі. Обраний варіант
існуючого розміщення планованої діяльності є найбільш ефективним з точки зору розташування
транспортної інфраструктури та житлової забудови

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Реалізація даного проекту сприяє вирішенню загальнодержавних програм розвитку об'єктів
сільськогосподарського призначення, сприяє розвитку сільського господарства України та
підвищенню робочих місць, за рахунок працевлаштування місцевого населення із забезпеченням
якісних умов праці

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Київська область, Бориспільський район, село Іванків, вулиця Центральна 2А



ФОТОЗВІТ РОЗМІЩЕННЯ повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРАРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КОРПОРАЦІЯ «ІВАНКІВ» на дошках оголошень на території, де планується провадити плановану діяльність, та в усіх населених пунктах, які можуть зазнати впливу планованої діяльності

3-тя точка розміщення Повідомлення.

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля по об'єкту «Реконструкція будівель і споруд птахофабрики під свинокомплекс повного циклу вирощування з допоміжними будівлями та спорудами по вул. Харківська в с.Іванків Бориспільського району Київської області» за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Іванків, вулиця Центральна 2А (Дошка оголошень Іванківського старостату та УКРПОШТИ)

Додаток 2
до Порядку передачі документів для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:

Ця інформація опублікована в Єдиному
реєстрі в порядку вимог на доповідь
(автоматично генерується програмними
засобами митної служби згідно з оцінкою
впливу на довкілля від запланованої
діяльності суб'єктом господарювання)

Регістраційний номер 14487
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля суб'єктом господарювання
на доповідь генерується програмними
засобами митної служби згідно з оцінкою
впливу на довкілля від запланованої
діяльності суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці
впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРАРНА ТЕХНОЛОГІЧНА
КОРПОРАЦІЯ "ІВАНКІВ" 44707411
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті)

інформую про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 08335, Київська обл., Бориспільський р-н, село Іванків, вул.Харківська, будинок 41
380990217300
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Реконструкція будівель і споруд птахофабрики під свинокомплекс повного циклу
вирощування з допоміжними будівлями та спорудами по вул. Харківська в с. Іванків
Бориспільського району Київської області. Планованою діяльністю передбачається розміщення
14 свинарників, кормокухні, санітарно-технічних, котельні твердопаливної, санітарна біляця,
устаткування для виробництва органічних добрив «ORGANICA» 1500, 4 закритих тисосховищ,
адміністративний корпус та інші допоміжні будівлі та споруди, які необхідні для роботи
свинокомплексу.

Технічна альтернатива 1.

Технологічний процес передбачає систему розведення свиней з поточною організацією
роботи, що базується на утриманні окремих груп тварин в спеціальних приміщеннях при

енергогенеруючим блоком

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Київська обл. Бориспільський р-н Іванків.

В якості територіальної альтернативи 2 розглядався варіант земельна ділянка орієнтовною
площею 7,0466 га в адміністративних межах села Іванків Бориспільського району Київської
області. Але при розгляді даної територіальної було визначено, що площі земельної ділянки
є недостатньо для розміщення свинокомплексу і виникає необхідність виділення додаткових
земельних ресурсів, яким потребуватиме зміни цільового призначення землі. Обраний варіант
існуючого розміщення планованої діяльності є найбільш ефективним з точки зору розташування
транспортної інфраструктури та житлової забудови

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Реалізація даного проекту сприяє вирішенню загальнодержавних програм розвитку об'єктів
сільськогосподарського призначення, сприяє розвитку сільського господарства України та
підвищенню робочих місць, за рахунок працевлаштування місцевого населення із забезпеченням
якісних умов праці

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Київська область, Бориспільський район, село Іванків, вулиця Центральна 2А

